

設 計 書

令和 7 年度千渡配水管布設替工事

鹿 沼 市 千渡
工 期 158 日

設 計 概 要

施工延長 L=368.0m

配水管布設 HPPE φ 100 L=324.3m HPPE φ 75 L=28.6m PE φ 30 L=4.9m

排泥管布設 排泥管 φ 50 L=1.1m

制水弁設置 制水弁 φ 100 7基 制水弁 φ 75 4基 制水弁 φ 30 1基

排泥弁設置 排泥弁 φ 50 2基 不断水弁 φ 100 2基 不断水弁 φ 75 3基

給水戸数 17戸

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲 - 1)

設 計 書

事業費 円

内 訳

工事費 円

本工事費 円
(内消費税相当額 円)

用地費 円

補償費 円

測試費 円

事務費 円

変 更 前 回 実 施			変 更 今 回		
設 計 額	工 事 価 格		設	工 事 価 格	
	消 費 税		計	消 費 税	
	請負工事費		額	請負工事費	
請 負 額	請 負 価 格		請	請 負 価 格	
	消 費 税		負	消 費 税	
	請 負 代 金		額	請 負 代 金	
請 負 率			増 減 額		
変 更 理 由					

鹿 沼 市 役 所

(甲－ 2)

土 木 工 事 仕 様 書

令和 6 年 6 月 1 日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様については下記の通りとする

(1)河川工事、砂防工事、道路工事、公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(2)下水道工事その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①日本下水道協会発行の下水道土木工事共通仕様書(案)

<https://www.jswa.jp/>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(3)土地改良工事、農道整備工事、農業集落排水工事、農村公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo2019.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(4)治山工事、林道工事、自然公園等施設工事その他これらに類する工事または森林整備業務にかかわる工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/2020042.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(5)水道工事(導水管、送水管、及び配水管)その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

②日本水道協会の発行する水道工事標準仕様書

<http://www.jwwa.or.jp/>

なお、最新情報及び改訂版等の管理は表記 URL を参照し、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

2. 資材の購入及び下請負業者の選定について

- (1) 本工事において、市内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が設計図書の仕様に適合すると認められる場合は優先して使用するよう努めること。また、資材購入についても市内業者より購入するよう努めること。
- (2) 下請負業者の選定に当っては、市内業者を優先的に使用するよう努めること。
- (3) 一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

3. 成果品の電子納品について

請負者は、原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品に当っては、『鹿沼市電子納品運用ガイドライン』を遵守すること。

4. 工事看板の設置基準について

本工事看板の設置は鹿沼市財務部契約検査課 HP 更新履歴(2007 年 12 月 18 日付)を参照すること。

5. 建設発生土の処分について

請負者は、建設発生土については前記1の工事仕様に定めることのほか、次のことに注意し施工しなければならない。

- (1) 残土運搬・残土処理する場合は関連する諸法令に充分注意し、関係機関と協議するとともに、その旨を監督職員に書面にて報告しなければならない。
- (2) 土質試験項目等については、『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』及び『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施行規則』による。

II 特記仕様

1. 工事資料の提出について

請負者は、工事資料の作成にあたって別紙の鹿沼市工事資料一覧表を参照すること。

2. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※法定外の労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行うための保険

3. 週休2日制工事

本工事は、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」に基づき受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。

4. 関連工事について

本工事は、鹿沼市都市建設部維持課発注の側溝整備工事と調整の上、施工すること。

5. 建設発生土処理場所

鹿沼市千渡 1414-3 番地 運搬距離 1.3km

処分先、費用に変更が生じる場合は、監督職員と協議すること。

6. 舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理について

本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は設計変更の対象とする。

積算上の処理施設：株式会社セルクリーンセンター（宇都宮市平出工業団地 45-17） 運搬距離 15.0km

7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

（1）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。

（2）試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」に基づき行うものとする。

（3）「熱中症対策に資する現場管理費補正の施行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」は、栃木県ホームページから取得できる。

（県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

8. 交通誘導員の配置について

別紙特記仕様書による。

9. その他

別紙特記仕様書のとおり。

鹿沼市工事資料一覧表

別紙ー1
R2. 2. 1

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クラッシャーラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項
1 工事概要
2 現場組織表
3 緊急時の施工体制及び対応
4 再生資源利用・利用促進(計画)書
5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2.3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求められることがあるもの。(原本・原稿等提示)

特 記 仕 様 書

(鹿沼市配管工事標準仕様書)

(令和4年4月改定)

鹿 沼 市 上 下 水 道 部

第 1 章 総 則

1-1. 適用範囲

1. 本仕様書は、鹿沼市上下水道部が発注する配管工事に適用する。
2. 工事は、(鹿沼市) 土木工事仕様書及び本仕様書により施工するものとする。
3. 土木工事仕様書と本仕様書の定めが異なるときは、本仕様書を優先するものとする。

1-2. 疑義の解釈

1. 設計図書及び仕様書（特記仕様書を含む）に疑義が生じた場合は、発注者の解釈による。
2. 設計図書、仕様書に明示されていない事項があるとき、または内容に相互符号しない事項があるときは、発注者と請負者が協議して定めるものとする。

第 2 章 材 料

2-1. 材料の規格

工事に使用する材料は、日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）、日本水道協会規格（JWWA）、日本ダクタイル鉄管協会規格（JDPA）及び配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格（PTC）等に適合したものとする。

2-2. 材料の検査

1. 工事用材料は、使用前にその品質、寸法または見本品について監督職員の検査を受け、合格したものとする。
2. 不合格品は、直ちに現場より搬出する。

2-3. 合格品の保管

工事用材料の合格品は、請負者の責任において変質、不良化しないよう保管する。

第 3 章 管布設工事

3-1. 布設位置等

管布設位置、仕切弁等設置位置及び土被りは設計図書を参照し、監督職員と協議のうえ決定すること。

3-2. 測点

監督職員と協議のうえ、起点から 50m もしくは 30m ごとに測点を設定し、施工管理、写真管理等は、これを基準にして行うこと。また、舗装構成が変化する箇所、特殊材料使用箇所等、必要に応じ中間点を設定し管理を行うこと。

3-3. 土工

3-3-1. 掘削工

1. 配管及び接合作業が完全にできるよう、設計図書をもとに所定の形状に掘削すること。
その際、地上及び地下の施設物に損傷を与えることがないように十分注意すること。
2. 機械掘削の場合でも、施工基面は人力で仕上げること。
3. 湧水のある箇所の掘削については、土留、排水等を適切に行うこと。

3-3-2. 埋戻工

1. 砂による埋戻しは、片埋めにならないよう注意し、十分締固めること。
2. 発生土埋戻しは、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンパ等で十分締固めること。
3. 碎石埋戻しの場合も、発生土埋戻しと同様とする。
4. 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしないよう注意し、管側面部及び底部に空隙が生じないように施工すること。

3-3-3. 建設副産物

建設廃棄物については、再資源化施設へ搬出し適正に処理すること。また、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の E 票を監督職員に提示すること（工事完了検査までに E 票を回収できない場合は、B 票を提示すること）。なお、交付・回収したマニフェストは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ、適切に保存すること。

3-4. 管布設工

3-4-1. 施工資格

1. ダクタイル鋳鉄管（φ450mm 以下）の配管・継手作業に従事する者は、次のいずれかの資格を有している者（講習会等を修了した者）でなければならない。
 - ①日本水道協会「配水管工技能講習会（小口径管）」
 - ②日本ダクタイル鉄管協会「継手接合研修会（耐震管 呼び径 450 以下）」
 - ③その他発注者が認めた配管技術者
2. ダクタイル鋳鉄管（φ500mm 以上）の配管・継手作業に従事する者は、次のいずれかの資格を有している者（講習会等を修了した者）でなければならない。
 - ①日本水道協会「配水管工技能講習会（大口径管）」
 - ②日本ダクタイル鉄管協会「継手接合研修会（耐震管 呼び径 500 以上）」
3. 水道配水用ポリエチレン管の配管・継手作業に従事する者は、次のいずれかの資格を有している者（講習会等を修了した者）でなければならない。
 - ①配水用ポリエチレンパイプシステム協会「水道配水用ポリエチレン配管施工講習会」
 - ②水道配水用ポリエチレン管製造メーカーの施工講習会
4. ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管の配管・継手作業に従事する者は、施工前に上記の証明書または資格証の写しを提出すること。

3-4-2. 管の据付け

1. 水道工事標準仕様書（日本水道協会）及び各協会等の施工要領等に従い、厳格に施工すること。
2. 施工中、管内部に土砂等が混入しないよう適切な処理（仮蓋等）をすること。
3. 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、使用上有害な欠点（亀裂、その他の欠陥）を発見した場合は、その部分を切断切除するか、または、使用しないこと。
4. 水道配水用ポリエチレン管は、融着接合中に停電等の異常が発生した場合、継手の再使用や再融着は行わないこと。
5. ポリエチレン管等において圧着施工を行った場合は、施工部を補強（保護）すること。

3-4-3. 継手の管理

1. ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管の施工においては、チェックシートを作成し、全ての接合箇所において必要事項を記入し管理すること。記入したチェックシートは、完成図書に添付すること。
2. 水道配水用ポリエチレン管は、融着接合箇所に、日付・融着終了時刻・冷却終了時刻を記入すること。

3-4-4. 既設管との接続等

1. 接続する既設管の位置、管種、口径等を調査し、監督職員と十分協議のうえ、監督職員の指示・立会いのもと円滑に作業を進めること。なお、バルブを操作する場合には、必ず監督職員の指示のもと行うこと。
2. 特に、断水が伴う場合は、監督職員の指示のもと迅速かつ確実に施工すること。また、事前に影響箇所への周知を徹底すること。

3-4-5. 管明示工

1. 本管には、設計図書に基づき明示テープを貼りつけること。また、管路を埋戻す際に埋設シート及び水道用マーカーピンを設置すること。
2. 埋設シートの設置は、管上 30cm を標準とする。水道用マーカーピンは、延長 25m 毎及び折れ点や分岐部等に 40～60cm 程度の深さに設置すること。
3. マーカーピンによる埋設シートの固定は行わないこと。

3-4-6. 給水管

布設替工事等により給水管を布設する場合や配水管から分岐をする場合は、別に定める「鹿沼市給水装置工事標準仕様書」に準拠すること。

3-5. 通水準備工

1. 充水作業前に、管内を十分清掃するとともに残存物が無いことを確認すること。また、弁類等に異常が無いことも確認すること。
2. 排水施設等から十分な泥吐き及び空気抜きを行うこと。なお、バルブを操作する場合には、必ず監督職員の指示のもと行うこと。

3-6. 水圧試験

配管終了後管内を充水し、0.75MPa（もしくは 7.7Kg/cm²）の水圧において試験を行い、監督職員の確認を受けること。ただし、自然水圧が 0.75MPa（もしくは 7.7Kg/cm²）以上の場合は、0.1MPa（もしくは 1.0Kg/cm²）加圧すること。

3-7. 消火栓設置工

1. 消火栓の開閉は、旧鹿沼市内と旧栗野町内で異なるので注意すること。
 - ・旧鹿沼市内・・・右回り開き
 - ・旧栗野町内・・・左回り開き
2. 消火栓鉄蓋の開閉方向は、車道の進行方向に対し平行に蓋が開くように設置すること（別紙「消火栓蓋設置方向」参照）。歩道に消火栓を設置する場合も同様とする。
3. 消火栓リードラインは、別紙「消火栓及び防火水槽リードライン」を参照すること。

3-8. 舗装工

1. 路盤工については、一層の仕上がり厚を 15cm 以下とし、所定の機械にて締固めること。
2. アスファルト舗装工（仮復旧・本復旧）については、一層の仕上がり厚を 7cm 以下とし、所定の機械にて締固めること。
3. アスファルト舗装工の施工にあたっては、プライムコート及びタックコートを設計図書による使用量を均一に散布すること。また、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布すること。
4. 路盤及びアスファルト舗装の現場密度を測定し、試験成績表を提出すること。測定箇所数（データ個数）については、監督職員の指示によるものとする。
5. 舗装復旧については、即日復旧とする。やむを得ず舗装復旧まで完了しない場合は、監督職員と協議すること。

3-9. 工事記録写真

1. 着手前・完成、使用材料、品質・出来形管理、施工状況等工事の経過及び管理状況が全て確認できるよう、写真にて記録し提出すること。
2. 接合部は、全ての箇所において施工が良好である事が確認できるよう記録し提出すること。


3-10. 完成図

管路施設の詳細が確認できる図面を作成し、提出すること。また、制水弁及び消火栓等については、位置が確認できる図面（路肩構造物等からの距離等）を作成し、提出すること。

3-11. 伝票


使用材料の納入伝票は、完了検査時に検査官から提示（提出）要請があった場合は、速やかに提示（提出）すること。

消火栓蓋設置方向

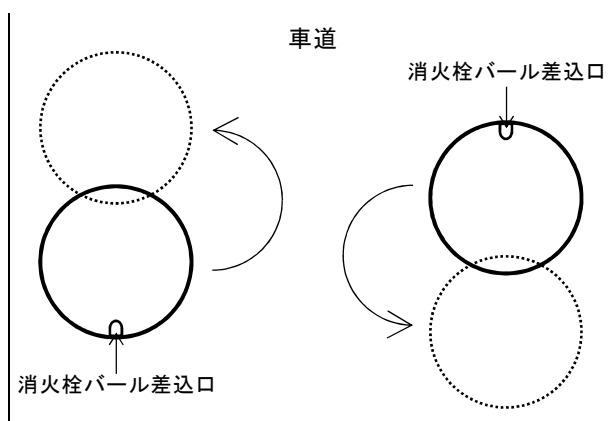

消火栓及び防火水槽リードライン

リードラインは、黄色幅 15cm、長さ 10m、縦 50cm とする。

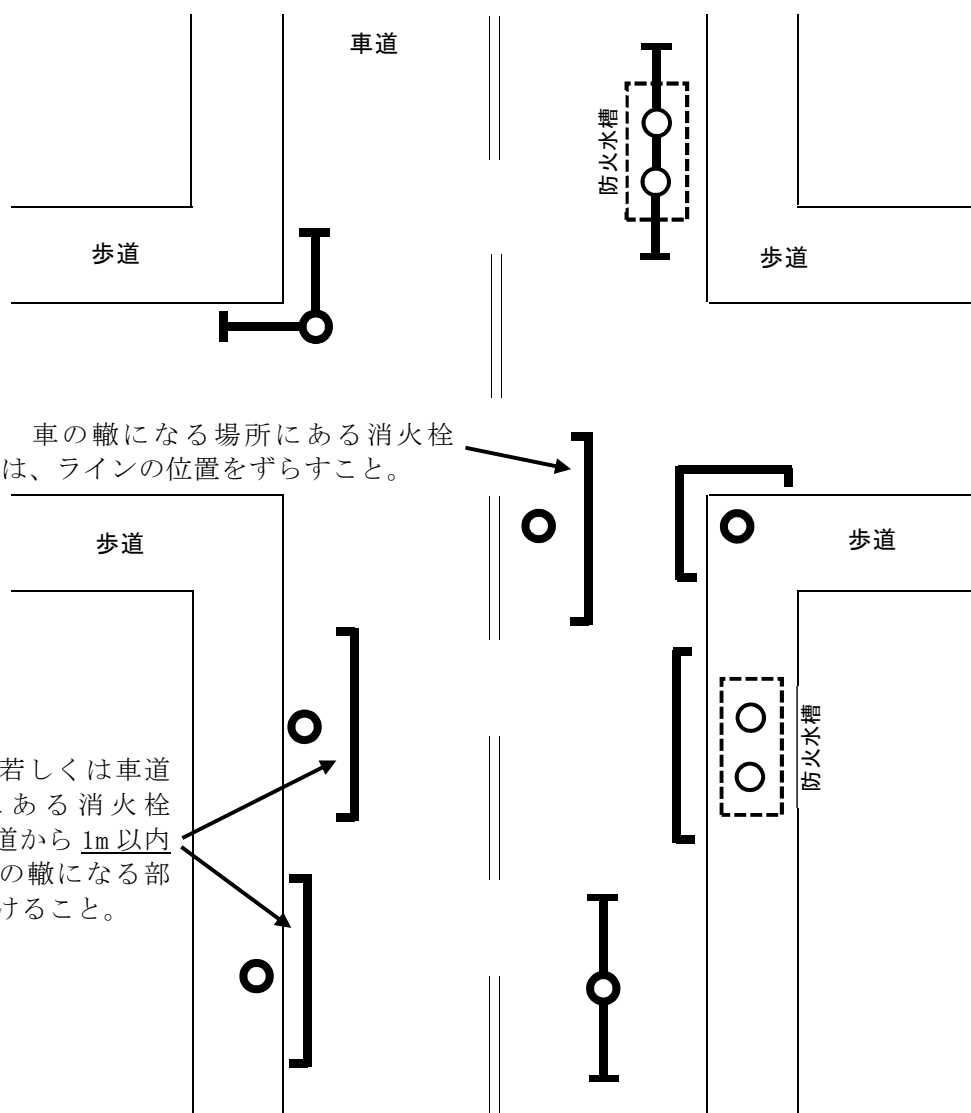

特 記 仕 様 書

交通誘導員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。
なお警備員は、下記のとおり延べ 78 人 見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた
場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導員A			交通誘導員B		
		日数	配置	人数	日数	配置	人数
1	昼間勤務(8:00～17:00) 実働8時間(交代要員無し)				26	3	78
2	昼間勤務(8:00～17:00) 実働9時間(交代要員有り)						
3	夜間勤務(20:00～5:00) 実働8時間(交代要員無し)						
4	夜間勤務(20:00～5:00) 実働9時間(交代要員有り)						
5	24時間勤務 実働22時間(交代要員無し)						
6	24時間勤務 実働22時間(交代要員有り)						

積 算 情 報 表

(09T0000012-0)

P. 3

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	冬期・熱中症対策補正	なし
変更回数	当初	夜間補正区分	補正なし
積算基準年度	『令和6年度厚労省基準改訂 R6.12適用(消費税10%)』	夜間補正率	0%
設計書番号	09T0000012-0	配管工加算有無	2 = 無し
当初・変更区分	0	配管工加算率	0%
施行主体名	鹿沼市	工期日数	158日
設計書名(1行目)	令和7年度千渡配水管布設替工事	工期	
設計書名(2行目)			
設計書名(3行目)			
路線・河川名			
工事番号			
単価適用地区	21 鹿沼土木事務所管内		
単価適用日付	令和07年03月01日 (62)		
適用率	01 開削工事及び小口径推進工事等		
共通仮設費補正	一般交通影響あり②		
現場管理地域補正	一般交通影響あり②		
前払金支出割合区分	35%超え (補正なし)		
現場環境改善費	0 = 無し		
現場環境改善費地域			
週休2日の補正	0 : 補正しない		
(週休2日) 交替制工事	0 : なし		
契約保証費率	金銭的保証		

< 概 要 >

施工延長 L=368.0m
配水管布設 HPPE φ 100 L=324.3m HPPE φ 75 L=28.6m PE φ 30 L=4.9m
排泥管布設 排泥管 φ 50 L=1.1m
制水弁設置 制水弁 φ 100 7基 制水弁 φ 75 4基 制水弁 φ 30 1基
排泥弁設置 排泥弁 φ 50 2基 不斷水弁 φ 100 2基 不斷水弁 φ 75 3基
給水戸数 17戸

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
	配水管布設工								
		本管材料費		A工区 (HPPE φ 100)	式	1			第1号明細表
		本管材料費		B工区 (PE φ 30)	式	1			第2号明細表
		本管材料費		C工区 (HPPE φ 75)	式	1			第3号明細表
		本管材料費		D工区 (HPPE φ 75)	式	1			第4号明細表
		本管材料費		E工区 (HPPE φ 100)	式	1			第5号明細表
		本管材料費		F工区 (HPPE φ 75)	式	1			第6号明細表
		本管材料費		G工区 (HPPE75)	式	1			第7号明細表
		本管材料費		H工区 (HPPE φ 75)	式	1			第8号明細表

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		本管材料費		既設管処理	式	1			第9号明細表
		排泥管材料費		φ 50	式	1			第10号明細表
		本管布設工		A工区 (HPPE φ 100)	式	1			第11号明細表
		本管布設工		B工区 (PE φ 30)	式	1			第12号明細表
		本管布設工		C工区 (HPPE φ 75)	式	1			第13号明細表
		本管布設工		D工区 (HPPE φ 75)	式	1			第14号明細表
		本管布設工		E工区 (HPPE φ 100)	式	1			第15号明細表
		本管布設工		F工区 (HPPE φ 75)	式	1			第16号明細表
		本管布設工		G工区 (HPPE φ 75)	式	1			第17号明細表
		本管布設工		H工区 (HPPE φ 75)	式	1			第18号明細表

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		本管布設工		既設管処理	式	1			第19号明細表
		排泥管布設工		φ 50	式	1			第20号明細表
		本管土工			式	1			第21号明細表
		本管舗装工			式	1			第22号明細表
		区画線設置工			式	1			第23号明細表
		安全費		交通整理員配置	式	1			第24号明細表
	給水管工								
		給水材料費			式	1			第25号明細表
		給水管布設工			式	1			第26号明細表
		給水土工			式	1			第27号明細表

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		給水舗装工			式	1			第28号明細表
		安全費		交通整理員配置	式	1			第29号明細表
	合 計								

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費								
		対象外費			式	1			
			管材費		式	1			
		対象額							
		率計算分			式	1			
		技術管理費			式	1			第30号明細表
	共通仮設費計								
	純工事費								
		対象外費			式	1			
		対象額							

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費				式	1			
	工事原価								
		対象額							
		一般管理費			式	1			
		契約保証費			式	1			
	一般管理費計								
	工事価格								
	工事価格計								
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

第1号の1 A00000 A01

本管材料費 1式当たり明細表

A工区 (HPPE φ 100)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EF片受直管	φ 100 L=5.0m	本	56				FPE006, 管材
PE直管	φ 100 L=5.0m	本	5				FPE002, 管材
EFソケット	φ 100	個	5				FES002, 管材
EF片受ベンド	φ 100 11・1/4°	個	1				FEB024, 管材
EFベンド(両受型)	φ 100 22・1/2°	個	1				FEB009, 管材
EF片受ベンド	φ 100 45°	個	13				FEB026, 管材
EFベンド(両受型)	φ 100 45°	個	7				FEB010, 管材
EFチーズ(両受型)	φ 100× φ 75	個	5				FEC002, 管材
EFチーズ(両受型)	φ 100× φ 100	個	1				FEC003, 管材
PPジョイント	φ 100 鋳鉄製	個	1				FEJ03, 管材

第1号の2 A00000 A01

本管材料費 1式当たり明細表

A工区 (HPPE φ 100)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE挿口付ソフトシール制水弁	φ 100	個	5				FET014, 管材
PE用バルブ付割T字管(鋳鉄製)	φ 100× φ 100 接続部：フランジ	個	1				FEWX30, 管材
制水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	6				EV0011
座台	各タイプ共通	枚	6				EVZ000
PE用フランジ短管(受口・メカニカル型)	φ 100	個	1				FEH030, 管材
フランジ形接合部材(RF形)	φ 100 ボルト/ナット(SUS304・M16), RF形パッキン	組	1				EP2100, 管材
フランジ継手部補強金具	φ 100	組	1				EJVS62, 管材
明示テープ	年度表示付 水道用	m	148.9				EZ0002
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	316.9				EZ0001
水道用マーカーピン	フジテコム製(MK-1W)	本	32				EZ0004

第1号の3 A00000 A01							
本管材料費 1式当たり明細表							
A工区 (HPPE φ 100)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管内洗浄材 (HPPE管)	φ 100 新設上水道用	個	1				EW0012
合 計		式	1				

第2号 A00000 A02

本管材料費 1式当たり明細表

B工区 (PE φ 30)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管	φ 30 軟質2層管	m	4.9				FPP003, 管材
PE用サドル分水栓	φ 100× φ 30 メーターユニオン/パッキン含む	組	1				第1号単価表
砲金制水弁 P×V 材料	φ 30mm× φ 25mm	箇所	1				第2号単価表
制水弁筐	通常埋設用(大型) 口径/管種表示付	個	1				EV0012
座台	各タイプ共通	枚	1				EVZ000
VP用補修バンド	φ 25	個	1				EJVB02, 管材
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	4.9				EZ0001
水道用マーカーピン	フジテコム製(MK-1W)	本	2				EZ0004
合 計		式	1				

第3号の1 A00000 A03

本管材料費 1式当たり明細表

C工区 (HPPE φ 75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EF片受直管	φ 75 L=5.0m	本	1				FPE005, 管材
PE直管	φ 75 L=5.0m	本	1				FPE001, 管材
EFソケット	φ 75	個	1				FES001, 管材
EFベンド(両受型)	φ 75 11・1/4°	個	1				FEB004, 管材
EF片受ベンド	φ 75 45°	個	3				FEB022, 管材
EFベンド(両受型)	φ 75 45°	個	1				FEB006, 管材
PPジョイント	φ 75 鋳鉄製	個	1				FEJ02, 管材
PVジョイント	φ 75 鋳鉄製	個	1				FEJ10, 管材
PE挿口付ソフトシール制水弁	φ 75	個	1				FET013, 管材
制水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	1				EV0011

第3号の2 A00000 A03							
本管材料費 1式当たり明細表							
C工区 (HPPE φ 75)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
座台	各タイプ共通	枚	1				EVZ000
明示テープ	年度表示付 水道用	m	3.8				EZ0002
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	11.2				EZ0001
水道用マーカーステン	フジテコム製(MK-1W)	本	6				EZ0004
合 計		式	1				

第4号の1 A00000 A04

本管材料費 1式当たり明細表

D工区 (HPPE φ 75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EF片受直管	φ 75 L=5. 0m	本	1				FPE005, 管材
EFソケット	φ 75	個	1				FES001, 管材
EF片受ベンド	φ 75 45°	個	3				FEB022, 管材
EFベンド(両受型)	φ 75 45°	個	1				FEB006, 管材
PPジョイント	φ 75 鋳鉄製	個	1				FEJ02, 管材
PVジョイント	φ 75 鋳鉄製	個	1				FEJ10, 管材
PE挿口付ソフトシール制水弁	φ 75	個	1				FET013, 管材
制水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	1				EV0011
座台	各タイプ共通	枚	1				EVZ000
明示テープ	年度表示付 水道用	m	1. 4				EZ0002

第4号の2 A00000 A04							
本管材料費 1式当たり明細表							
D工区 (HPPE φ 75)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	4.2				EZ0001
水道用マーカーステン	フジテコム製(MK-1W)	本	5				EZ0004
合 計		式	1				

第5号の1 A00000 A05

本管材料費 1式当たり明細表

E工区 (HPPE φ 100)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EF片受直管	φ 100 L=5.0m	本	1				FPE006, 管材
EFソケット	φ 100	個	2				FES002, 管材
EF片受ベンド	φ 100 45°	個	1				FEB026, 管材
EFベンド(両受型)	φ 100 45°	個	1				FEB010, 管材
EFチーズ(両受型)	φ 100× φ 100	個	1				FEC003, 管材
PPジョイント	φ 100 鋳鉄製	個	1				FEJ03, 管材
ポリエチレン管挿し口付PVジョイント	φ 100	個	1				管材
PE挿口付ソフトシール制水弁	φ 100	個	1				FET014, 管材
制水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	1				EV0011
座台	各タイプ共通	枚	1				EVZ000

第5号の2 A00000 A05							
本管材料費 1式当たり明細表							
E工区 (HPPE φ100)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示テープ	年度表示付 水道用	m	3.5				EZ0002
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	7.4				EZ0001
水道用マーカースピン	フジテコム製(MK-1W)	本	4				EZ0004
合 計		式	1				

第6号の1 A00000 A06

本管材料費 1式当たり明細表

F工区 (HPPE φ 75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EFソケット	φ 75	個	1				FES001, 管材
EF片受ベンド	φ 75 45°	個	1				FEB022, 管材
EFベンド(両受型)	φ 75 45°	個	1				FEB006, 管材
PPジョイント	φ 75 鋳鉄製	個	1				FEJ02, 管材
PVジョイント	φ 75 鋳鉄製	個	1				FEJ10, 管材
PE挿口付ソフトシール制水弁	φ 75	個	1				FET013, 管材
制水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	1				EV0011
座台	各タイプ共通	枚	1				EVZ000
明示テープ	年度表示付 水道用	m	0.6				EZ0002
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	1.7				EZ0001

第7号の1 A00000 A07

本管材料費 1式当たり明細表

G工区 (HPPE75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE直管	φ 75 L=5. 0m	本	1				FPE001, 管材
EFソケット	φ 75	個	1				FES001, 管材
EF片受ベンド	φ 75 45°	個	1				FEB022, 管材
EFベンド(両受型)	φ 75 45°	個	1				FEB006, 管材
PPジョイント	φ 75 鋳鉄製	個	2				FEJ02, 管材
PE挿口付ソフトシール制水弁	φ 75	個	1				FET013, 管材
制水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	1				EV0011
座台	各タイプ共通	枚	1				EVZ000
明示テープ	年度表示付 水道用	m	2. 8				EZ0002
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	8. 2				EZ0001

第8号 A00000 A08 本管材料費 1式当たり明細表 H工区 (HPPE φ 75)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EFソケット	φ 75	個	1				FES001, 管材
EFベンド(両受型)	φ 75 45°	個	1				FEB006, 管材
PPジョイント	φ 75 鋳鉄製	個	1				FEJ02, 管材
明示テープ	年度表示付 水道用	m	1. 1				EZ0002
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	3. 3				EZ0001
水道用マーカーピン	フジテコム製(MK-1W)	本	2				EZ0004
合 計		式	1				

第9号の1 A00000 A09

本管材料費 1式当たり明細表

既設管処理

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用不断水バルブ	φ 75	基	1				EFVH10, 管材
HPPE用不断水バルブ	φ 100	基	1				EFVH12, 管材
VP用不断水バルブ	φ 75	基	2				EFVV00, 管材
VP用不断水バルブ	φ 100	基	1				EFVV01, 管材
不断水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	3				EV0017
不断水弁筐	通常埋設用(大型) 口径/管種表示付	個	2				EV0018
座台	各タイプ共通	枚	5				EVZ000
フランジ蓋	φ 100	個	1				EIDFF01, 管材
PE用管栓帽	φ 75 鋳鉄製	個	4				FET025, 管材
PE用管栓帽	φ 100 鋳鉄製	個	1				FET026, 管材

第9号の2 A00000 A09

本管材料費 1式当たり明細表

既設管処理

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用管栓帽	φ75 離脱防止金具・プラグ付	組	3				EVK001, 管材
VP用管栓帽	φ100 離脱防止金具・プラグ付	組	1				EVK002, 管材
TSキャップ	φ25	個	1				FTSK02, 管材
合 計		式	1				

第10号 A00000 A10

排泥管材料費 1式当たり明細表

φ 50

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管	φ 50 軟質2層管	m	0.7				FPP005, 管材
VP直管(水道用)	φ 50 L=5.0m	本	1				FVP005, 管材
TSエルボ	φ 50	個	4				FTSL05, 管材
レデューサ	φ 100× φ 50	個	1				FEL050, 管材
PE用ソケット	φ 50 コア一体型	個	1				FKS005, 管材
砲金制水弁 P×V材料	φ 50mm× φ 50mm	箇所	2				第3号単価表
排水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	2				EV0014
座台	各タイプ共通	枚	2				EVZ000
PE用サドル分水栓	φ 100× φ 50 メーターユニオン/パッキン含む	組	1				第4号単価表
合 計		式	1				

第11号の1 A00003 A01

本管布設工 1式当たり明細表

A工区 (HPPE φ100)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径100mm	m	316.9				第5号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径100mm 融着接合	口	85				第6号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径100mm 融着接合	箇所	11				第7号単価表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	呼び径100mm	口	3				第8号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	5				第9号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	6				第10号単価表
不断水連絡工	呼び径 φ100×φ100	箇所	1				第11号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	1				第12号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	呼び径100mm	m	316.9				第13号単価表
管明示シート工		m	316.9				第14号単価表

第11号の2 A00003 A01										本管布設工 1式当たり明細表										A工区 (HPPE φ 100)											
名 称					規 格					単位	数 量					単 価					金 額					雑	摘 要				
合 計										式	1																				

第12号 A00003 A02 本管布設工 1式当たり明細表 B工区 (PE φ 30)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径30mm	m	4.9				第15号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径30mm	口	2				第16号単価表
TS継手工	呼び径25mm	口	1				第17号単価表
TS継手工	呼び径30mm	口	1				第18号単価表
制水弁/止水栓設置工	PP用 制水弁/止水栓のみの取付 呼び径 φ 30mm	箇所	1				第19号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第10号単価表
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径30mm	箇所	1				第20号単価表
管明示シート工		m	4.9				第14号単価表
合 計		式	1				

第13号 A00003 A03

本管布設工 1式当たり明細表

C工区 (HPPE φ 75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径75mm	m	11.2				第21号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	口	9				第22号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	箇所	1				第23号単価表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	呼び径75mm	口	2				第24号単価表
TS継手工	呼び径75mm	口	1				第25号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	1				第9号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第10号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	呼び径75mm	m	11.2				第26号単価表
管明示シート工		m	11.2				第14号単価表
合 計		式	1				

第14号 A00003 A04

本管布設工 1式当たり明細表

D工区 (HPPE φ 75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径75mm	m	4.2				第21号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	口	7				第22号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	箇所	1				第23号単価表
ポリエチレン管(メカニカル) 継手工	呼び径75mm	口	2				第24号単価表
TS継手工	呼び径75mm	口	1				第25号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦 型	呼び径100mm以下	基	1				第9号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第10号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン 管布設工)	呼び径75mm	m	4.2				第26号単価表
管明示シート工		m	4.2				第14号単価表
合 計		式	1				

第15号 A00003 A05

本管布設工 1式当たり明細表

E工区 (HPPE φ 100)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径100mm	m	7.4				第5号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径100mm 融着接合	口	4				第6号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径100mm 融着接合	箇所	3				第7号単価表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	呼び径100mm	口	2				第8号単価表
TS継手工	呼び径100mm	口	1				第27号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	1				第9号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第10号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	呼び径100mm	m	7.4				第13号単価表
管明示シート工		m	7.4				第14号単価表
合 計		式	1				

第16号 A00003 A06

本管布設工 1式当たり明細表

F工区 (HPPE φ 75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径75mm	m	1.7				第21号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	口	4				第22号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	箇所	1				第23号単価表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	呼び径75mm	口	2				第24号単価表
TS継手工	呼び径75mm	口	1				第25号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	1				第9号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第10号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	呼び径75mm	m	1.7				第26号単価表
管明示シート工		m	1.7				第14号単価表
合 計		式	1				

第17号 A00003 A07

本管布設工 1式当たり明細表

G工区 (HPPE φ75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径75mm	m	8.2				第21号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	口	4				第22号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	箇所	1				第23号単価表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	呼び径75mm	口	4				第24号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	1				第9号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第10号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	呼び径75mm	m	8.2				第26号単価表
管明示シート工		m	8.2				第14号単価表
合 計		式	1				

第18号 A00003 A08

本管布設工 1式当たり明細表

H工区 (HPPE φ 75)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径75mm	m	3.3				第21号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	口	2				第22号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	箇所	1				第23号単価表
ポリエチレン管(メカニカル) 継手工	呼び径75mm	口	2				第24号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン 管布設工)	呼び径75mm	m	3.3				第26号単価表
管明示シート工		m	3.3				第14号単価表
合 計		式	1				

第19号の1 A00003 A09

本管布設工 1式当たり明細表

既設管処理

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用不断水バルブ設置工	φ 75	箇所	1				EFVH30
HPPE用不断水バルブ設置工	φ 100	箇所	1				EFVH32
VP用不断水バルブ設置工	φ 75	箇所	2				EFVV10
VP用不断水バルブ設置工	φ 100	箇所	1				EFVV11
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	5				第10号単価表
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	11				第28号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	4				第29号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	2				第30号単価表
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	2				第31号単価表
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	6				第32号単価表

第19号の2 A00003 A09

本管布設工 1式当たり明細表

既設管処理

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	3				第33号単価表
[撤去管] 鋳鉄管継手取外工	メカニカル継手 K形 呼び径75mm以下	口	2				第34号単価表
ポリエチレン管(メカニカル) 継手工	呼び径75mm	口	2				第24号単価表
ポリエチレン管(メカニカル) 継手工	呼び径100mm	口	1				第8号単価表
TS継手工	呼び径25mm	口	1				第17号単価表
RR継手工	離脱防止金具使用 呼び径75mm	口	3				第35号単価表
RR継手工	離脱防止金具使用 呼び径100mm	口	1				第36号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	1				第12号単価表
合 計		式	1				

第20号 A00003 A10

排泥管布設工 1式当たり明細表

φ 50

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径50mm	m	0.7				第37号単価表
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	0.4				第38号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	4				第39号単価表
制水弁/止水栓設置工	PP用 制水弁/止水栓のみの取付 呼び径 φ 50mm	箇所	2				第40号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	2				第10号単価表
TS継手工	呼び径50mm	口	12				第41号単価表
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径50mm	箇所	1				第42号単価表
合 計		式	1				

第21号の1 A00001 A01

本管土工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	829.6				第43号単価表
舗装版取壊し積込工	舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	244				第44号単価表
バックホウ掘削積込		m ³	253				第45号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	タパ 締固め 砂	m ³	82				第46号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	タパ 締固め 発生土	m ³	67				第47号単価表
発生土処理	DID区間無し 路面状態良好 運搬距離1.3km	m ³	186				第48号単価表
処分費	その他	m ³	186				第49号単価表
アスファルト塊処理	DID区間無し 路面状態良好 運搬距離2.8km	m ³	12				第50号単価表
処分費	アスファルト	m ³	12				第51号単価表
舗装版切断運搬費 (汚泥)	2 t 車 片道25kmまで	m ³	1				

第22号 A00005 A01 本管舗装工 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	舗装幅1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚40cm(3層)	m ²	231				第53号単価表
路盤工	舗装幅1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚65cm(5層)	m ²	12				第54号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t≤50 t=50mm エコスラグ入再生密粒度アスコン(20)	m ²	244				第55号単価表
合 計		式	1				

第23号 区画線設置工 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置工	溶融式（手動） 実線 1 5 c m	m	1				第56号単価表
区画線設置工	溶融式（手動） 破線 4 5 c m	m	2				第57号単価表
合 計		式	1				

第24号 A00020 A01		安全費 1式当たり明細表					交通整理員配置	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
交通誘導警備員の計上	交通誘導警備員 B	式	1				第58号単価表	
合 計		式	1					

第25号の1 A00010 A01

給水材料費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管	φ 20 軟質2層管	m	42.4				FPP001, 管材
ポリエチレン管	φ 25 軟質2層管	m	3				FPP002, 管材
ポリエチレン管	φ 30 軟質2層管	m	2.3				FPP003, 管材
ポリエチレン管	φ 40 軟質2層管	m	1.7				FPP004, 管材
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	25.9				EZ0001
PE用サドル分水栓	φ 100× φ 20 メーターユニオン/パッキン含む	組	14				第59号単価表
PE用サドル分水栓	φ 100× φ 25 メーターユニオン/パッキン含む	組	1				第60号単価表
PE用サドル分水栓	φ 100× φ 30 メーターユニオン/パッキン含む	組	1				第1号単価表
PE用サドル分水栓	φ 100× φ 40 メーターユニオン/パッキン含む	組	1				第61号単価表
止水栓 P×P 材料	φ 20mm× φ 20mm	箇所	5				第62号単価表

第25号の2 A00010 A01

給水材料費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓 P × V 材料	φ 20mm × φ 20mm	箇所	2				第63号単価表
止水栓 P × V 材料	φ 20mm × φ 13mm	箇所	1				第64号単価表
止水栓 P × P 材料	φ 30mm × φ 30mm	箇所	1				第65号単価表
止水栓 P × P 材料	φ 40mm × φ 40mm	箇所	1				第66号単価表
止水栓筐	φ 13～25用・φ 75 青色鉄蓋式・伸縮タイプ	個	8				FSK001
止水栓筐	φ 30～40用・φ 100 青色鉄蓋式・伸縮タイプ	個	2				FSK002
PE用エルボ	φ 20 コア一体型	個	3				FKL001, 管材
PE用ソケット	φ 20 コア一体型	個	6				FKS001, 管材
PE用ソケット	φ 25 コア一体型	個	1				FKS002, 管材
PE用パイプエンド	φ 20 コア一体型	個	11				FKK011, 管材

第25号の3 A00010 A01

給水材料費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE用パイプエンド	φ 25 コア一体型	個	1				FKK012, 管材
PE用パイプエンド	φ 30 コア一体型	個	1				FKK013, 管材
PE用パイプエンド	φ 40 コア一体型	個	1				FKK014, 管材
TSキャップ	φ 13	個	1				FTSK00, 管材
TSキャップ	φ 25	個	1				FTSK02, 管材
合 計		式	1				

第26号の1 A00013 A01

給水管布設工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	42.4				第67号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	3				第68号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径30mm	m	2.3				第15号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径40mm	m	1.7				第69号単価表
管明示シート工		m	25.9				第14号単価表
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径20mm	箇所	14				第70号単価表
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径25mm	箇所	1				第71号単価表
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径30mm	箇所	1				第20号単価表
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径40mm	箇所	1				第72号単価表
制水弁/止水栓設置工	PP用 制水弁/止水栓及び筐の取付 呼び径 φ 20mm	箇所	8				第73号単価表

第26号の2 A00013 A01

給水管布設工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
制水弁/止水栓設置工	PP用 制水弁/止水栓及び筐の取付 呼び径 φ 30mm	箇所	1				第74号単価表
制水弁/止水栓設置工	PP用 制水弁/止水栓及び筐の取付 呼び径 φ 40mm	箇所	1				第75号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	56				第76号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	4				第77号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径30mm	口	4				第16号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径40mm	口	4				第78号単価表
TS継手工	呼び径13mm	口	2				第79号単価表
TS継手工	呼び径20mm	口	2				第80号単価表
TS継手工	呼び径25mm	口	1				第17号単価表
合 計		式	1				

第27号 A00011 A01

給水土工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	57.6				第43号単価表
舗装版取壊し積込工	舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	17				第44号単価表
バックホウ掘削積込		m ³	23				第45号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	ﾀﾝﾊﾟ 締固め 砂	m ³	7				第46号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	ﾀﾝﾊﾟ 締固め 発生土	m ³	8				第47号単価表
発生土処理	DID区間無し 路面状態良好 運搬距離1.3km	m ³	15				第48号単価表
処分費	その他	m ³	15				第49号単価表
アスファルト塊処理	DID区間無し 路面状態良好 運搬距離2.8km	m ³	0.9				第50号単価表
処分費	アスファルト	m ³	0.9				第51号単価表
合 計		式	1				

給水舗装工 1式当たり明細表							
第28号 A00015 A01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	舗装幅1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚40cm(3層)	m ²	21				第53号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t≦50 t=50mm エコスラグ 入再生密粒度アスコン(20)	m ²	17				第55号単価表
合 計		式	1				

第29号 A00020 A02 安全費 1式当たり明細表 交通整理員配置							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員の計上	交通誘導警備員 B	式	1				第81号単価表
合 計		式	1				

第30号

技術管理費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水試験工	給水車不要	日					第97号単価表
残土処理にともなう土壌試験	試料採取作業	箇所	1				
残土処理にともなう土壌試験	試験費（報告書作成を含む）	式	1				
合 計		式	1				

第1号 JZ10020 J01

PE用サドル分水栓 1組当たり単価表

 $\phi 100 \times \phi 30$
 メーターユニオン/パッキン含む
 滑り止め付き

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	$\phi 100 \times \phi 30$	個	1				FES038, 管材
PE用メーターユニオン	$\phi 30$ コア一体型	個	1				FKM003, 管材
パッキン	$\phi 30$	個	1				FP0003, 管材
合 計		組	1				
種別 配水管呼び径	A = 03 PE用 B = 08 $\phi 100$		給水管呼び径	C = 04 $\phi 30$			

第2号 JZ00410 J01 砲金制水弁 P × V 材料 1箇所当たり単価表 φ 30mm × φ 25mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砲金制水弁	φ 30	個	1				FS0003, 管材
PE用メーターユニオン	φ 30 コア一体型	個	1				FKM003, 管材
パッキン	φ 30	個	2				FP0003, 管材
TSユニオンソケット(シモク)	φ 30	個	1				FTSY03, 管材
ガイドナット	φ 30	個	1				FN0003, 管材
TS異径ソケット	φ 30 × φ 25	個	1				FTSS14, 管材
合 計		箇所	1				
止水栓口径 既設管種類 既設管口径	A = 04 φ 30mm B = 02 VP(ビニル) C = 03 φ 25mm			弁種別D = 02 TSソケット有無E = 01	砲金制水弁 有り		

第3号 JZ00410 J02 砲金制水弁 P × V 材料 1箇所当たり単価表 φ 50mm × φ 50mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砲金制水弁	φ 50	個	1				FS0005, 管材
PE用メーターユニオン	φ 50 コア一体型	個	1				FKM005, 管材
パッキン	φ 50	個	2				FP0005, 管材
TSユニオンソケット(シモク)	φ 50	個	1				FTSY05, 管材
ガイドナット	φ 50	個	1				FN0005, 管材
TSソケット	φ 50	個	1				FTSS05, 管材
合 計		箇所	1				
止水栓口径 既設管種類 既設管口径	A = 06 φ 50mm B = 02 VP(ビニル) C = 06 φ 50mm			弁種別D = 02 TSソケット有無E = 01	砲金制水弁 有り		

第4号 JZ10020 J02		PE用サドル分水栓 1組当たり単価表					φ100×φ50 メーターユニオン/パッキン含む 滑り止め付き	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ50	個	1				FES040, 管材	
PE用メーターユニオン	φ50 コア一体型	個	1				FKM005, 管材	
パッキン	φ50	個	1				FP0005, 管材	
合 計		組	1					
種別 A = 03 PE用 配水管呼び径 B = 08 φ100			給水管呼び径 C = 06	φ50				

第5号 JS20610 J01 ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表							
呼び径100mm 2-6-1, 2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					RA180
普通作業員		人					RA010
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 08 100mm							

第6号 JS20612 J01		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表					呼び径100mm 融着接合 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 08 100mm 融着接合 B = 02 融着接合を行う			継手口数 C = 01 1口				

第7号 JS20612 J02		ポリエチレン管継手工 1箇所当たり単価表					呼び径100mm 融着接合 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
	呼び径 A = 08 100mm 融着接合 B = 02 融着接合を行う			継手口数 C = 02 2口				

第8号 JS20620 J01		ポリエチレン管(メカニカル)継手工 1口当たり単価表					呼び径100mm 2-6-3	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 03 100mm							

第9号 JS20910 J01

鑄鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型 1基当たり単価表

呼び径100mm以下
 2-9-1

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					RA180
普通作業員		人					RA010
トラック運転	クレーン装置付	時間					第82号単価表
合 計		基	1				
	呼び径 A = 01 100mm以下 クレーン能力 B = 01 縦型			設置撤去 C = 01	設置		

第10号 JS20956 J01		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表						ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り 2-9-5	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				箇所	1				
種類 底版使用有無		A = 01 A・B形 1号 B = 01 使用する			設置撤去	C = 01 設置			

第11号 JS20392 J01		不断水連絡工 1箇所当たり単価表					呼び径 $\phi 100 \times \phi 100$ 2-3-14	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					RA005	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
不断水穿孔機	200mm以下	日						
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
呼び径	A = 07 $\phi 100 \times \phi 100$	不断水穿孔機損料(円/日) B =						

第12号 JS20340 J01		フランジ継手工 1口当たり単価表					JWWA 7.5K 呼び径100mm 2-3-5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 03 100mm			規格B = 01	JWWA 7.5K			

第13号 JS20630 J01		管明示テープ工(ポリエチレン管布設工) 100m当たり単価表					呼び径100mm 2-6-4	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					RA010	
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
呼び径 A = 03	100mm							

第14号 JS20396 J01							
管明示シート工 100m当たり単価表							
2-3-16							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					RA010
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第15号 JS20610 J02		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表					呼び径30mm 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					
	呼び径 A = 04 30mm							

第16号 JS20612 J03		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表						呼び径30mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径 融着接合		A = 04 30mm B = 01 融着接合を行わない			継手口数	C = 01 1口			

第17号 JS20512 J01 TS継手工 1口当たり単価表							
呼び径25mm 2-5-1							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					RA180
普通作業員		人					RA010
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径	A = 04 25mm			単位B = 01	1口当たり		

第18号 JS20512 J02		TS継手工 1口当たり単価表					呼び径30mm 2-5-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 05 30mm			単位B = 01	1口当たり			

第19号 JZ00420 J01		制水弁/止水栓設置工 1箇所当たり単価表						PP用 制水弁/止水栓のみの取付 呼び径 ϕ 30mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓取付け工		PP用 止水栓のみの取付 呼び径30mm		箇所	1				第83号単価表
合 計				箇所	1				
種別 止水栓口径		A = 04 PP用 B = 04 ϕ 30mm			取付補正区分C = 02	制水弁/止水栓のみの取付			

第20号 JS53204 J01		サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表					ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径30mm 1-4-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
配水管呼び径	A = 03 100mm		給水管呼び径	B = 03 30mm				

第21号 JS20610 J03		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表						呼び径75mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
合 計				m	10				
単位当り				m	1				
呼び径 A = 07 75mm									

第22号 JS20612 J04		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表						呼び径75mm 融着接合 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径 A = 07 75mm 融着接合 B = 02 融着接合を行う					継手口数 C = 01 1口				

第23号 JS20612 J05		ポリエチレン管継手工 1箇所当たり単価表					呼び径75mm 融着接合 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
	呼び径 A = 07 75mm 融着接合 B = 02 融着接合を行う			継手口数 C = 02 2口				

第24号 JS20620 J02		ポリエチレン管(メカニカル)継手工 1口当たり単価表					呼び径75mm 2-6-3	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 02 75mm							

第25号 JS20512 J03		TS継手工 1口当たり単価表					呼び径75mm 2-5-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 08 75mm			単位B = 01 1口当たり				

第26号 JS20630 J02		管明示テープ工(ポリエチレン管布設工) 100m当たり単価表					呼び径75mm 2-6-4	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					RA010	
合 計		m	100					
単位当り		m	1					
呼び径 A = 02 75mm								

第27号 JS20512 J04							
TS継手工 1口当たり単価表							
呼び径100mm 2-5-1							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					RA180
普通作業員		人					RA010
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径	A = 09 100mm			単位B = 01 1口当たり			

第28号 JS20956 J02		仕切弁・空気弁ボックス撤去工 1箇所当たり単価表						ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り 2-9-5	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				箇所	1				
種類 底版使用有無		A = 01 A・B形 1号 B = 01 使用する			設置撤去C = 02	撤去			

第29号 JS20870 J01		ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表					呼び径75mm 2-8-7	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 07 75mm							

第30号 JS20870 J02		ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表					呼び径100mm 2-8-7	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 08 100mm							

第31号 JS20860 J01		硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表					呼び径25mm 2-8-6	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 04 25mm							

第32号 JS20860 J02		硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表						呼び径75mm 2-8-6	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径 A = 08 75mm									

第33号 JS20860 J03 硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表							
呼び径100mm 2-8-6							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					RA180
普通作業員		人					RA010
諸雑費		%					
合 計		口	1				
呼び径 A = 09 100mm							

第34号 JS21022 J01		[撤去管] 鋳鉄管継手取外工 1口当たり単価表					メカニカル継手 K形 呼び径75mm以下 2-10-3	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 01 75mm以下 種別 B = 01 K形			割増率(%) C =				

第35号 JS20514 J01		RR継手工 1口当たり単価表						離脱防止金具使用 呼び径75mm 2-5-1	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単位当り				口	1				
呼び径 A = 02 75mm					離脱防止金具B = 01 使用				

第36号 JS20514 J02		RR継手工 1口当たり単価表					離脱防止金具使用 呼び径100mm 2-5-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単位当り		口	1					
	呼び径 A = 03 100mm			離脱防止金具 B = 01 使用				

第37号 JS20610 J04		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表					呼び径50mm 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					
	呼び径 A = 06 50mm							

第38号 JS20510 J01		硬質塩化ビニル管据付工 10m当たり単価表						呼び径50mm 2-5-1	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
合 計				m	10				
単位当り				m	1				
呼び径 A = 07 50mm									

第39号 JS20612 J06		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表						呼び径50mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径 融着接合		A = 06 50mm B = 01 融着接合を行わない			継手口数	C = 01 1口			

第40号 JZ00420 J02		制水弁/止水栓設置工 1箇所当たり単価表						PP用 制水弁/止水栓のみの取付 呼び径 ϕ 50mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓取付け工		PP用 止水栓のみの取付 呼び径50mm		箇所	1				第84号単価表
合 計				箇所	1				
種別 止水栓口径		A = 04 PP用 B = 06 ϕ 50mm			取付補正区分C = 02	制水弁/止水栓のみの取付			

第41号 JS20512 J05		TS継手工 1口当たり単価表					呼び径50mm 2-5-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 07 50mm			単位B = 01	1口当たり			

第42号 JS53204 J02		サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表					ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径50mm 1-4-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
配水管呼び径	A = 03 100mm		給水管呼び径	B = 05 50mm				

第43号 SZD321 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音						
特殊作業員							RA005
土木一般世話役							RA125
普通作業員							RA010
ブレード (コンクリートカッタ)	径 1 8 インチ (4 5 c m)						
ガソリン	レギュラー スタンド						TSX32
積算単価		式	1				
舗装版種別 アスファルト舗装版厚	A = 01 アスファルト舗装版 B = 01 15cm以下						豪雪割増 E = 01 豪雪割増 工種条件と同じ 費用の内訳 F = 01 全ての費用

第44号 JS80030 J01		舗装版取壊し積込工 100m ² 当たり単価表					舗装厚0cm超え10cm以下	
							1-1-3	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					RA125	
普通作業員		人					RA010	
バックホウ運転		時間					第85号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m ²	100					
単位当り		m ²	1					
バックホウ種別	A = 10 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)						舗装厚B = 01 0cm超え10cm以下	

第45号 JS80000 J01

バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表

1-1-1

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					RA125
普通作業員		人					RA010
バックホウ運転		時間					第85号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
バックホウ規格	A = 10 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)						

第46号 JS80012 J01		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表					タンパ 締固め 砂	
							1-1-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					RA125	
普通作業員		人					RA010	
バックホウ運転		時間					第85号単価表	
タンパ運転(賃料)	60～80kg	日					第86号単価表	
砂	クッション用	m 3	126				TCE36	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					
埋戻材料 埋戻材数量(m3/100m3)	A = 02 砂 B =		バックホウ規格C = 10 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)					

第47号 JS80012 J02		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表					タンパ 締固め 発生土	
							1-1-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					RA125	
普通作業員		人					RA010	
バックホウ運転		時間					第85号単価表	
タンパ運転(賃料)	60～80kg	日					第86号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					
埋戻材料 埋戻材数量(m3/100m3)	A = 01 発生土 B =			バックホウ規格C = 10 排対2次 山積	0.28m3(平積0.20m3)			

第49号 S0020 J01		処分費 100m 3 当たり単価表						その他			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
その他				m 3	100						
合 計				m 3	100						
単位当り				m 3	1						
廃材種別		A = 06 その他（B条件で単価入力）									

第50号 JS80020 J02

アスファルト塊処理 1m3当たり単価表

DID区間無し 路面状態良好 運搬距離2.8km
1-1-6

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	DID区間無し 運搬距離2.8km	m3	1				第88号単価表
合 計		m3	1				
	規格 A = 04 BH山積0.28m3 タンブ°4t積 運搬距離(km) B = 2.8 DID区間 C = 01 DID区間無し			路面状態D = 01 良好 種別E = 02 アスファルト塊			

第51号 S0020 J02 処分費 100m 3 当たり単価表 アスファルト							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト廃材処理費		m 3	100				T2604
合 計		m 3	100				
単位当り		m 3	1				
廃材種別	A = 03 アスファルト						

第52号 S0020 J03		処分費 100m 3 当たり単価表					舗装版切断汚泥	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	m 3	100					
合 計		m 3	100					
単位当り		m 3	1					
廃材種別	A = 05 舗装版切断汚泥							

第53号 JS80040 J01		路盤工 100㎡当たり単価表					舗装幅1.8m未満 再生クラッシャー RC-40 路盤厚40cm(3層) 1-1-4						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								RA010	
再生クラッシャー		RC-40		m3	50.8							TCF04	
タンパ運転(賃料)		60～80kg		日								第89号単価表	
諸雑費				式	1								
合 計				㎡	100								
単位当り				㎡	1								
施工幅		A = 01 1.8m未満				路盤厚C = 40							
路盤材料		B = 05 再生クラッシャー RC-40				路盤種別D = 01		上層路盤					

第54号 JS80040 J02

路盤工 100㎡当たり単価表

舗装幅1.8m未満 再生クラッシャー RC-40
路盤厚65cm(5層)
1-1-4

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					RA010
再生クラッシャー	R C - 4 0	m 3	82.55				TCF04
タンパ運転(賃料)	60～80kg	日					第89号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 路盤材料	A = 01 1.8m未満 B = 05 再生クラッシャー RC-40			路盤厚C = 65 路盤種別D = 01	上層路盤		

第55号の1 JS80060 J01

舗装工(人力施工) 100m²当たり単価表車道及び路肩 t≤50
t=50mm エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)
1-1-8

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					RA125
特殊作業員		人					RA005
普通作業員		人					RA010
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)	t	12.573				
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126				TG402
振動ローラ運転	舗装用・ハンドガイド 普通型	日					第90号単価表
振動コンパクタ運転	前進型	日					第91号単価表
諸雑費		%					
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

舗装工(人力施工) 100m²当たり単価表

車道及び路肩 $t \leq 50$
 $t=50\text{mm}$ エコアグ入再生密粒度アスコン(20)
 1-1-8

[illegible]

第56号 S4600 J01		区画線設置工 1000m当たり単価表					溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕	実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	m	1,000					
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665	溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	kg	570					
ガラスビーズ JIS R 3301	1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	kg	25					
接着用プライマー	区画線用 色ー 比重0.9	kg	25					
軽油		L	40				TSX24	
雑材料		%					Z10001	
合 計		m	1,000					
単位当り		m	1					
施工区分 規格・仕様	A = 01 溶融式（手動） B = 01 実線 15cm			舗装種別G = 01 排水性舗装の有無H = 01	アスファルト 排水性舗装でない場合			
時間的制約の有無 夜間作業の有無	C = 01 無し D = 01 夜間作業（20時～6時） なし			施工区間I = 01 豪雪割増J = 01 豪雪割増 工種条件と同じ 費用の内訳K = 01 全ての費用	供用区間 全ての費用			
色 塗装厚	E = 01 白 F = 01 1.5mm							

第57号 S4600 J02

区画線設置工 1000m当たり単価表

 熔融式（手動）
 破線 45 c m
 全ての費用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置工〔熔融式（手動）〕	破線 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665	熔融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	k g	1,700				
ガラスビーズ JIS R 3301	1号（0.106～0.850mm） 色－ 比重－	k g	75				
接着用プライマー	区画線用 色－ 比重0.9	k g	75				
軽油		L	80				TSX24
雑材料		%					Z10001
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				
施工区分 規格・仕様 時間的制約の有無 夜間作業の有無 色 塗装厚	A = 01 熔融式（手動） B = 08 破線 45 c m C = 01 無し D = 01 夜間作業（20時～6時） なし E = 01 白 F = 01 1.5mm			舗装種別G = 01 排水性舗装の有無H = 01 施工区間I = 01 豪雪割増J = 01 費用の内訳K = 01	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用		

第58号 S0914 J01		交通誘導警備員の計上 1式当たり単価表						交通誘導警備員 B	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B				人・日	69				第92号単価表
合 計				式	1				
必要日数 A = 23 配置人数 B = 3					交通誘導警備員 C = 02	交通誘導警備員 B			

第59号 JZ10020 J05		PE用サドル分水栓 1組当たり単価表					φ100×φ20 メーターユニオン/パッキン含む 滑り止め付き	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ20	個	1				FES036, 管材	
PE用メーターユニオン	φ20 コア一体型	個	1				FKM001, 管材	
パッキン	φ20	個	1				FP0001, 管材	
合 計		組	1					
種別 A = 03 PE用 配水管呼び径 B = 08 φ100			給水管呼び径 C = 02	φ20				

第60号 JZ10020 J06		PE用サドル分水栓 1組当たり単価表					φ100×φ25 メーターユニオン/パッキン含む 滑り止め付き	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ25	個	1				FES037, 管材	
PE用メーターユニオン	φ25 コア一体型	個	1				FKM002, 管材	
パッキン	φ25	個	1				FP0002, 管材	
合 計		組	1					
種別 配水管呼び径	A = 03 PE用 B = 08 φ100		給水管呼び径	C = 03 φ25				

第61号 JZ10020 J07		PE用サドル分水栓 1組当たり単価表					φ100×φ40 メーターユニオン/パッキン含む 滑り止め付き	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ40	個	1				FES039, 管材	
PE用メーターユニオン	φ40 コア一体型	個	1				FKM004, 管材	
パッキン	φ40	個	1				FP0004, 管材	
合 計		組	1					
種別 A = 03 PE用 配水管呼び径 B = 08 φ100			給水管呼び径 C = 05	φ40				

第62号 JZ00410 J03 止水栓 P × P 材料 1箇所当たり単価表 φ 20mm × φ 20mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓	φ 20	個	1				FS0001, 管材
PE用メーターユニオン	φ 20 コア一体型	個	2				FKM001, 管材
パッキン	φ 20	個	2				FP0001, 管材
合 計		箇所	1				
止水栓口径 既設管種類	A = 02 φ 20mm B = 01 PP(ホリ)		既設管口径	C = 02 φ 20mm			

第63号 JZ00410 J04 止水栓 P × V材料 1箇所当たり単価表 φ 20mm × φ 20mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓	φ 20	個	1				FS0001, 管材
PE用メーターユニオン	φ 20 コア一体型	個	1				FKM001, 管材
パッキン	φ 20	個	2				FP0001, 管材
TSユニオンソケット(シモク)	φ 20	個	1				FTSY01, 管材
袋ナット	φ 20	個	1				FN0001, 管材
TSソケット	φ 20	個	1				FTSS01, 管材
合 計		箇所	1				
止水栓口径 既設管種類	A = 02 φ 20mm B = 02 VP(ビニル)			既設管口径 TSソケット有無	C = 02 φ 20mm E = 01 有り		

第64号 JZ00410 J05

止水栓 P × V材料 1箇所当たり単価表

φ 20mm × φ 13mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓	φ 20	個	1				FS0001, 管材
PE用メーターユニオン	φ 20 コア一体型	個	1				FKM001, 管材
パッキン	φ 20	個	2				FP0001, 管材
TSユニオンソケット(シモク)	φ 20	個	1				FTSY01, 管材
袋ナット	φ 20	個	1				FN0001, 管材
TS異径ソケット	φ 20 × φ 13	個	1				FTSS10, 管材
合 計		箇所	1				
止水栓口径 既設管種類	A = 02 φ 20mm B = 02 VP(ビニル)			既設管口径 TSソケット有無	C = 01 φ 13mm E = 01 有り		

第65号 JZ00410 J06							
止水栓 P × P 材料 1箇所当たり単価表							
φ 30mm × φ 30mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓	φ 30	個	1				FS0006, 管材
PE用メーターユニオン	φ 30 コア一体型	個	2				FKM003, 管材
パッキン	φ 30	個	2				FP0003, 管材
合 計		箇所	1				
止水栓口径 既設管種類	A = 04 φ 30mm B = 01 PP (ホリ)			既設管口径 弁種別	C = 04 φ 30mm D = 01 止水栓		

第66号 JZ00410 J07 止水栓 P × P 材料 1箇所当たり単価表 φ 40mm × φ 40mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓	φ 40	個	1				FS0007, 管材
PE用メーターユニオン	φ 40 コア一体型	個	2				FKM004, 管材
パッキン	φ 40	個	2				FP0004, 管材
合 計		箇所	1				
止水栓口径 既設管種類	A = 05 φ 40mm B = 01 PP (ホリ)			既設管口径 弁種別	C = 05 φ 40mm D = 01 止水栓		

第67号 JS20610 J05		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表						呼び径20mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
合 計				m	10				
単位当り				m	1				
呼び径 A = 02 20mm									

第68号 JS20610 J06		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表					呼び径25mm 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					
	呼び径 A = 03 25mm							

第69号 JS20610 J07		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表					呼び径40mm 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					
	呼び径 A = 05 40mm							

第70号 JS53204 J03		サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表					ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径20mm 1-4-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
配水管呼び径	A = 03 100mm		給水管呼び径	B = 01 20mm				

第71号 JS53204 J04		サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表					ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径25mm 1-4-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
配水管呼び径	A = 03 100mm		給水管呼び径	B = 02 25mm				

第72号 JS53204 J05		サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表					ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径40mm 1-4-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
配水管呼び径	A = 03 100mm		給水管呼び径	B = 04 40mm				

第73号 JZ00420 J03		制水弁/止水栓設置工 1箇所当たり単価表						PP用 制水弁/止水栓及び筐の取付 呼び径 ϕ 20mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓取付け工		PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径20mm		箇所	1				第93号単価表
合 計				箇所	1				
種別 止水栓口径		A = 04 PP用 B = 02 ϕ 20mm			取付補正区分C = 03	制水弁/止水栓及び筐の取付			

第74号 JZ00420 J04		制水弁/止水栓設置工 1箇所当たり単価表					PP用 制水弁/止水栓及び管の取付 呼び径 ϕ 30mm		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓取付け工		PP用 止水栓及び止水栓管の取付 呼び径30mm		箇所	1				第94号単価表
合 計				箇所	1				
種別 止水栓口径		A = 04 PP用 B = 04 ϕ 30mm			取付補正区分C = 03	制水弁/止水栓及び管の取付			

第75号 JZ00420 J05

制水弁/止水栓設置工 1箇所当たり単価表

PP用 制水弁/止水栓及び管の取付
呼び径 ϕ 40mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓管の取付 呼び径40mm	箇所	1				第95号単価表
合 計		箇所	1				
種別 止水栓口径	A = 04 PP用 B = 05 ϕ 40mm		取付補正区分C = 03	制水弁/止水栓及び管の取付			

第76号 JS20612 J07		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表						呼び径20mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径 融着接合		A = 02 20mm B = 01 融着接合を行わない			継手口数	C = 01 1口			

第77号 JS20612 J08		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表					呼び径25mm 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 03 25mm 融着接合 B = 01 融着接合を行わない			継手口数 C = 01 1口				

第78号 JS20612 J09		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表						呼び径40mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				
呼び径 融着接合		A = 05 40mm B = 01 融着接合を行わない			継手口数	C = 01 1口			

第79号 JS20512 J06		TS継手工 1口当たり単価表					呼び径13mm 2-5-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 01 13mm			単位B = 01 1口当たり				

第80号 JS20512 J07		TS継手工 1口当たり単価表					呼び径20mm 2-5-1	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					
	呼び径 A = 03 20mm			単位B = 01	1口当たり			

第81号 S0914 J02		交通誘導警備員の計上 1式当たり単価表						交通誘導警備員 B	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B				人・日	9				第92号単価表
合 計				式	1				
必要日数 配置人数		A = 3 B = 3			交通誘導警備員C = 02	交通誘導警備員 B			

第82号 SX115 J01		トラック運転		1時間当たり単価表			クレーン装置付	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
トラック [クレーン装置付]		時間					MA443	
運転手 (特殊)		人					RA070	
軽油		L	5.3				TSX24	
合 計		時間	1					
	規格 A = 05 クレーン装置付			豪雪割増 C = 02	豪雪割増なし			

第83号 JS53300 J01		止水栓取付け工 1箇所当たり単価表						PP用 止水栓のみの取付 呼び径30mm 1-4-4	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
種別 呼び径		A = 04 PP用 B = 04 30mm			取付補正区分C = 02	止水栓のみの取付			

第84号 JS53300 J02		止水栓取付け工 1箇所当たり単価表						PP用 止水栓のみの取付 呼び径50mm 1-4-4	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
種別 呼び径		A = 04 PP用 B = 06 50mm			取付補正	区分C = 02	止水栓のみの取付		

第85号 JS80003 J01							
バックホウ運転 1時間当たり単価表							
1-1-2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人					RA070
軽油		L	5.9				TSX24
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排ガス 2 次	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
バックホウ規格 損料割増	A = 10 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3) B = 01 割増なし			運転労務数量C = 燃料消費量D =			

第86号 JS80014 J01							
タンパ運転(賃料) 1日当たり単価表							
60～80kg 1-1-2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					RA005
ガソリン	レギュラー スタンド	L	5				TSX32
タンパ (ランマ) 賃料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
タンパ規格 運転労務数量	A = 01 60～80kg B =			燃料消費量C = 機械賃料数量D =			

第87号 JS80022 J01							
発生土運搬費 10m3当たり単価表							
DID区間無し 運搬距離1.3km 1-1-6							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第96号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				
	規格 A = 04 BH山積0.28m3 ダンプ 4t積 運搬距離(km) B = 1.3 DID区間 C = 01 DID区間無し			路面状態D = 01 良好 種別E = 01 発生土			

第88号 JS80022 J02 アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表							
DID区間無し 運搬距離2.8km 1-1-6							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第96号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				
	規格 A = 04 BH山積0.28m3 ダンプ 4t積 運搬距離(km) B = 2.8 DID区間 C = 01 DID区間無し			路面状態 D = 01 良好 種別 E = 02 アスファルト塊			

第89号 JS80014 J02							
タンパ運転(賃料) 1日当たり単価表							
60～80kg 1-1-2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					RA005
ガソリン	レギュラー スタンド	L	4				TSX32
タンパ (ランマ) 賃料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
タンパ規格 運転労務数量	A = 01 60～80kg B =			燃料消費量C = 機械賃料数量D =			

第90号 SX582 J01		振動ローラ運転		1日当たり単価表		舗装用・ハンドガイド 普通型	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		供用日					MC246
特殊作業員		人					RA005
軽油		L	3				TSX24
合 計		日	1				
規格 排出ガス対策型区分 豪雪割増	A = 01 舗装用・ハンドガイド	振動ローラ（供用日／日）		E = 1.23			
	B = 01 普通型	軽油（L／日）		F = 3			
	D = 01 豪雪割増 工種条件と同じ						

第91号 SX610 J01		振動コンパクタ運転		1日当たり単価表			前進型	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
振動コンパクタ [前進型]		供用日						
特殊作業員		人					RA005	
ガソリン	レギュラー スタンド	L	5				TSX32	
合 計		日	1					
規格 A = 01 前進型 豪雪割増 C = 01 豪雪割増 工種条件と同じ		振動コンパクタ (供用日 / 日) D = 1.4 ガソリン (L / 日) E = 5						

第92号 SA063 J01 交通誘導警備員B 1人・日当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員B		人					
合 計		人・日	1				
交通誘導警備員区分	A = 02 交通誘導警備員B						

第93号 JS53300 J03		止水栓取付け工 1箇所当たり単価表						PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径20mm 1-4-4	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
種別 呼び径		A = 04 PP用 B = 02 20mm			取付補正	区分C = 03	止水栓及び止水栓筐の取付		

第94号 JS53300 J04		止水栓取付け工 1箇所当たり単価表						PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径30mm 1-4-4	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
種別 呼び径		A = 04 PP用 B = 04 30mm			取付補正	区分C = 03	止水栓及び止水栓筐の取付		

第95号 JS53300 J05		止水栓取付け工 1箇所当たり単価表					PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径40mm 1-4-4	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					
種別 呼び径	A = 04 PP用 B = 05 40mm			取付補正区分C = 03	止水栓及び止水栓筐の取付			

第96号 JS80026 J01		ダンプトラック運転 1日当たり単価表						割増なし 4t積級 良好 1-1-6	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）				人					RA075
軽油				L	32				TSX24
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				供用日					MA402
タイヤ損耗費		ダンプトラック		供用日					KP110
諸雑費				式	1				
合 計				日	1				
規格 A = 02 4t積級 損料割増 B = 01 割増なし 路面状態 C = 01 良好 運転労務数量 D =				燃料消費量 E = 機械損料数量(ダンプトラック) F = 機械損料数量(タイヤ損耗費) G =					

第97号 JS51000 J01		通水試験工 1日当たり単価表						給水車不要 5-1	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
器具損料及諸雑費				%					
合 計				日	1				
給水車 A = 02 不要									

数量計算書(管布設工・明示シート・明示シート・マーカーピン)

◎管布設工・明示シート

管 種	口 径	施工延長	フランジタイプ°		PE挿し口タイプ°		効ニカル受口タイプ°		管布設 延長	明示シート 延長
			弁延長	制水弁数	弁延長	制水弁数	弁延長	制水弁数		
HPPE	φ50	m	(0.18 ×	+ 0.68 ×	+ 0.15 ×	) =	m	m		
	φ75(C工区)	12.0	m (0.24 ×	+ 0.78 ×	1 + 0.65 ×	) =	11.2 m	11.2 m		
	φ75(D工区)	5.0	m (0.24 ×	+ 0.78 ×	1 + 0.65 ×	) =	4.2 m	4.2 m		
	φ75(F工区)	2.5	m (0.24 ×	+ 0.78 ×	1 + 0.65 ×	) =	1.7 m	1.7 m		
	φ75(G工区)	9.0	m (0.24 ×	+ 0.78 ×	1 + 0.65 ×	) =	8.2 m	8.2 m		
	φ75(H工区)	3.3	m (0.24 ×	+ 0.78 ×	+ 0.65 ×	) =	3.3 m	3.3 m		
	φ75	m	(0.24 ×	+ 0.78 ×	+ 0.65 ×	) =	m	m		
	φ100(A工区)	321.4	m (0.25 ×	1 + 0.86 ×	5 + 0.18 ×	) =	316.9 m	316.9 m		
	φ100(E工区)	8.3	m (0.25 ×	+ 0.86 ×	1 + 0.18 ×	) =	7.4 m	7.4 m		
	φ100	m	(0.25 ×	+ 0.86 ×	+ 0.18 ×	) =	m	m		
	φ150	m	(0.28 ×	+ 1.02 ×	+ 0.25 ×	) =	m	m		
小 計		361.5 m						352.9 m	352.9 m	


管 種		口径	施工延長	フランジタイプ		砲金タイプ			管布設延長	明示シート延長
				弁延長	制水弁数	弁延長	制水弁数			
PE (二層管)		φ50	m	(0.18 ×		+ 0.16 ×		+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	m	m
		φ50	m	(0.18 ×		+ 0.16 ×		+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	m	m
		φ40	m	($\frac{\text{---}}{\text{---}}$ ×		+ 0.11 ×		+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	m	m
		φ30(B工区)	5.0 m	($\frac{\text{---}}{\text{---}}$ ×		+ 0.11 ×	1	+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	4.9 m	4.9 m
排泥管	PE (二層管)	φ50 ①	0.5 m	(0.18 ×		+ 0.16 ×	1	+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	0.3 m	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$ m
		φ50 ②	0.6 m	($\frac{\text{---}}{\text{---}}$ ×		+ 0.16 ×	1	+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	0.4 m	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$ m
		φ30	m	($\frac{\text{---}}{\text{---}}$ ×		+ 0.11 ×		+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	m	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$ m
	VP	φ50 ①	0.2 m	(0.18 ×		+ 0.16 ×		+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	0.2 m	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$ m
		φ50 ②	0.2 m	($\frac{\text{---}}{\text{---}}$ ×		+ 0.16 ×		+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	0.2 m	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$ m
		φ30	m	($\frac{\text{---}}{\text{---}}$ ×		+ 0.11 ×		+ $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times \frac{\text{---}}{\text{---}}$) =	m	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$ m
小計		6.5 m							6.0 m	4.9 m
合計		368.0 m							358.9 m	357.8 m

◎明示テープ


管 種	口径	直管の長さ (m)	直管1本当り (m)	施工延長 1m当り(m)	計 算 式	明示テープ 延長
HPPE	φ50	5.0	1.19	0.24	m × 0.24 =	m
	φ75(C工区)	5.0	1.70	0.34	11.2 m × 0.34 =	3.8 m
	φ75(D工区)	5.0	1.70	0.34	4.2 m × 0.34 =	1.4 m
	φ75(F工区)	5.0	1.70	0.34	1.7 m × 0.34 =	0.6 m
	φ75(G工区)	5.0	1.70	0.34	8.2 m × 0.34 =	2.8 m
	φ75(H工区)	5.0	1.70	0.34	3.3 m × 0.34 =	1.1 m
	φ75	5.0	1.70	0.34	m × 0.34 =	m
	φ100(A工区)	5.0	2.36	0.47	316.9 m × 0.47 =	148.9 m
	φ100(E工区)	5.0	2.36	0.47	7.4 m × 0.47 =	3.5 m
	φ100	5.0	2.36	0.47	m × 0.47 =	m
	φ150	5.0	3.40	0.68	m × 0.68 =	m
PE(二層管)	φ50	40.0	5.93	0.15	m × 0.15 =	m
	φ50	40.0	5.93	0.15	m × 0.15 =	m
合計						162.1 m

管明示テープ施工方法


直管1本当り4.0mの場合



直管1本当り5.0mの場合



直管1本当り6.0mの場合



※注意事項

- 1) 明示テープは、1箇所当り1.5周(1巻半)巻き付ける。
- 2) 明示テープの施工間隔は、上記施工方法のとおりとする。
- 3) ポリエチレンスリーブ被覆工を施工する場合は、管に明示テープを直接巻き付け、スリーブは専用テープ又は専用バンドで固定する。
- 4) 上記の施工方法は、直管1本当りの場合であり、曲管については、中間に1箇所、T字管・十字管については、その全口数(全方向数)施工する。
- 5) ポリエチレン管(PE、二層管)φ50については2.0mに1箇所、施工する。
- 6) ポリエチレン管(PE、二層管)φ40mm以下、排泥管については明示テープは不要とする。
- 7) φ400以上の場合、管に巻き付けると共に天端にも施工する。

◎マーカースピン

管 種	口径	計 算 式	マーカースピン個数	工 区
HPPE	75	12.0 / 25.0 +5	6 個	C
		5.0 / 25.0 +4	5 個	D
		2.5 / 25.0 +2	3 個	F
		9.0 / 25.0 +2	3 個	G
		3.3 / 25.0 +1	2 個	H
	100	321.4 / 25.0 +19	32 個	A
PE	30	8.3 / 25.0 +3	4 個	E
		5.0 / 25.0 +1	2 個	B

土工数量計算 集計表2

[illegible]

土工数量計算 集計表3

[illegible]

土工数量計算書

(市道B(As))

HPPE φ 75

土被り L= 0.850m

【C・D・F・G工区】

土工延長 L = 9.70m (1.9+2.8+2.5+2.5)				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 1.040 0.450 0.050 0.400 0.250 0.340 0.150 0.090 0.100 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850	舗装版切断工 (t= 15cm以下)		9.700 × 2.000		19.400	m	
	舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)		0.600 × 9.700		5.820	m2	
	バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)		(1.040 - 0.050) × 0.600 × 9.700		5.762	m3	
	人力床拵え		0.600 × 9.700		5.820	m2	
	砂埋戻工 (BH0.28m3)		(0.600 × 0.340 - 0.006) × 9.700		1.921	m3	
	掘削土埋戻工 (BH0.28m3)		0.600 × 0.250 × 9.700		1.455	m3	
	残土処理 (4tダンプ)		5.762 - 1.455		4.307	m3	
	As殻運搬・処理工 (4tダンプ)		5.820 × 0.050		0.291	m3	
	舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)		0.023 × 0.050 × 19.400		0.022	m3	
	路盤工 (t=40cm) RC-40		0.600 × 9.700		5.820	m2	
	表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50		0.600 × 9.700		5.820	m2	
	区画線設置工 実線(白)W=15cm		0.600		0.600	m	

土工数量計算書

(市道B(As))

HPPE φ 75

土被り L= 1.200m

【C・D工区】

土工延長 L = 12.10m (10.0+2.1)				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 1.390 0.450 0.050 0.400 0.600 0.340 0.150 0.090 0.100 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 1.200				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	12.100 × 2.000	24.200	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 12.100	7.260	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.390 - 0.050) × 0.600 × 12.100	9.728	m3
				人力床拵え	0.600 × 12.100	7.260	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.340 - 0.006) × 12.100	2.396	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.600 × 12.100	4.356	m3
				残土処理 (4tダンプ)	9.728 - 4.356	5.372	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	7.260 × 0.050	0.363	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 24.200	0.028	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 12.100	7.260	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 12.100	7.260	m2

土工数量計算書

(市道C(As))

HPPE φ 75

土被り L= 0.850m

【H工区】

土工延長 L = 3.30m		種 別			数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 1.040 0.700 0.050 0.650 0.340 0.150 0.090 0.100 表層工 路盤工 RC40 砂 (クッション用) 土被り 0.850		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	3.300 × 2.000		6.600	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 3.300		1.980	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.040 - 0.050) × 0.600 × 3.300		1.960	m3
		人力床拵え	0.600 × 3.300		1.980	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.340 - 0.006) × 3.300		0.653	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.000 × 3.300		0.000	m3
		残土処理 (4tダンプ)	1.960 - 0.000		1.960	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.980 × 0.050		0.099	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 6.600		0.008	m3
		路盤工 (t=65cm) RC-40	0.600 × 3.300		1.980	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50	0.600 × 3.300		1.980	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

HPPE φ100

土被り L= 0.850m

【A・E工区】

土工延長 L = 315.80m (252.6+16.8+23.4+14.7+8.3)		種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 0.450 0.050 0.400 0.250 0.375 0.150 0.125 0.100 掘削深 1.075 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	315.800 × 2.000	631.600	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 315.800	189.480	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.075 - 0.050) × 0.600 × 315.800	194.217	m3
		人力床拵え	0.600 × 315.800	189.480	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.375 - 0.012) × 315.800	67.265	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.250 × 315.800	47.370	m3
		残土処理 (4tダンブ)	194.217 - 47.370	146.847	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンブ)	189.480 × 0.050	9.474	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 631.600	0.726	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 315.800	189.480	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 315.800	189.480	m2
		区画線設置工 実線(白)W=15cm	0.600	0.600	m
		区画線設置工 破線(白)W=45cm	2.000	2.000	m

土工数量計算書

(市道B(As))

HPPE φ100

土被り L= 1.200m

【A工区】

土工延長 L = 5.10m (1.7+1.7+1.7)		種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 0.450 0.050 0.400 0.600 0.375 0.150 0.125 0.100 掘削深 1.425 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 1.200		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	5.100 × 2.000	10.200	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 5.100	3.060	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.425 - 0.050) × 0.600 × 5.100	4.208	m3
		人力床拵え	0.600 × 5.100	3.060	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.375 - 0.012) × 5.100	1.086	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.600 × 5.100	1.836	m3
		残土処理 (4tダンプ)	4.208 - 1.836	2.372	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	3.060 × 0.050	0.153	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 10.200	0.012	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 5.100	3.060	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 5.100	3.060	m2

土工数量計算書

(市道C(As))

HPPE φ 100

土被り L= 0.850m

【A工区】

土工延長 L = 6.00m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 1.075 0.700 0.050 0.650 0.375 0.150 0.125 0.100 表層工 路盤工 RC40 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	6.000 × 2.000	12.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 6.000	3.600	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.075 - 0.050) × 0.600 × 6.000	3.690	m3
				人力床拵え	0.600 × 6.000	3.600	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.375 - 0.012) × 6.000	1.278	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.000 × 6.000	0.000	m3
				残土処理 (4tダンプ)	3.690 - 0.000	3.690	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	3.600 × 0.050	0.180	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 12.000	0.014	m3
				路盤工 (t=65cm) RC-40	0.600 × 6.000	3.600	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50	0.600 × 6.000	3.600	m2

土工数量計算書

(市道C(As))

HPPE φ100

土被り L= 1.200m

【A工区】

土工延長 L = 2.30m		種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 0.050 0.650 0.350 0.375 0.700 掘削深 1.425 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 1.200		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	2.300 × 2.000	4.600	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 2.300	1.380	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.425 - 0.050) × 0.600 × 2.300	1.898	m3
		人力床拵え	0.600 × 2.300	1.380	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.375 - 0.012) × 2.300	0.490	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.350 × 2.300	0.483	m3
		残土処理 (4tダンプ)	1.898 - 0.483	1.415	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.380 × 0.050	0.069	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.600	0.005	m3
		路盤工 (t=65cm) RC-40	0.600 × 2.300	1.380	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 2.300	1.380	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

PEφ30

土被り L= 0.850m

【B工区】

土工延長 L = 3.00m		種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 0.450 0.050 0.400 0.250 0.292 0.150 0.042 0.100 掘削深 0.992 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	3.000 × 2.000	6.000	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 3.000	1.800	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(0.992 - 0.050) × 0.600 × 3.000	1.696	m3
		人力床拵え	0.600 × 3.000	1.800	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.292 - 0.001) × 3.000	0.523	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.250 × 3.000	0.450	m3
		残土処理 (4tダンプ)	1.696 - 0.450	1.246	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.800 × 0.050	0.090	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 6.000	0.007	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 3.000	1.800	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 3.000	1.800	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

PEφ30

土被り L= 1.200m

【B工区】

土工延長 L = 2.00m		種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 0.450 0.050 0.400 0.600 0.292 0.150 0.042 0.100 掘削深 1.342 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 1.200		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	2.000 × 2.000	4.000	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 2.000	1.200	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.342 - 0.050) × 0.600 × 2.000	1.550	m3
		人力床拵え	0.600 × 2.000	1.200	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.292 - 0.001) × 2.000	0.348	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.600 × 2.000	0.720	m3
		残土処理 (4tダンプ)	1.550 - 0.720	0.830	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.200 × 0.050	0.060	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000	0.005	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 2.000	1.200	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 2.000	1.200	m2

土工数量計算書

(市道C(As))

φ 50

土被り L= 0.850m

排泥管①

土工延長 L = 0.70m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 1.010 0.050 0.650 0.310 0.150 0.060 0.100 表層工 路盤工 RC40 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	0.700 × 2.000	1.400	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 0.700	0.420	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.010 - 0.050) × 0.600 × 0.700	0.403	m3
				人力床拵え	0.600 × 0.700	0.420	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.310 - 0.003) × 0.700	0.128	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.000 × 0.700	0.000	m3
				残土処理 (4tﾀﾝﾌﾟ)	0.403 - 0.000	0.403	m3
				As殻運搬・処理工 (4tﾀﾝﾌﾟ)	0.420 × 0.050	0.021	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2ﾄﾗｯｸ)	0.023 × 0.050 × 1.400	0.002	m3
				路盤工 (t=65cm) RC-40	0.600 × 0.700	0.420	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 0.700	0.420	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

φ 50

土被り L= 0.850m

排泥管②

土工延長 L = 0.80m		種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 1.010 0.450 0.050 0.400 0.250 0.310 0.150 0.060 0.100 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	0.800 × 2.000	1.600	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 0.800	0.480	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.010 - 0.050) × 0.600 × 0.800	0.461	m3
		人力床拵え	0.600 × 0.800	0.480	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.310 - 0.003) × 0.800	0.146	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.250 × 0.800	0.120	m3
		残土処理 (4tダンプ)	0.461 - 0.120	0.341	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	0.480 × 0.050	0.024	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 1.600	0.002	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 0.800	0.480	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 0.800	0.480	m2

土工数量計算書

(市道C(As))

HPPE φ100

土被り L= 0.850m

不断水バルブ【Aエ区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.050 0.650 0.150 0.125 0.100 0.700 0.375 掘削深 1.075 表層工 路盤工 RC40 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.075 - 0.050) × 1.000 × 1.000	1.025	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.375 - 0.012) × 1.000	0.363	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.000 × 1.000 × 1.000	0.000	m3
				残土処理 (4tダンプ)	1.025 - 0.000	1.025	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=65cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

VPφ75

土被り L= 1.200m

不断水バルブ【C・Dエ区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×2箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.600 0.340 0.150 0.090 0.100 掘削深 1.390 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 1.200				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 2.000	8.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.390 - 0.050) × 1.000 × 2.000	2.680	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.340 - 0.006) × 2.000	0.668	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.600 × 1.000 × 2.000	1.200	m3
				残土処理 (4tダンプ)	2.680 - 1.200	1.480	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	2.000 × 0.050	0.100	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 2.000	0.009	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

VPφ100

土被り L= 0.850m

不断水バルブ【E工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.250 0.375 0.150 0.125 0.100 掘削深 1.075 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.075 - 0.050) × 1.000 × 1.000	1.025	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.375 - 0.012) × 1.000	0.363	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.250 × 1.000 × 1.000	0.250	m3
				残土処理 (4tダンプ)	1.025 - 0.250	0.775	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

HPPE φ 75

土被り L= 0.850m

不断水バルブ【G工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.250 0.340 掘削深 1.040 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.040 - 0.050) × 1.000 × 1.000	0.990	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.340 - 0.006) × 1.000	0.334	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.250 × 1.000 × 1.000	0.250	m3
				残土処理 (4tダンプ)	0.990 - 0.250	0.740	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

HPPE φ 75

土被り L= 0.850m

管栓帽【A工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.250 0.340 掘削深 1.040 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.040 - 0.050) × 1.000 × 1.000	0.990	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.340 - 0.006) × 1.000	0.334	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.250 × 1.000 × 1.000	0.250	m3
				残土処理 (4tダンプ)	0.990 - 0.250	0.740	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道C(As))

HPPE φ 100

土被り L= 0.850m

管栓帽【A工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.050 0.650 0.150 0.125 0.100 0.700 0.375 掘削深 1.075 路盤工 RC40 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.075 - 0.050) × 1.000 × 1.000	1.025	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.375 - 0.012) × 1.000	0.363	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.000 × 1.000 × 1.000	0.000	m3
				残土処理 (4tダンプ)	1.025 - 0.000	1.025	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=65cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

VPφ25

土被り L= 1.200m

管栓帽【B工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.600 0.284 0.150 0.034 0.100 掘削深 1.334 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 1.200				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.334 - 0.050) × 1.000 × 1.000	1.284	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.284 - 0.001) × 1.000	0.283	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.600 × 1.000 × 1.000	0.600	m3
				残土処理 (4tダンプ)	1.284 - 0.600	0.684	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書 (市道B(As)) VPφ75 土被り L= 1.200m 管栓帽【C・D工区】				
土工面積 A = 1.00 m2 ×2箇所		種 別		数 量 単 位
掘削幅 1.000 掘削深 1.390 0.450 0.050 0.400 0.600 0.340 0.150 0.090 0.100 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 1.200		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 2.000	8.000 m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000 m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.390 - 0.050) × 1.000 × 2.000	2.680 m3
		人力床拵え	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000 m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.340 - 0.006) × 2.000	0.668 m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.600 × 1.000 × 2.000	1.200 m3
		残土処理 (4tダンプ)	2.680 - 1.200	1.480 m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	2.000 × 0.050	0.100 m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 2.000	0.009 m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000 m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000 m2

土工数量計算書

(市道B(As))

VPφ100

土被り L= 0.850m

管柱帽+フランジ蓋【E工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.250 0.375 0.150 0.125 0.100 掘削深 1.075 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.075 - 0.050) × 1.000 × 1.000	1.025	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.375 - 0.012) × 1.000	0.363	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.250 × 1.000 × 1.000	0.250	m3
				残土処理 (4tダンプ)	1.025 - 0.250	0.775	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

VPφ75

土被り L= 0.850m

管栓帽【F工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.250 0.340 掘削深 1.040 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.040 - 0.050) × 1.000 × 1.000	0.990	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.340 - 0.006) × 1.000	0.334	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.250 × 1.000 × 1.000	0.250	m3
				残土処理 (4tダンプ)	0.990 - 0.250	0.740	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

HPPE φ 75

土被り L= 0.850m

管栓帽【G工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.250 0.340 掘削深 1.040 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.040 - 0.050) × 1.000 × 1.000	0.990	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.340 - 0.006) × 1.000	0.334	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.250 × 1.000 × 1.000	0.250	m3
				残土処理 (4tダンプ)	0.990 - 0.250	0.740	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道C(As))

HPPE φ 75

土被り L= 0.850m


管栓帽【H工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.050 0.650 0.150 0.090 0.100 0.700 0.340 掘削深 1.040 表層工 路盤工 RC40 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.040 - 0.050) × 1.000 × 1.000	0.990	m3
				人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.340 - 0.006) × 1.000	0.334	m3
				掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.000 × 1.000 × 1.000	0.000	m3
				残土処理 (4tダンプ)	0.990 - 0.000	0.990	m3
				As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
				舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
				路盤工 (t=65cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書 (市道B(As))

土被り L= 0.850m


弁篋撤去【A・E・G工区】

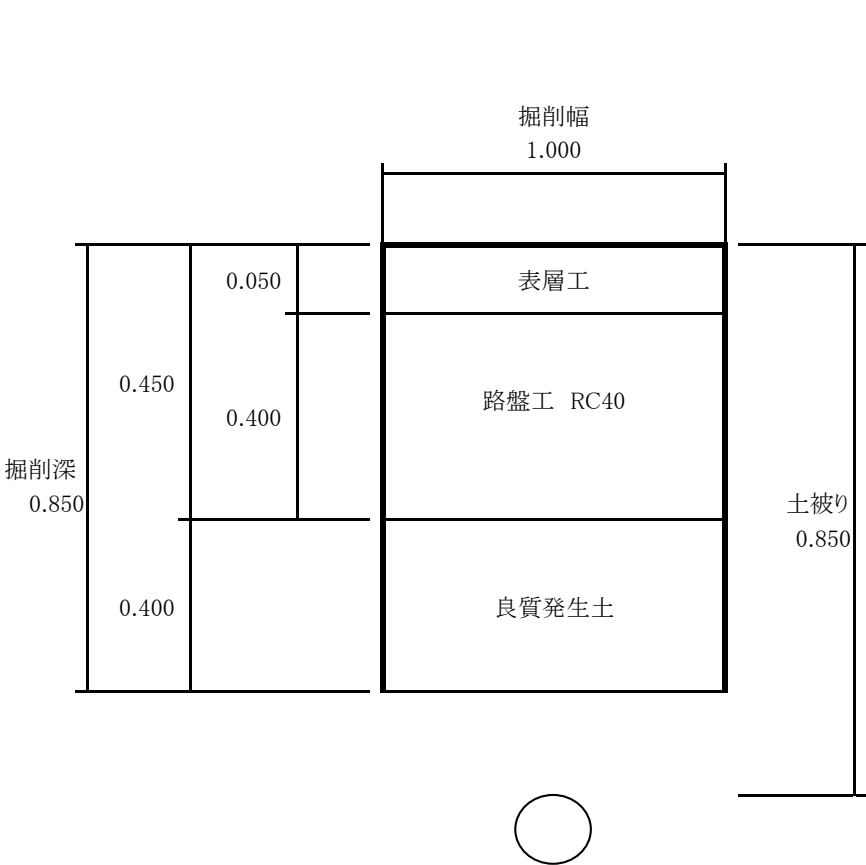土工面積 A = 1.00 m2 ×7箇所		種 別		数 量	単 位
		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 7.000	28.000	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 7.000	7.000	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(0.850 - 0.050) × 1.000 × 7.000	5.600	m3
		人力床拵え	1.000 × 1.000 × 7.000	7.000	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)			m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.400 × 7.000	2.800	m3
		残土処理 (4tﾀﾝﾌﾟ)	5.600 - 2.800	2.800	m3
		As殻運搬・処理工 (4tﾀﾝﾌﾟ)	7.000 × 0.050	0.350	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2ﾄﾚｯｸ)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 7.000	0.032	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 7.000	7.000	m2
		表層工 (t=5cm) エコスﾌﾟﾘﾝｸﾞ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 7.000	7.000	m2

土工数量計算書 (市道C(As))

土被り L= 0.850m

弁篋撤去【A・H工区】

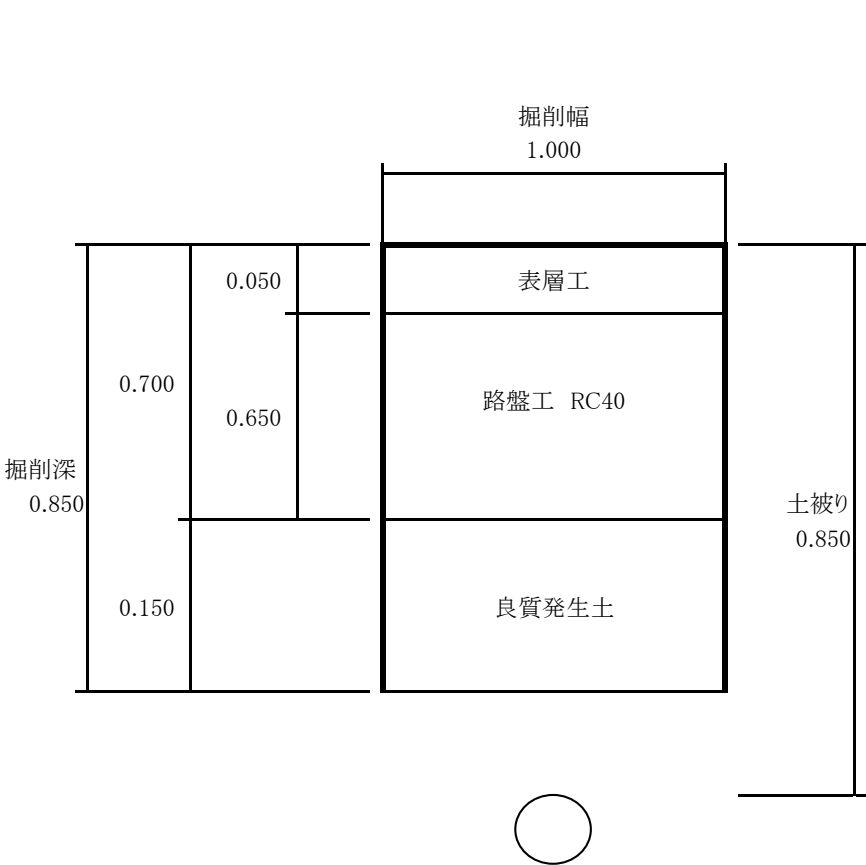土工面積 A = 1.00 m2 ×2箇所		種 別		数 量	単 位
		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 2.000	8.000	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(0.850 - 0.050) × 1.000 × 2.000	1.600	m3
		人力床拵え	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)			m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.150 × 2.000	0.300	m3
		残土処理 (4tﾀﾝﾌﾟ)	1.600 - 0.300	1.300	m3
		As殻運搬・処理工 (4tﾀﾝﾌﾟ)	2.000 × 0.050	0.100	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2ﾄﾚｯｸ)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 2.000	0.009	m3
		路盤工 (t=65cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2

土工数量計算書 (市道B(As))

土被り L= 1.200m

弁篋撤去【A・D工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×2箇所		種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 掘削深 1.200 0.450 0.050 0.400 0.750 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 土被り 1.200		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 2.000	8.000	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.200 - 0.050) × 1.000 × 2.000	2.300	m3
		人力床拵え	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)			m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.750 × 2.000	1.500	m3
		残土処理 (4tﾀﾝﾌﾟ)	2.300 - 1.500	0.800	m3
		As殻運搬・処理工 (4tﾀﾝﾌﾟ)	2.000 × 0.050	0.100	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2ﾄﾚｯｸ)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 2.000	0.009	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 2.000	2.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

VP φ 100

土被り L= 0.850m

試掘工【A工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所		種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.250 0.275 0.150 0.125 掘削深 0.975 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(0.975 - 0.050) × 1.000 × 1.000	0.925	m3
		人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.275 - 0.012) × 1.000	0.263	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.250 × 1.000 × 1.000	0.250	m3
		残土処理 (4tダンプ)	0.925 - 0.250	0.675	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

土工数量計算書

(市道B(As))

VPφ75

土被り L= 1.200m

試掘工【C工区】

土工面積 A = 1.00 m2 ×1箇所		種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.450 0.050 0.400 0.600 0.240 0.150 0.090 掘削深 1.290 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 1.200		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	1.000 × 4.000 × 1.000	4.000	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(1.290 - 0.050) × 1.000 × 1.000	1.240	m3
		人力床拵え	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(1.000 × 0.240 - 0.006) × 1.000	0.234	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	1.000 × 0.600 × 1.000 × 1.000	0.600	m3
		残土処理 (4tダンプ)	1.240 - 0.600	0.640	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.000 × 0.050	0.050	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 4.000 × 1.000	0.005	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	1.000 × 1.000 × 1.000	1.000	m2

給 水 一 覧 表

番 号	名 称	管 種 口 径			車 道 (市道 B)	宅内砂利	宅内土砂	宅内As	宅内Co	計	備 考
		分岐口径	取出口径	既設管							
①	非公表	HPPE φ 75	PE φ 30	PE φ 30	1.200			1.100		2.300	止水栓設置
②	非公表	HPPE φ 75	PE φ 20	PE φ 20	1.200		1.000			2.200	止水栓設置
③	非公表	HPPE φ 75	PE φ 25	PE φ 25	3.000					3.000	ソケット接続
④	非公表	HPPE φ 75	PE φ 20	VP φ 20	3.000		2.200			5.200	止水栓設置
⑤	非公表	HPPE φ 75	PE φ 20	VP φ 20	3.000		2.200			5.200	止水栓設置
⑥	非公表	HPPE φ 75	PE φ 20	PE φ 20	0.700	0.500				1.200	止水栓設置
⑦	非公表	HPPE φ 75	PE φ 20	PE φ 20	0.800	1.500				2.300	止水栓設置
⑧	非公表	HPPE φ 75	PE φ 20	PE φ 20	1.600		0.400	0.800		2.800	止水栓設置
⑨	非公表	HPPE φ 75	PE φ 40	PE φ 40	0.700			1.000		1.700	止水栓設置
⑩	非公表	HPPE φ 75	PE φ 20	VP φ 13	3.000		1.000			4.000	止水栓設置
⑪	非公表	HPPE φ 100	PE φ 20	PE φ 20	0.500	1.100	1.000			2.600	ソケット接続
⑫	非公表	HPPE φ 100	PE φ 20	PE φ 20	0.500	1.100	1.000			2.600	ソケット接続
⑬	非公表	HPPE φ 100	PE φ 20	PE φ 20	0.900	1.100	1.000			3.000	ソケット接続
⑭	非公表	HPPE φ 100	PE φ 20	PE φ 20	0.500	1.100	1.000			2.600	ソケット接続
⑮	非公表	HPPE φ 100	PE φ 20	PE φ 20	2.400		1.400			3.800	止水栓設置
⑯	非公表	HPPE φ 100	PE φ 20	PE φ 20	1.700		1.000			2.700	ソケット接続
⑰	非公表	HPPE φ 100	PE φ 20	PE φ 20	1.200		1.000			2.200	ソケット接続
合計					25.900	6.400	14.200	2.900		49.400	

給水材料一覽表

[illegible]

給水労務一覧表

名前		既設管	布設延長				埋設シート工	サドル付分水栓建込工				止水栓取付工					継手工						
			φ 20	φ 25	φ 30	φ 40			100*20	100*25	100*30	100*40	P*P 20	P*V 20	P*V 20*13	P*P 30	P*P 40	PE				VP	
①	非公表	PE φ 30			2.3		1.2			1				1			20	25	30 4	40			
②	非公表	PE φ 20	2.2				1.2	1				1					4						
③	非公表	PE φ 25		3.0			3.0		1									4					
④	非公表	VP φ 20	5.2				3.0	1					1				2					1	1
⑤	非公表	VP φ 20	5.2				3.0	1					1				2					1	
⑥	非公表	PE φ 20	1.2				0.7	1				1					4						
⑦	非公表	PE φ 20	2.3				0.8	1				1					4						
⑧	非公表	PE φ 20	2.8				1.6	1				1					4						
⑨	非公表	PE φ 40				1.7	0.7				1					1				4			
⑩	非公表	VP φ 13	4.0				3.0	1						1			4				2		
⑪	非公表	PE φ 20	2.6				0.5	1									4						
⑫	非公表	PE φ 20	2.6				0.5	1									4						
⑬	非公表	PE φ 20	3.0				0.9	1									4						
⑭	非公表	PE φ 20	2.6				0.5	1									4						
⑮	非公表	PE φ 20	3.8				2.4	1				1					8						
⑯	非公表	PE φ 20	2.7				1.7	1									4						
⑰	非公表	PE φ 20	2.2				1.2	1									4						
小計			42.4	3.0	2.3	1.7	25.9	14	1	1	1	5	2	1	1	1	56	4	4	4	2	2	1

土工数量計算 集計表

(給水)

[illegible]

土工数量計算書

(市道B(As))

給水

土被り L= 0.850m

【給水】

土工延長 L = 25.90m		種 別			数 量	単 位
掘削幅 0.600 0.450 0.050 0.400 0.250 0.277 0.150 0.027 0.100 掘削深 0.977 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	25.900 × 2.000		51.800	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 25.900		15.540	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(0.977 - 0.050) × 0.600 × 25.900		14.406	m3
		人力床拵え	0.600 × 25.900		15.540	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.277 - 0.001) × 25.900		4.279	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.250 × 25.900		3.885	m3
		残土処理 (4tダンプ)	14.406 - 3.885		10.521	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	15.540 × 0.050		0.777	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 51.800		0.060	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 25.900		15.540	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 25.900		15.540	m2

土工数量計算書

(宅 内 砂 利)

給 水

土被り L= 0.600m

【給水】

土工延長 L = 6.40m		種 別		数 量	単 位
		舗装版切断工 (t= 15cm以下)			m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)			m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(0.627 - 0.000) × 0.600 × 6.400	2.408	m3
		人力床拵え	0.600 × 6.400	3.840	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.177 - 0.001) × 6.400	0.673	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.050 × 6.400	0.192	m3
		残土処理 (4tﾀﾝﾌﾟ)	2.408 - 0.192	2.216	m3
		As殻運搬・処理工 (4tﾀﾝﾌﾟ)			m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2ﾄﾗｯｸ)			m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 6.400	3.840	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50			m2


土工数量計算書

(宅 内 土 砂)

給 水

土被り L= 0.600m

【給水】

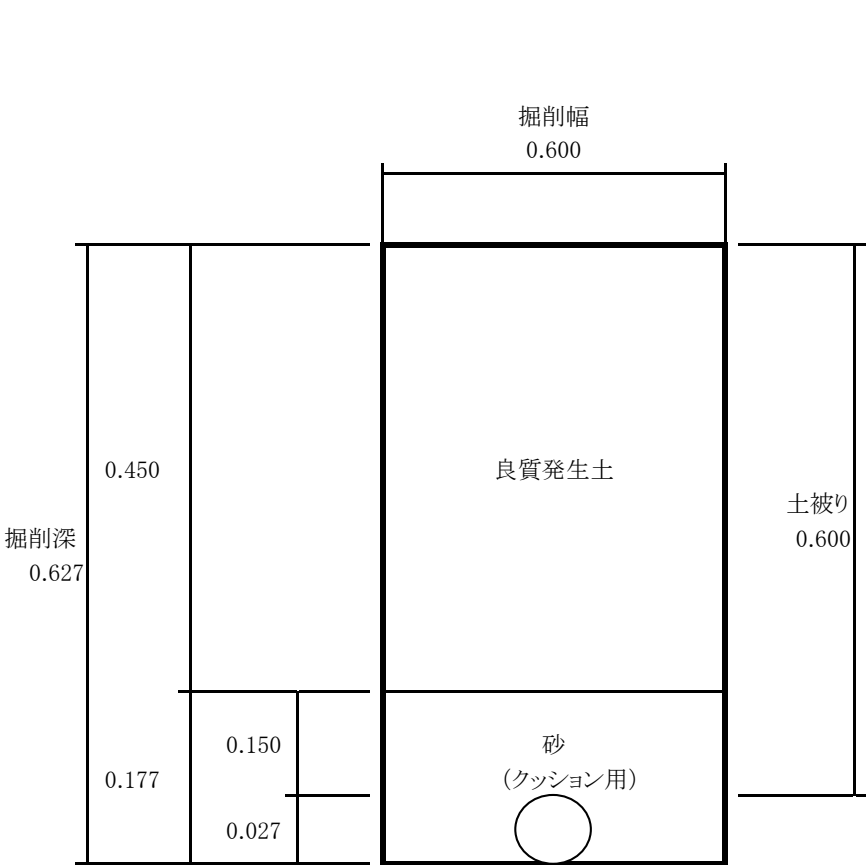土工延長 L = 14.20m		種 別		数 量	単 位
		舗装版切断工 (t= 15cm以下)			m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)			m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	0.627 × 0.600 × 14.200)	5.342	m3
		人力床拵え	0.600 × 14.200	8.520	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.177 - 0.001) × 14.200	1.494	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)	0.600 × 0.450 × 14.200)	3.834	m3
		残土処理 (4tﾀﾝﾌﾟ)	5.342 - 3.834	1.508	m3
		As殻運搬・処理工 (4tﾀﾝﾌﾟ)			m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2ﾄﾚｯｸ)			m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40			m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50			m2

土工数量計算書

(宅内As)

給水


土被り L= 0.600m



【給水】

土工延長 L = 2.90m		種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 0.050 0.400 0.177 掘削深 0.627 表層工 路盤工 RC40 砂 (クッション用) 土被り 0.600		舗装版切断工 (t= 15cm以下)	2.900 × 2.000	5.800	m
		舗装版直接掘削・積込 (t=10cm以下)	0.600 × 2.900	1.740	m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m3)	(0.627 - 0.050) × 0.600 × 2.900	1.004	m3
		人力床拵え	0.600 × 2.900	1.740	m2
		砂埋戻工 (BH0.28m3)	(0.600 × 0.177 - 0.001) × 2.900	0.305	m3
		掘削土埋戻工 (BH0.28m3)			m3
		残土処理 (4tダンプ)	1.004 - 0.000	1.004	m3
		As殻運搬・処理工 (4tダンプ)	1.740 × 0.050	0.087	m3
		舗装版切断汚泥運搬・処理 (2tトラック)	0.023 × 0.050 × 5.800	0.007	m3
		路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 2.900	1.740	m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50	0.600 × 2.900	1.740	m2



$$S=1/500$$

D路線 設計延長

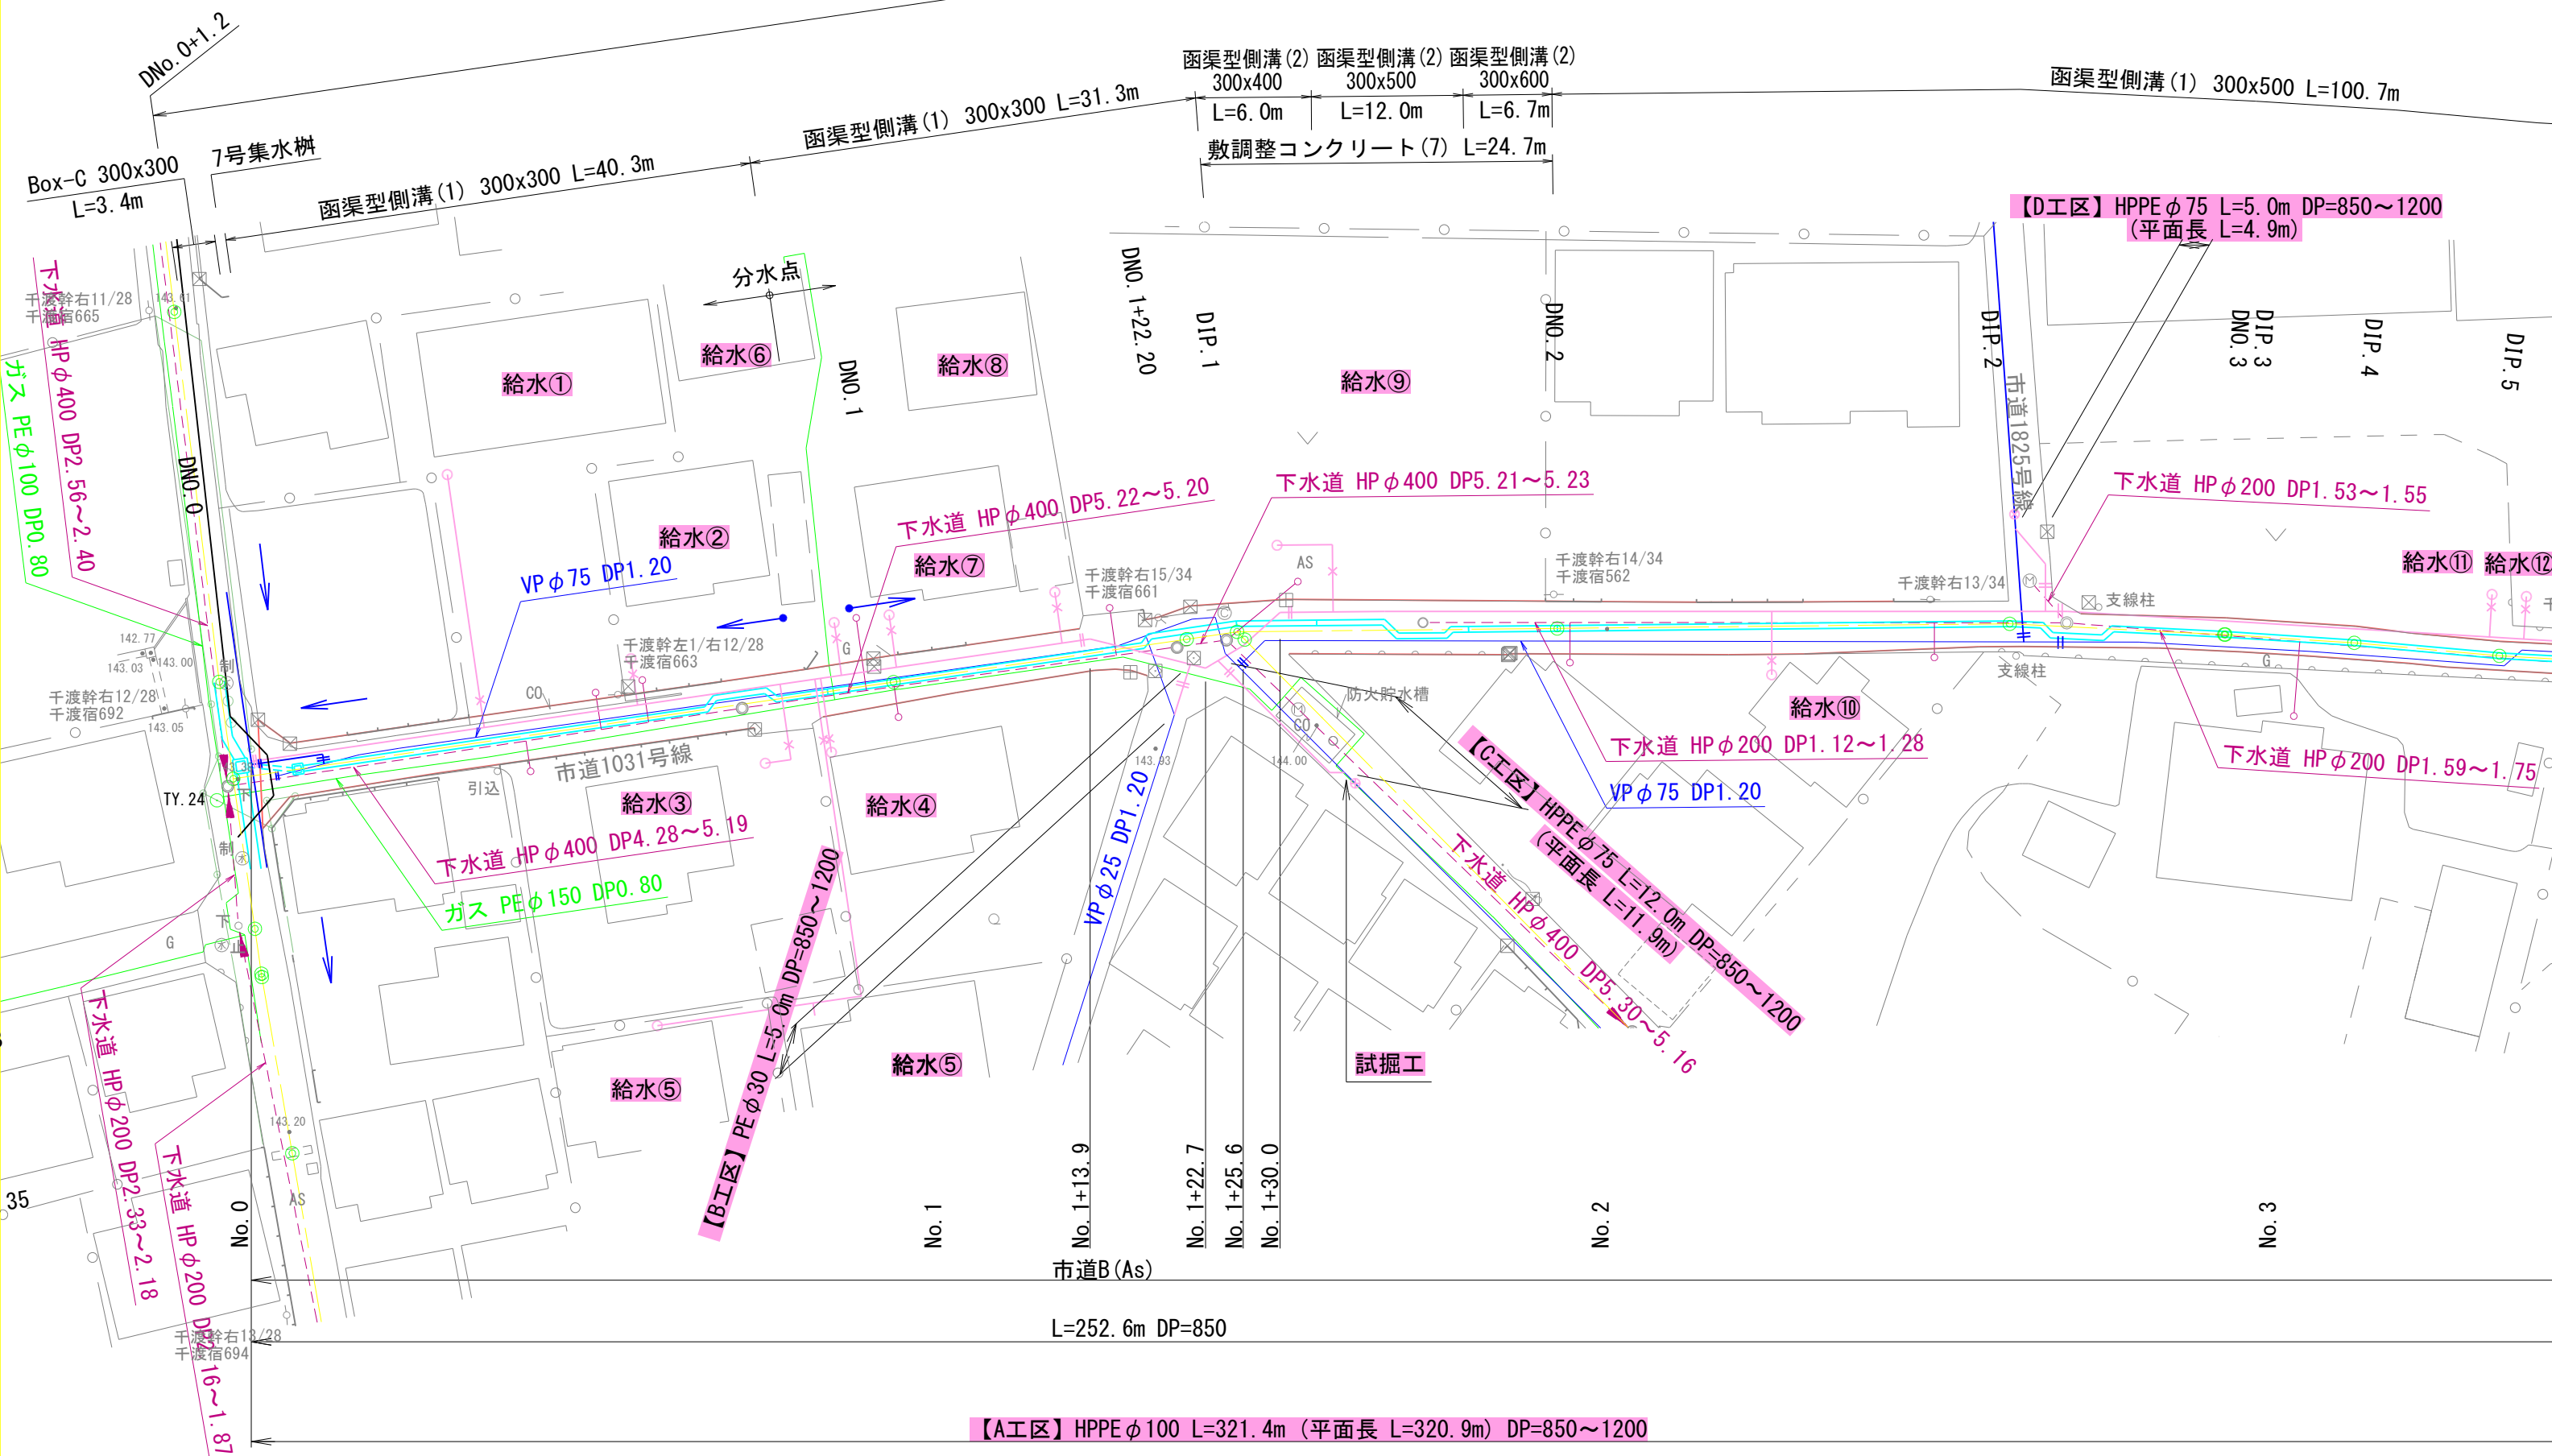
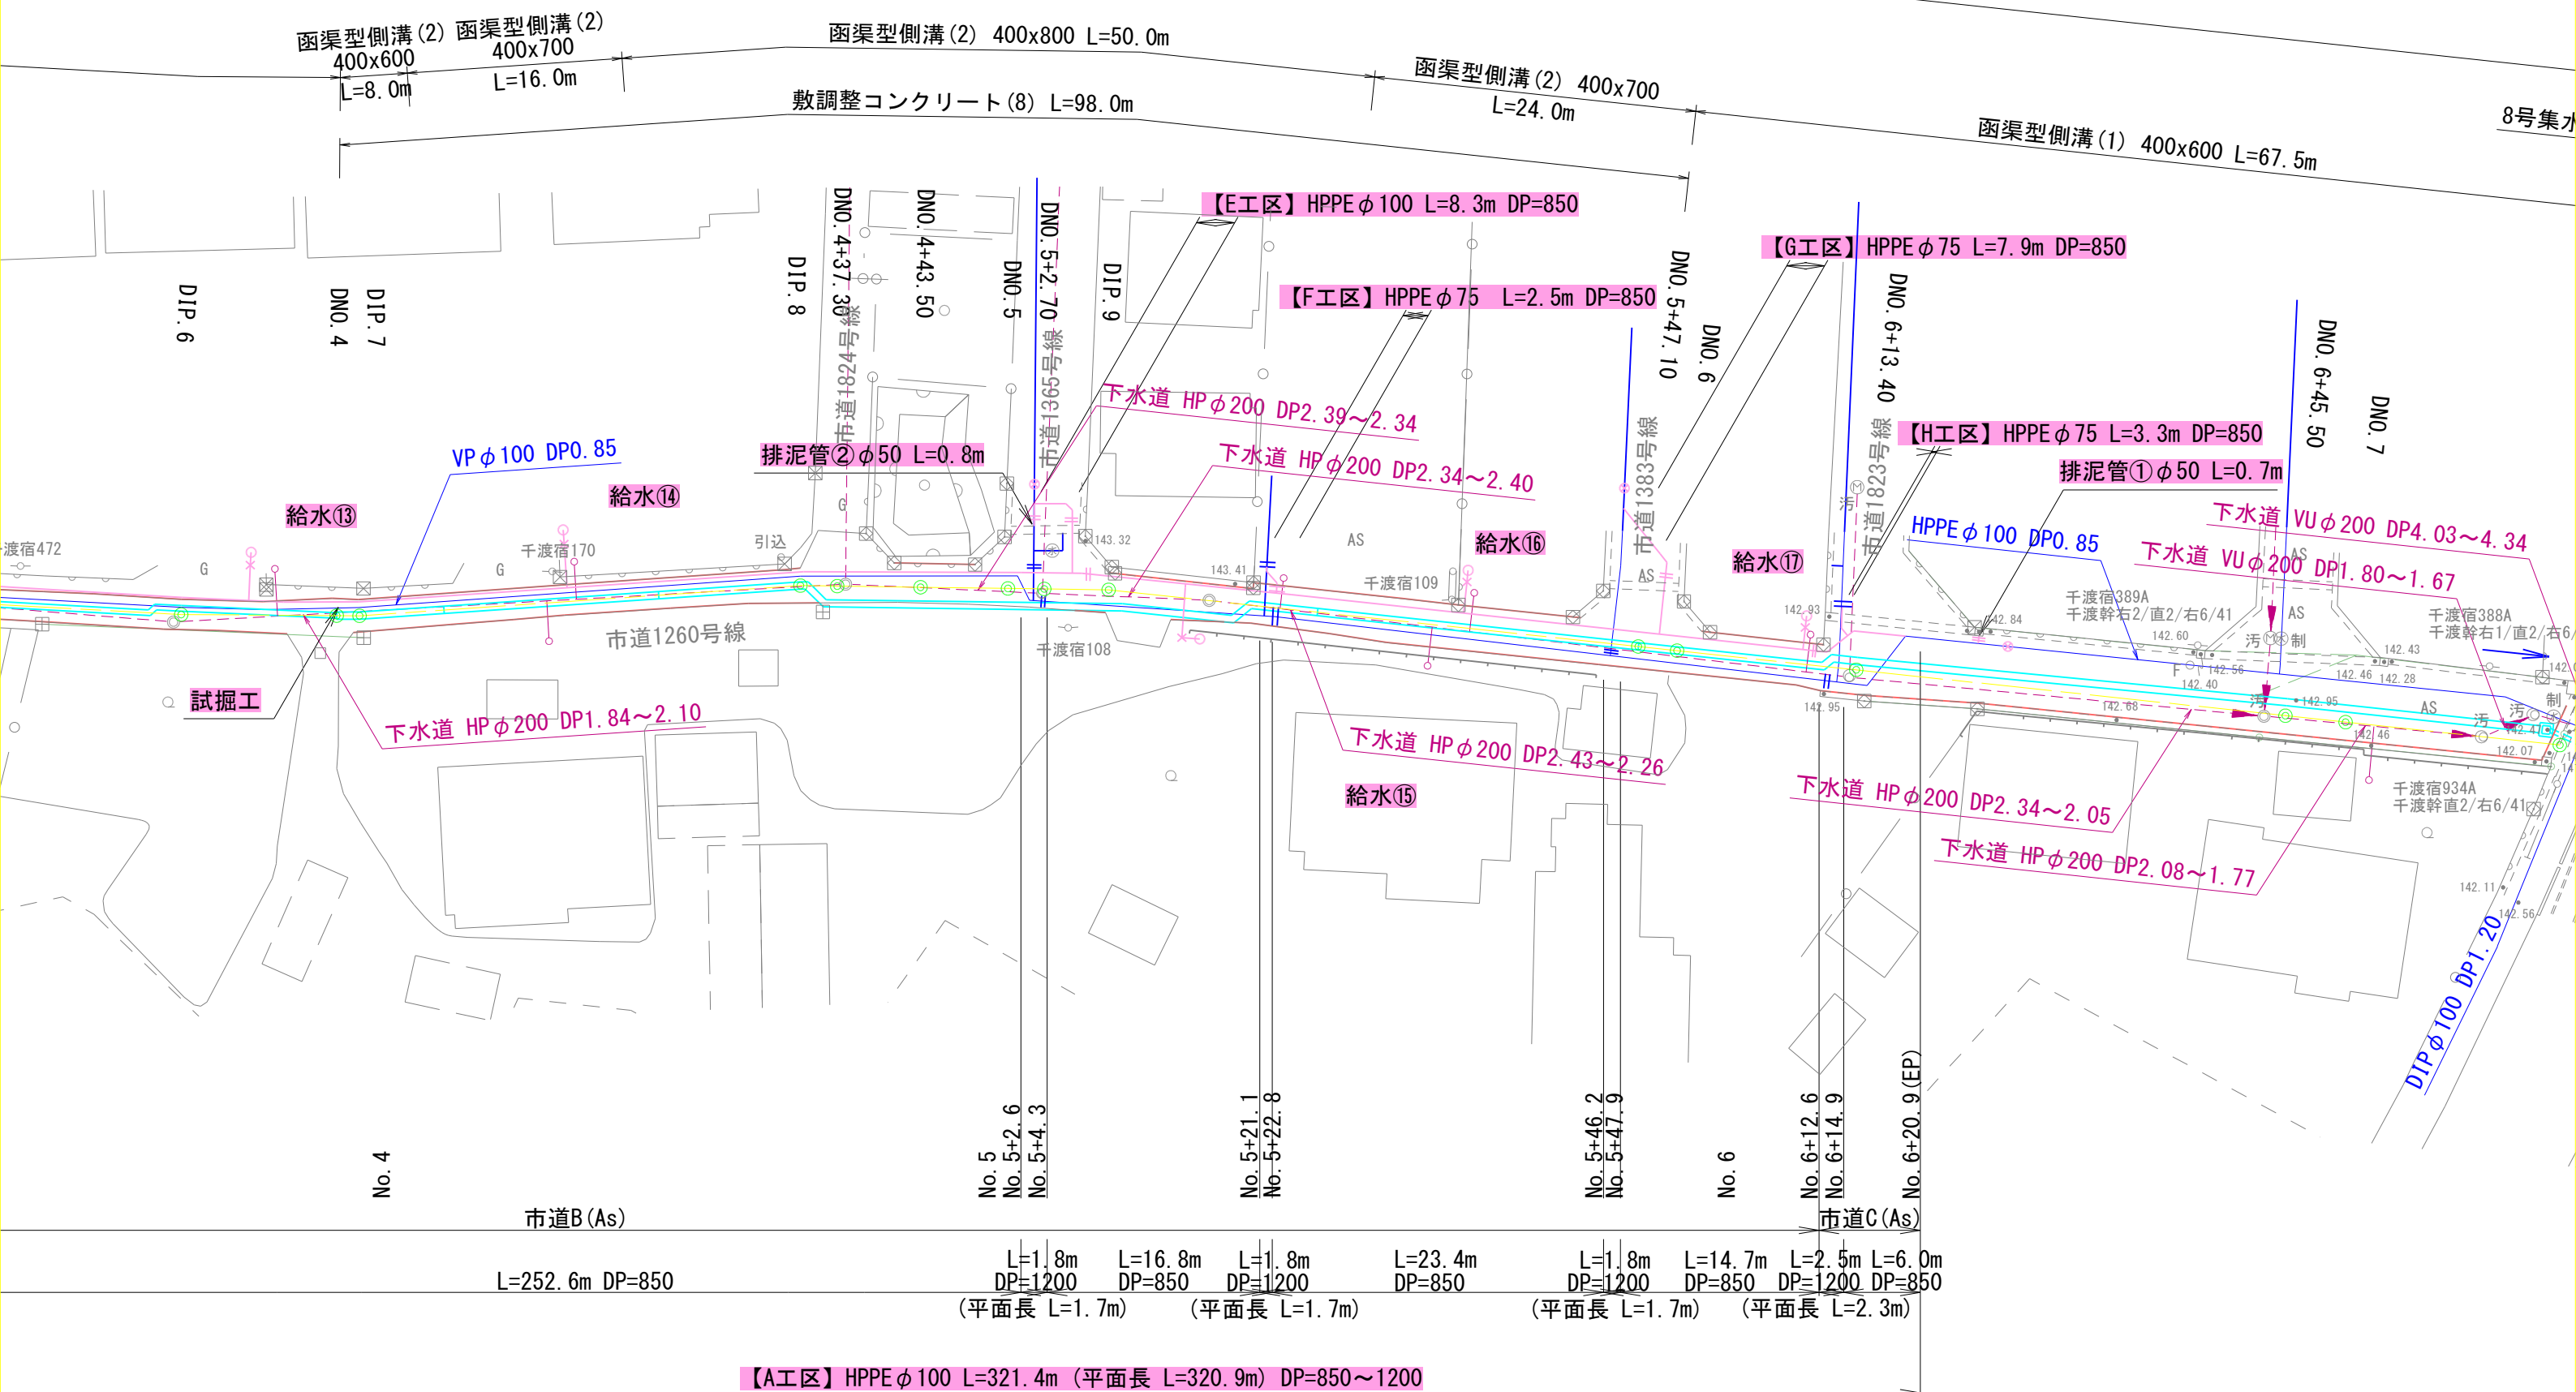
$$S=1/500$$
$$S=1/500$$

$$L = 364.2 \text{ m}$$


S=1 : Free



位置図

令和7年度千渡配水管布設替工事

千渡児童公園

県道鹿沼環状線

幸町2丁目

幸町2丁目
公民館

市営幸町
墓地

公園あわせ

150.3

146.9

146.5

147.3

144.5

144.7

144.4

153.5


142.9

150.5


151.0

止水栓設置施工図


P×Pφ20

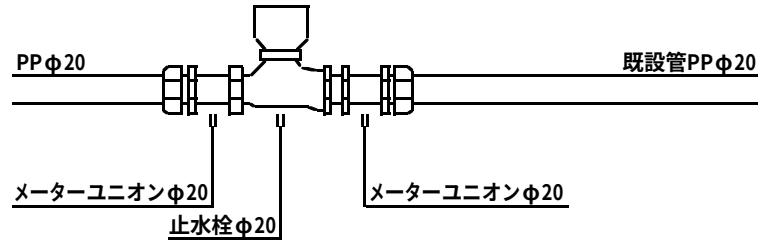


P×Pφ20×φ13

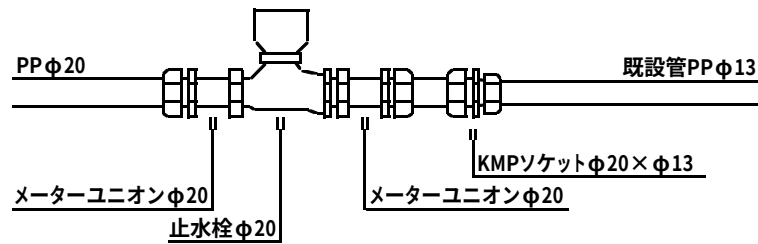

P×Vφ20

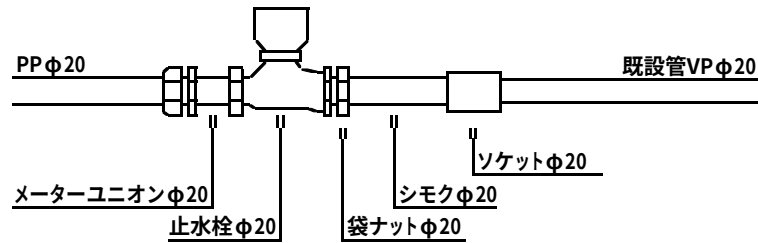


P×Vφ20×φ13

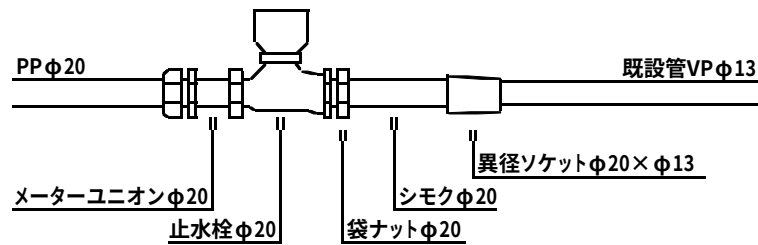


砲金制水弁設置施工図


P × P φ 30

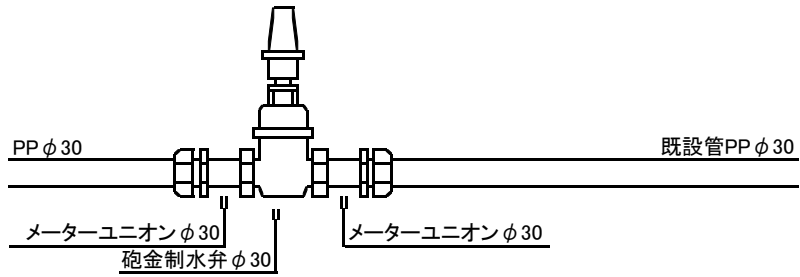


P × P φ 30 × φ 20

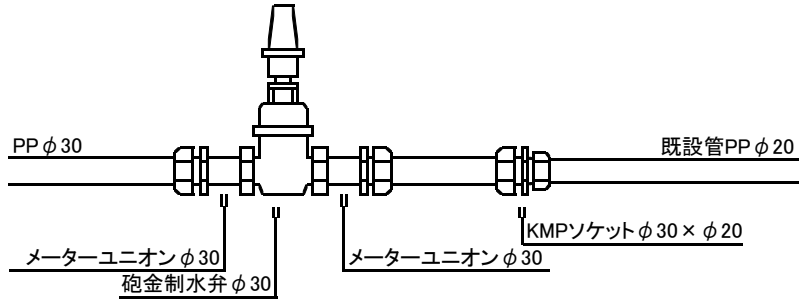


P × P φ 30 × φ 25

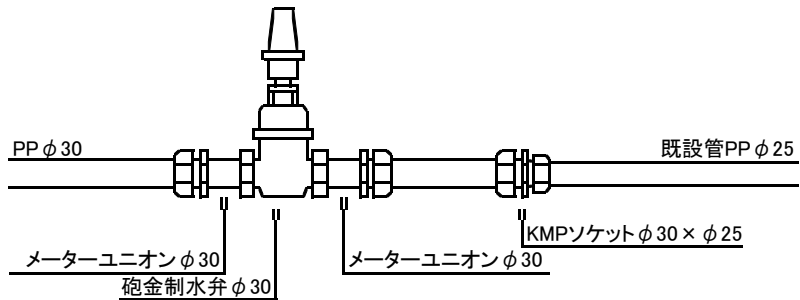


P × V φ 30

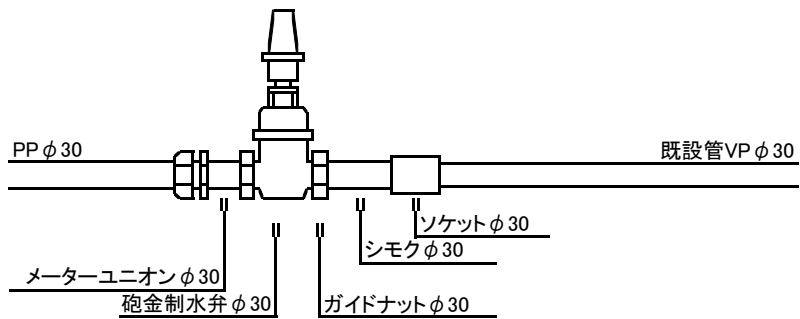

P × V φ 30 × 20

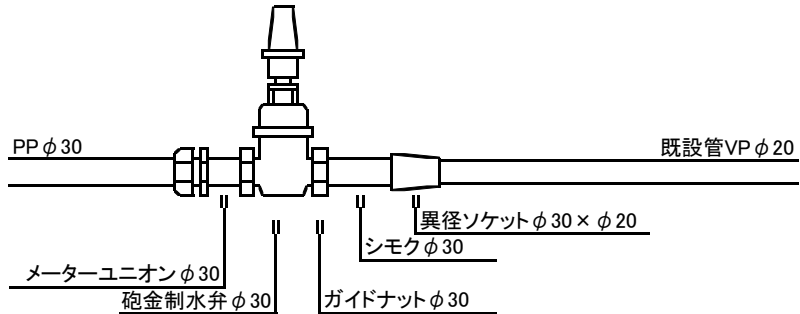


P × V φ 30 × 25

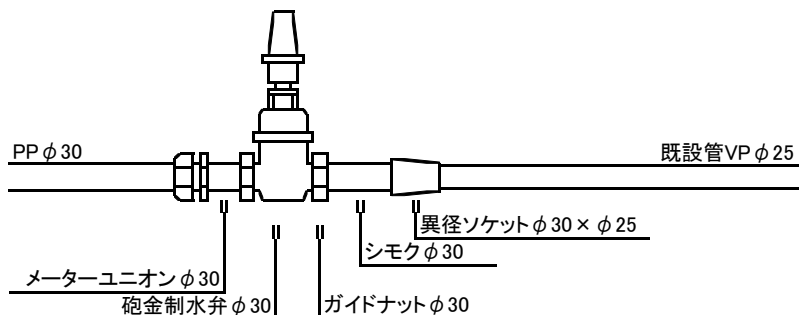


砲金制水弁設置施工図


P × P φ 40

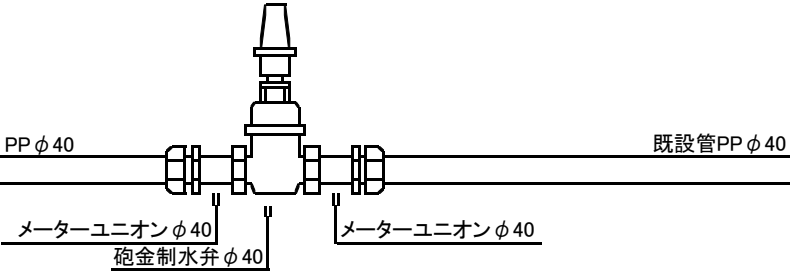


P × P φ 40 × φ 25

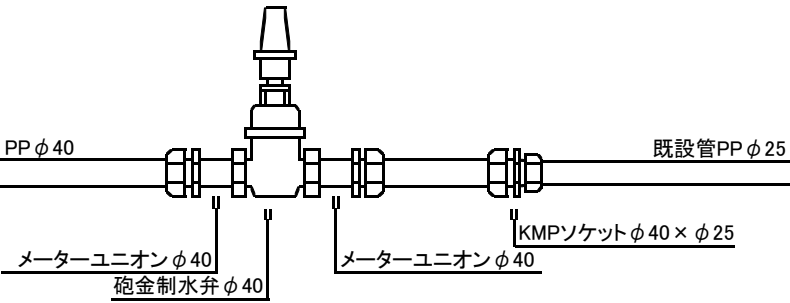


P × P φ 40 × φ 30

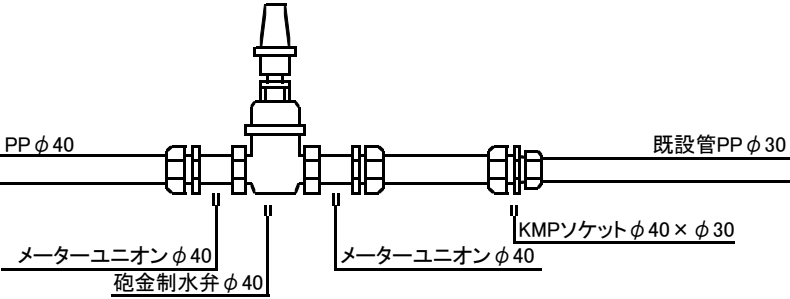


P × V φ 40

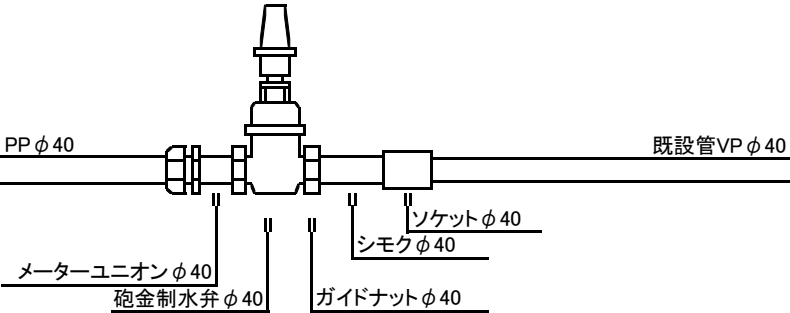

P × V φ 40 × 25

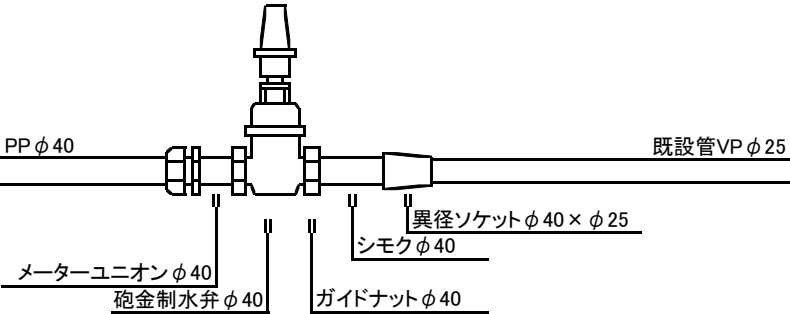

P × V φ 40 × 30

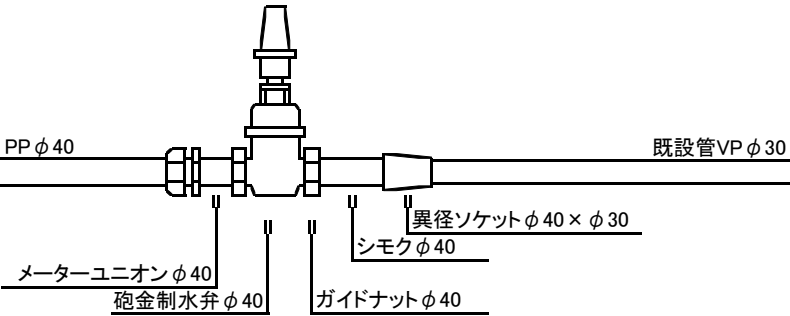

様式－1

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：令和7年度千渡配水管布設替工事

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
ホリシノ管挿し口付PVジョイント	φ100	個	84,600			○	
残土処分費		m3	1,100				

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。