

設 計 書

令和7年度久野配水管布設替工事

鹿 沼 市 久野
工 期 96 日

設 計 概 要

施工延長 L=129.8m

・配水管布設 HPPE φ75 L=120m , PE φ50 L=9.8m

・制水弁設置 φ75 2基 , φ50 1基

・給水管布設 分水戸数 1戸

・消火栓設置 φ75 1基

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲－1)

設 計 書

事業費 円

内 訳

工事費 円

本工事費 円
(内消費税相当額 円)

用地費 円

補償費 円

測試費 円

事務費 円

変 更 前 回 実 施			変 更 今 回		
設 計 額	工 事 価 格		設	工 事 価 格	
	消 費 税		計	消 費 税	
	請負工事費		額	請負工事費	
請 負 額	請 負 価 格		請	請 負 価 格	
	消 費 税		負	消 費 税	
	請 負 代 金		額	請 負 代 金	
請 負 率			増 減 額		
変 更 理 由					

鹿 沼 市 役 所

(甲－ 2)

土 木 工 事 仕 様 書

令和 6 年 6 月 1 日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様については下記の通りとする

(1)河川工事、砂防工事、道路工事、公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(2)下水道工事その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①日本下水道協会発行の下水道土木工事共通仕様書(案)

<https://www.jswa.jp/>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(3)土地改良工事、農道整備工事、農業集落排水工事、農村公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo2019.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(4)治山工事、林道工事、自然公園等施設工事その他これらに類する工事または森林整備業務にかかわる工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/2020042.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(5)水道工事(導水管、送水管、及び配水管)その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

②日本水道協会の発行する水道工事標準仕様書

<http://www.jwwa.or.jp/>

なお、最新情報及び改訂版等の管理は表記 URL を参照し、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

2. 資材の購入及び下請負業者の選定について

- (1) 本工事において、市内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が設計図書の仕様に適合すると認められる場合は優先して使用するよう努めること。また、資材購入についても市内業者より購入するよう努めること。
- (2) 下請負業者の選定に当っては、市内業者を優先的に使用するよう努めること。
- (3) 一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

3. 成果品の電子納品について

請負者は、原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品に当っては、『鹿沼市電子納品運用ガイドライン』を遵守すること。

4. 工事看板の設置基準について

本工事看板の設置は鹿沼市財務部契約検査課 HP 更新履歴(2007 年 12 月 18 日付)を参照すること。

5. 建設発生土の処分について

請負者は、建設発生土については前記1の工事仕様に定めることのほか、次のことに注意し施工しなければならない。

- (1) 残土運搬・残土処理する場合は関連する諸法令に充分注意し、関係機関と協議するとともに、その旨を監督職員に書面にて報告しなければならない。
- (2) 土質試験項目等については、『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』及び『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施行規則』による。

II 特記仕様

1. 工事資料の提出について

請負者は、工事資料の作成にあたって別紙の鹿沼市工事資料一覧表を参照すること。

2. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※法定外の労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行うための保険

3. 週休2日制工事

本工事は、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」に基づき受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。

4. 建設発生土処理場所

鹿沼市千渡 1414-3 運搬距離 13.0km

処分先、費用に変更が生じる場合は、監督職員と協議すること。

5. 舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理について

本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は設計変更の対象とする。

○積算上の処理施設： 第一カッター興業（栃木市新井町 1011） 運搬距離 16.2km

6. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

（1）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。

（2）試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」に基づき行うものとする。

（3）「熱中症対策に資する現場管理費補正の施行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」は、栃木県ホームページから取得できる。

（県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

7. その他

別紙特記仕様書による。

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円 未満※4	検査 資料	500万円 以上	検査 資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クラッシュラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項
1 工事概要
2 現場組織表
3 緊急時の施工体制及び対応
4 再生資源利用・利用促進(計画)書
5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査 資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求められることがあるもの。(原本・原稿等提示)

特 記 仕 様 書

(鹿沼市配管工事標準仕様書)

(令和 7 年 4 月改定)

鹿 沼 市 上 下 水 道 部

鹿沼市配管工事標準仕様書

目 次

第 1 章 総則	・ ・ ・ ・ ・	2
1-1. 適用範囲	・ ・ ・ ・ ・	2
1-2. 疑義の解釈	・ ・ ・ ・ ・	2
第 2 章 材料	・ ・ ・ ・ ・	2
2-1. 材料の規格	・ ・ ・ ・ ・	2
2-2. 材料の検査	・ ・ ・ ・ ・	2
2-3. 合格品の保管	・ ・ ・ ・ ・	2
第 3 章 管布設工事	・ ・ ・ ・ ・	3
3-1. 布設位置等	・ ・ ・ ・ ・	3
3-2. 測点	・ ・ ・ ・ ・	3
3-3. 土工	・ ・ ・ ・ ・	3
3-4. 管布設工	・ ・ ・ ・ ・	4
3-5. 通水準備工	・ ・ ・ ・ ・	5
3-6. 水圧試験	・ ・ ・ ・ ・	5
3-7. 消火栓設置工	・ ・ ・ ・ ・	5
3-8. 舗装工	・ ・ ・ ・ ・	6
3-9. 工事記録写真	・ ・ ・ ・ ・	6
3-10. 完成図	・ ・ ・ ・ ・	6
3-11. 伝票	・ ・ ・ ・ ・	6
別紙（消火栓蓋設置方向，消火栓及び防火水槽リードライン）	・ ・ ・ ・ ・	7

第 1 章 総 則

1-1. 適用範囲

1. 本仕様書は、鹿沼市上下水道部が発注する配管工事に適用する。
2. 工事は、(鹿沼市) 土木工事仕様書及び本仕様書により施工するものとする。
3. 土木工事仕様書と本仕様書の定めが異なるときは、本仕様書を優先するものとする。

1-2. 疑義の解釈

1. 設計図書及び仕様書（特記仕様書を含む）に疑義が生じた場合は、発注者の解釈による。
2. 設計図書、仕様書に明示されていない事項があるとき、または内容に相互符号しない事項があるときは、発注者と請負者が協議して定めるものとする。

第 2 章 材 料

2-1. 材料の規格

工事に使用する材料は、日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）、日本水道協会規格（JWWA）、日本ダクタイル鉄管協会規格（JDPA）、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格（PTC）及び給水システム協会（WSA）等に適合したものとする。

2-2. 材料の検査

1. 工事用材料は、使用前にその品質、寸法または見本品について監督職員の検査を受け、合格したものとする。
2. 不合格品は、直ちに現場より搬出する。

2-3. 合格品の保管

工事用材料の合格品は、請負者の責任において変質、不良化しないよう保管する。

第 3 章 管布設工事

3-1. 布設位置等

管布設位置、仕切弁等設置位置及び土被りは設計図書を参照し、監督職員と協議のうえ決定すること。

3-2. 測点

監督職員と協議のうえ、起点から 50m もしくは 30m ごとに測点を設定し、施工管理、写真管理等は、これを基準にして行うこと。また、舗装構成が変化する箇所、特殊材料使用箇所等、必要に応じ中間点を設定し管理を行うこと。

3-3. 土工

3-3-1. 掘削工

1. 配管及び接合作業が完全にできるよう、設計図書をもとに所定の形状に掘削すること。
その際、地上及び地下の施設物に損傷を与えることがないように十分注意すること。
2. 機械掘削の場合でも、施工基面は人力で仕上げること。
3. 湧水のある箇所の掘削については、土留、排水等を適切に行うこと。

3-3-2. 埋戻工

1. 砂による埋戻しは、片埋めにならないよう注意し、十分締固めること。
2. 発生土埋戻しは、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンパ等で十分締固めること。
3. 砕石埋戻しの場合も、発生土埋戻しと同様とする。
4. 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしないよう注意し、管側面部及び底部に空隙が生じないように施工すること。

3-3-3. 建設副産物

建設廃棄物については、再資源化施設へ搬出し適正に処理すること。また、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の E 票を監督職員に提示すること（工事完了検査までに E 票を回収できない場合は、B 票を提示すること）。なお、交付・回収したマニフェストは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ、適切に保存すること。

3-4. 管布設工

3-4-1. 施工資格

1. ダクタイル鋳鉄管（φ450mm以下）の配管・継手作業に従事する者は、次のいずれかの資格を有している者（講習会等を修了した者）でなければならない。
 - ①日本水道協会「配水管工技能講習会（小口径管）」
 - ②日本ダクタイル鉄管協会「継手接合研修会（耐震管 呼び径 450 以下）」
 - ③その他発注者が認めた配管技術者
2. ダクタイル鋳鉄管（φ500mm以上）の配管・継手作業に従事する者は、次のいずれかの資格を有している者（講習会等を修了した者）でなければならない。
 - ①日本水道協会「配水管工技能講習会（大口径管）」
 - ②日本ダクタイル鉄管協会「継手接合研修会（耐震管 呼び径 500 以上）」
3. 水道配水用ポリエチレン管の配管・継手作業に従事する者は、次のいずれかの資格を有している者（講習会等を修了した者）でなければならない。
 - ①配水用ポリエチレンパイプシステム協会「水道配水用ポリエチレン配管施工講習会」
 - ②水道配水用ポリエチレン管製造メーカーの施工講習会
4. ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管の配管・継手作業に従事する者は、施工前に上記の証明書または資格証の写しを提出すること。

3-4-2. 管の据付け

1. 水道工事標準仕様書（日本水道協会）及び各協会等の施工要領等に従い、厳格に施工すること。
2. 施工中、管内部に土砂等が混入しないよう適切な処理（仮蓋等）をすること。
3. 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、使用上有害な欠点（亀裂、その他の欠陥）を発見した場合は、その部分を切断切除するか、または、使用しないこと。
4. 水道配水用ポリエチレン管は、融着接合中に停電等の異常が発生した場合、継手の再使用や再融着は行わないこと。
5. ポリエチレン管等において圧着施工を行った場合は、施工部を補強（保護）すること。

3-4-3. 継手の管理

1. ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管の施工においては、チェックシートを作成し、全ての接合箇所において必要事項を記入し管理すること。記入したチェックシートは、完成図書に添付すること。
2. 水道配水用ポリエチレン管は、融着接合箇所に、日付・融着終了時刻・冷却終了時刻を記入すること。

3-4-4. 既設管との接続等

1. 接続する既設管の位置、管種、口径等を調査し、監督職員と十分協議のうえ、監督職員の指示・立会いのもと円滑に作業を進めること。なお、バルブを操作する場合には、必ず監督職員の指示のもと行うこと。
2. 特に、断水が伴う場合は、監督職員の指示のもと迅速かつ確実に施工すること。また、事前に影響箇所への周知を徹底すること。

3-4-5. 管明示工

1. 本管には、設計図書に基づき明示テープを貼りつけること。また、管路を埋戻す際に埋設シート及び水道用マーカーピンを設置すること。給水管には、道路部に限り管路を埋戻す際に埋設シートを設置すること。
2. 埋設シートの設置は、管上 30cm を標準とする。水道用マーカーピンは、延長 25m 毎及び折れ点や分岐部等に 40～60cm 程度の深さに設置すること。
3. マーカーピンによる埋設シートの固定は行わないこと。

3-4-6. 給水管

布設替工事等により給水管を布設する場合や配水管から分岐をする場合は、別に定める「鹿沼市給水装置工事標準仕様書」に準拠すること。

3-5. 通水準備工

1. 充水作業前に、管内を十分清掃するとともに残存物が無いことを確認すること。また、弁類等に異常が無いことも確認すること。
2. 排水施設等から十分な泥吐き及び空気抜きを行うこと。なお、バルブを操作する場合には、必ず監督職員の指示のもと行うこと。
3. バルブを開ける際には、完全に開けた状態から閉方向へ半回転させること。

3-6. 水圧試験

配管終了後管内を充水し、0.75MPa（もしくは 7.7Kg/cm²）の水圧において試験を行い、監督職員の確認を受けること。ただし、自然水圧が 0.75MPa（もしくは 7.7Kg/cm²）以上の場合は、0.1MPa（もしくは 1.0Kg/cm²）加圧すること。

3-7. 消火栓設置工

1. 消火栓の開閉は、旧鹿沼市内と旧栗野町内で異なるので注意すること。
 - ・旧鹿沼市内・・・右回り開き
 - ・旧栗野町内・・・左回り開き
2. 消火栓鉄蓋の開閉方向は、車道の進行方向に対し平行に蓋が開くように設置すること（別紙「消火栓蓋設置方向」参照）。歩道に消火栓を設置する場合も同様とする。
3. 消火栓リードラインは、別紙「消火栓及び防火水槽リードライン」を参照すること。
4. 消火栓の使用材料は、ステンレス製とすること。また、鹿沼市消防本部からの材料承認を得ること。

3-8. 舗装工

1. 路盤工については、一層の仕上がり厚を 15cm 以下とし、所定の機械にて締固めること。
2. アスファルト舗装工（仮復旧・本復旧）については、一層の仕上がり厚を 7cm 以下とし、所定の機械にて締固めること。
3. アスファルト舗装工の施工にあたっては、プライムコート及びタックコートを設計図書による使用量を均一に散布すること。また、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布すること。
4. 路盤及びアスファルト舗装の現場密度を測定し、試験成績表を提出すること。測定箇所数（データ個数）については、監督職員の指示によるものとする。
5. 舗装復旧については、即日復旧とする。やむを得ず舗装復旧まで完了しない場合は、監督職員と協議すること。

3-9. 工事記録写真

1. 着手前・完成、使用材料、品質・出来形管理、施工状況等工事の経過及び管理状況が全て確認できるよう、写真にて記録し提出すること。
2. 接合部は、全ての箇所において施工が良好である事が確認できるよう記録し提出すること。


3-10. 完成図

管路施設の詳細が確認できる図面を作成し、提出すること。また、制水弁及び消火栓等については、位置が確認できる図面（路肩構造物等からの距離等）を作成し、提出すること。

3-11. 伝票


使用材料の納入伝票は、完了検査時に検査官から提示（提出）要請があった場合は、速やかに提示（提出）すること。

消火栓蓋設置方向

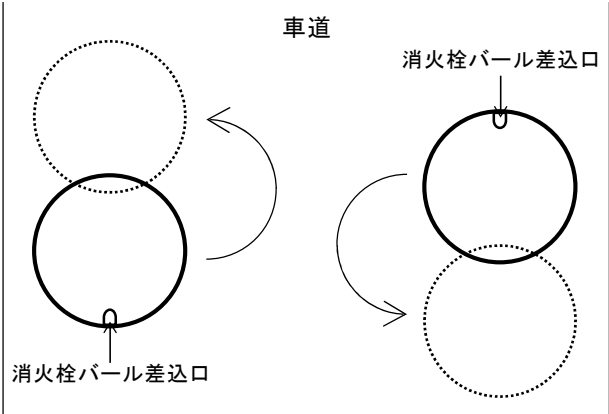

消火栓及び防火水槽リードライン

リードラインは、黄色幅 15cm、長さ 10m、縦 50cm とする。

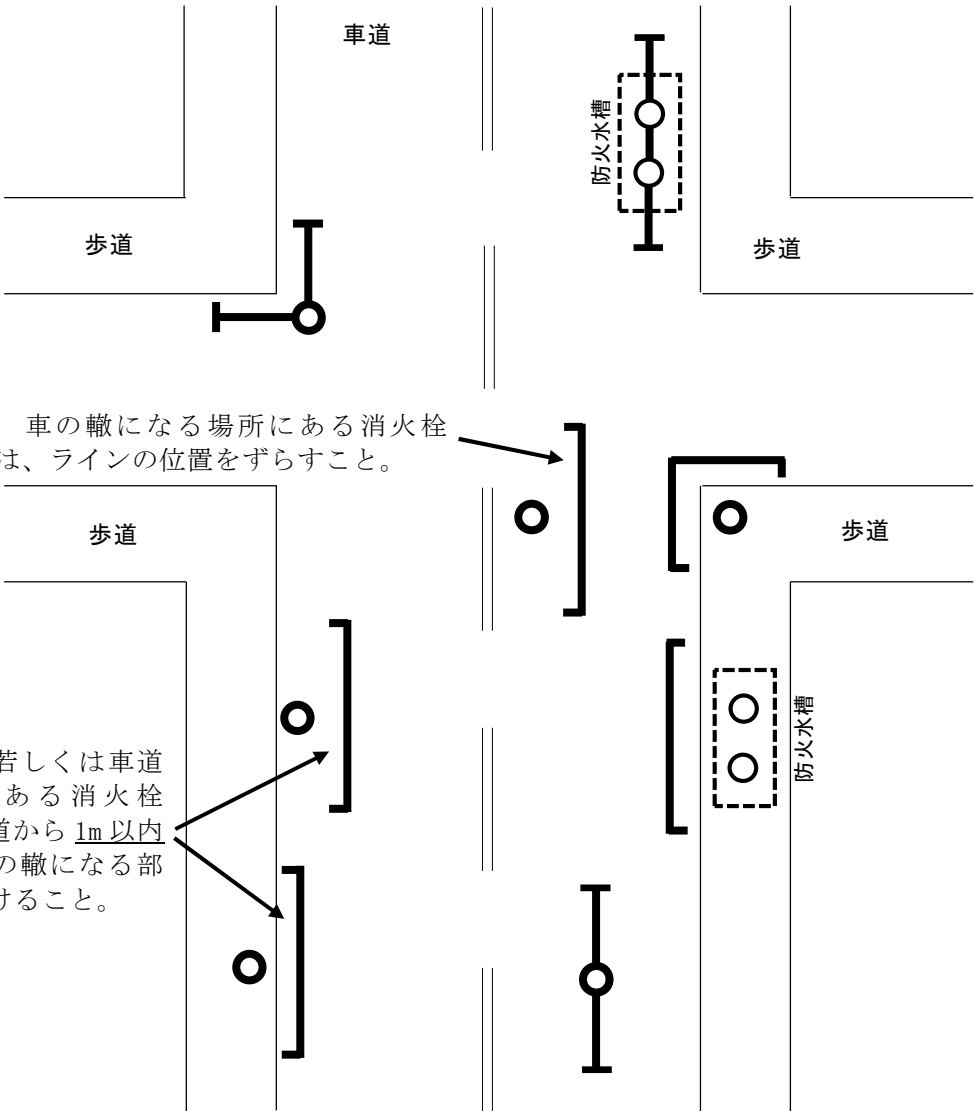

特記仕様書

交通誘導員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。
なお警備員は、下記のとおり延べ 16 人 見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた
場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導員A			交通誘導員B		
		日数	配置	人数	日数	配置	人数
1	昼間勤務(8:00～17:00) 実働8時間(交代要員無し)				8	2	16
2	昼間勤務(8:00～17:00) 実働8時間(交代要員無し)						
3	夜間勤務(20:00～5:00) 実働8時間(交代要員無し)						
4	夜間勤務(20:00～5:00) 実働9時間(交代要員有り)						
5	24時間勤務 実働22時間(交代要員無し)						
6	24時間勤務 実働22時間(交代要員有り)						

特 記 仕 様 書

舗装版の切断時に発生する濁水の適正な処理

本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」に基づき適正に処理しなければならない。

また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。

積算上の処理施設 : 第一カッター興業(栃木市新井町 1011)

積 算 情 報 表

(07H0000103-0)

P. 3

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	冬期・熱中症対策補正	なし
変更回数	当初	夜間補正区分	0 = 補正なし
積算基準年度	『令和7年度厚労省基準改訂 R7.06適用(消費税10%)』	夜間補正率	0%
設計書番号	07H0000103-0	配管工加算有無	2 = 無し
当初・変更区分	0	配管工加算率	0%
施行主体名	鹿沼市	工期日数	96日
設計書名(1行目)	令和7年度久野配水管布設替工事	工期	
設計書名(2行目)			
設計書名(3行目)			
路線・河川名			
工事番号			
単価適用地区	21 鹿沼土木事務所管内		
単価適用日付	令和07年08月10日 (67)		
適用率	01 開削工事及び小口径推進工事等		
共通仮設費補正	一般交通影響あり②		
現場管理地域補正	一般交通影響あり②		
前払金支出割合区分	35%超え (補正なし)		
現場環境改善費	0 = 無し		
現場環境改善費地域			
週休2日の補正	0 : 補正しない		
(週休2日) 交替制工事	0 : なし		
契約保証費率	金銭的保証		

< 概 要 >

- 施工延長 L=129.8m
- ・配水管布設 HPPE φ 75 L=120m , PE φ 50 L=9.8m
 - ・制水弁設置 φ 75 2基 , φ 50 1基
 - ・給水管布設 分水戸数 1戸
 - ・消火栓設置 φ 75 1基

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					式	1			
	配水管布設工				式	1			
		本管材料費		HPPE φ 75	式	1			第1号明細表
		本管材料費		PE φ 50	式	1			第2号明細表
		分水止等材料費			式	1			第3号明細表
		本管布設工		HPPE φ 75	式	1			第4号明細表
		本管布設工		PE φ 50	式	1			第5号明細表
		分水止等労務費			式	1			第6号明細表
		本管土工			式	1			第7号明細表
		本管舗装工			式	1			第8号明細表

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		安全費		交通整理員配置	式	1			第9号明細表
	給水管布設工				式	1			
		給水管材料費			式	1			第10号明細表
		給水管布設工			式	1			第11号明細表
		給水管土工			式	1			第12号明細表
		給水管舗装工			式	1			第13号明細表
		安全費		交通整理員配置	式	1			第14号明細表
	合 計								

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費								
		対象外費			式	1			
			管材費		式	1			
		対象額							
		率計算分			式	1			
		技術管理費			式	1			第15号明細表
	共通仮設費計								
	純工事費								
		対象外費			式	1			
		対象額							

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費				式	1			
	工事原価								
		対象額							
		一般管理費			式	1			
		契約保証費			式	1			
	一般管理費計								
	工事価格								
	工事価格計								
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

第1号の1 A00000 A01

本管材料費 1式当たり明細表

HPPE φ 75

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EF片受直管	φ 75 L=5. 0m	本	24				FPE005, 管材
EFソケット	φ 75	個	3				FES001, 管材
PE挿口付ソフトシール制水弁	φ 75	個	2				FET013, 管材
制水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	2				EV0011
座台	各タイプ共通	枚	2				EVZ000
単口消火栓材料		組	1				第1号単価表
フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ 75× φ 75	個	1				FEC018, 管材
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	118. 4				EZ0001
明示テープ	年度表示付 水道用	m	40. 3				EZ0002
水道用マーカーピン	フジテコム製(MK-1W)	本	6				EZ0004

[illegible]

第2号 A00000 A02 本管材料費 1式当たり明細表 PE φ 50							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管	φ 50 軟質2層管	m	9.6				FPP005, 管材
PE用バルブ分水栓	φ 75× φ 50 メーターユニオン/パッキン含む	組	1				第2号単価表
PE用ソケット	φ 50 コア一体型	個	1				FKS005, 管材
砲金制水弁 P×P 材料	φ 50mm× φ 50mm	箇所	1				第3号単価表
制水弁筐	浅層埋設用(中型) 口径/管種表示付	個	1				EV0011
座台	各タイプ共通	枚	1				EVZ000
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	9.6				EZ0001
明示テープ	年度表示付 水道用	m	1.4				EZ0002
合 計		式	1				

第3号 A00000 A03 分水止等材料費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE用キャップ	φ 50	個	1				FKK005, 管材
PE用パイプエンド	φ 50 コア一体型	個	2				FKK015, 管材
合 計		式	1				

第4号 A00003 A01

本管布設工 1式当たり明細表

HPPE φ 75

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径75mm	m	118.4				第4号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	箇所	3				第5号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合	口	24				第6号単価表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	呼び径75mm	口	1				第7号単価表
消火栓設置工		箇所	1				第8号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	2				第9号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	3				第10号単価表
管明示シート工		m	118.4				第11号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	呼び径75mm	m	40.3				第12号単価表
合 計		式	1				

第5号 A00003 A02 本管布設工 1式当たり明細表 PE φ 50							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径50mm	m	9.6				第13号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	5				第14号単価表
ポリアル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径50mm	箇所	1				第15号単価表
制水弁/止水栓設置工	PP用 制水弁/止水栓のみの取付 呼び径 φ 50mm	箇所	1				第16号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第10号単価表
管明示シート工		m	9.6				第11号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン 管布設工)	呼び径50mm	m	1.4				第17号単価表
合 計		式	1				

第6号 A00003 A03 分水止等労務費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	2				第14号単価表
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版無し	箇所	1				第18号単価表
合 計		式	1				

第7号の1 A00001 A01

本管土工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14				第19号単価表
舗装版取壊し積込工	舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	4				第20号単価表
バックホウ掘削積込		m ³	63				第21号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	ﾀﾝﾊﾟ 締固め 砂	m ³	26				第22号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	ﾀﾝﾊﾟ 締固め 発生土	m ³	32				第23号単価表
発生土処理	DID区間無し 路面状態良好 運搬距離13km	m ³	31				第24号単価表
処分費	その他	m ³	31				第25号単価表
アスファルト塊処理	DID区間無し 路面状態良好 運搬距離7.3km	m ³	0.2				第26号単価表
処分費	アスファルト	m ³	0.2				第27号単価表
舗装版切断運搬費 (汚泥)	2 t 車 片道25kmまで	m ³	0.1				

本管土工 1式当たり明細表

[illegible]

第8号 A00005 A01 本管舗装工 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	舗装幅1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚55cm(4層)	m ²	4				第29号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t≦50 t=50mm エコスラグ 入再生密粒度アスコン(20)	m ²	4				第30号単価表
合 計		式	1				

第9号 A00020 A01		安全費 1式当たり明細表					交通整理員配置	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
交通誘導警備員の計上	交通誘導警備員 B	式	1				第31号単価表	
合 計		式	1					

第10号の1 A00000 A04

給水管材料費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE用サドル分水栓	φ75×φ20 メーターユニオン/パッキン含む	組	1				第32号単価表
ポリエチレン管	φ20 軟質2層管	m	25.5				FPP001, 管材
保温筒	20A×20mm	m	9				FH0000
支持金具	Uバンド、サドル樹脂アンカー付き	基	5				
ポリエチレン管	φ13 軟質2層管	m	5.2				FPP000, 管材
埋設シート	W=150 2倍折込 水道用	m	16.9				EZ0001
止水栓P×P材料	φ20mm×φ20mm	箇所	2				第33号単価表
止水栓筐	φ13～25用・φ75 青色鉄蓋式・伸縮タイプ	個	2				FSK001
PE用異径メーターユニオン	φ13×φ20P コア一体型	個	1				FKM020, 管材
PE用メーターユニオン	φ13 コア一体型	個	1				FKM000, 管材

第10号の2 A00000 A04

給水管材料費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不凍バルブ	φ 13	個	1				FB0000, 管材
パッキン	φ 13	個	2				FP0000, 管材
PE用ソケット	φ 13 コア一体型	個	1				FKS000, 管材
PE用パイプエンド	φ 13 コア一体型	個	1				FKK010, 管材
メーターBOX(樹脂製)	φ 20	個	1				FM0001
合 計		式	1				

第11号 A00003 A04

給水管布設工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	25.5				第34号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径13mm	m	5.2				第35号単価表
管明示シート工		m	16.9				第11号単価表
パル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径20mm	箇所	1				第36号単価表
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径20mm	箇所	2				第37号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	6				第38号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径13mm	口	4				第39号単価表
量水器取付け(ねじ込み接合)	呼び径13mm 量水器のみの取付	箇所	1				第40号単価表
量水器取付け(ねじ込み接合)	呼び径20mm 筐のみの取付	箇所	1				第41号単価表
合 計		式	1				

第12号の1 A00001 A02

給水管土工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20.6				第19号単価表
舗装版取壊し積込工	舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	6				第20号単価表
バックホウ掘削積込		m ³	11				第21号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	タパ 締固め 砂	m ³	3				第22号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	タパ 締固め 発生土	m ³	3				第23号単価表
発生土処理	DID区間無し 路面状態良好 運搬距離13km	m ³	7				第24号単価表
処分費	その他	m ³	7				第25号単価表
アスファルト塊処理	DID区間無し 路面状態良好 運搬距離7.3km	m ³	0.3				第26号単価表
処分費	アスファルト	m ³	0.3				第27号単価表
舗装版切断運搬費 (汚泥)	2 t 車 片道25kmまで	m ³	0.1				

給水管土工 1式当たり明細表							
第12号の2 A00001 A02							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費	舗装版切断汚泥	m 3	0.1				第28号単価表
合 計		式	1				

給水管舗装工 1式当たり明細表							
第13号 A00005 A02							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	舗装幅1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚40cm(3層)	m ²	4				第42号単価表
路盤工	舗装幅1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 路盤厚55cm(4層)	m ²	2				第29号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t≤50 t=50mm エコスラグ [※] 入再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				第30号単価表
合 計		式	1				

第14号 A00020 A02		安全費 1式当たり明細表					交通整理員配置	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
交通誘導警備員の計上	交通誘導警備員 B	式	1				第43号単価表	
合 計		式	1					

第15号 技術管理費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水試験工	給水車不要	日					第62号単価表
残土処理にともなう土壌試験	試料採取作業	箇所	1				
残土処理にともなう土壌試験	試験費（報告書作成を含む）	式	1				
合 計		式	1				

第1号 JZ00115 J01

単口消火栓材料 1組当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単口消火栓	φ75 内外面粉体塗装, 浅層埋設用	基	1				ES0000, 管材
ボール式耐震補修弁	φ75 H=150 内外面粉体塗装, レバー式	個	1				EH0021, 管材
フランジ形接合部材 (RF形)	φ75 ボルト/ナット (SUS304・M16), RF形パッキン	組	1				EP2075, 管材
フランジ形接合部材 (GF形)	φ75 ボルト/ナット (SUS304・M16), GF形ガスケット	組	1				EP3075, 管材
消火栓用鉄蓋 T-25	φ600 H=100 デザイン蓋	組	1				EB0X00
調整リング	φ600用 H=50	個	1				EB0X100
BOX (上部)	φ600 H=200	個	1				EB0X78
BOX (下部)	φ600 H=200	個	1				EB0X97
底版	丸型 φ600 H=40	枚	1				EB0X103
合 計		組	1				

第2号 JZ10020 J01

PE用サドル分水栓 1組当たり単価表

 $\phi 75 \times \phi 50$
メーターユニオン/パッキン含む
滑り止め付き

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	$\phi 75 \times \phi 50$	個	1				FES035, 管材
PE用メーターユニオン	$\phi 50$ コア一体型	個	1				FKM005, 管材
パッキン	$\phi 50$	個	1				FP0005, 管材
合 計		組	1				

第3号 JZ00410 J01

砲金制水弁 P × P 材料 1箇所当たり単価表

φ 50mm × φ 50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砲金制水弁	φ 50	個	1				FS0005, 管材
PE用メーターユニオン	φ 50 コア一体型	個	2				FKM005, 管材
パッキン	φ 50	個	2				FP0005, 管材
合 計		箇所	1				

第4号 JS20610 J01		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表						呼び径75mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
合 計				m	10				
単位当り				m	1				

第5号 JS20612 J05		ポリエチレン管継手工 1箇所当たり単価表						呼び径75mm 融着接合 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				

第6号 JS20612 J01		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表						呼び径75mm 融着接合 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				

第7号 JS20620 J01		ポリエチレン管(メカニカル)継手工 1口当たり単価表						呼び径75mm 2-6-3	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				

第8号 JZ00125 J01

消火栓設置工 1箇所当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口消火栓	箇所	1				第44号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	1				第45号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形4号	個	1				第46号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 調整リング 高さ50mm	個	1				第47号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 上部壁 高さ200mm	個	1				第48号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 下部壁 高さ200mm	個	1				第49号単価表
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 底版 高さ40mm	個	1				第50号単価表
合 計		箇所	1				

第9号 JS20910 J01 鑄鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型 1基当たり単価表								呼び径100mm以下 2-9-1
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
トラック運転	クレーン装置付	時間					第51号単価表	
合 計		基	1					

第10号 JS20956 J01		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表					ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り 2-9-5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					RA010	
合 計		箇所	1					

第11号 JS20396 J01							
管明示シート工 100m当たり単価表							
2-3-16							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					RA010
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第12号 JS20630 J01		管明示テープ工(ポリエチレン管布設工) 100m当たり単価表						呼び径75mm 2-6-4	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				m	100				
単位当り				m	1				

第13号 JS20610 J02		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表						呼び径50mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
合 計				m	10				
単位当り				m	1				

第14号 JS20612 J02		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表						呼び径50mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				

第15号 JS53204 J01		サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表					ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径50mm 1-4-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					

第16号 JZ00420 J01		制水弁/止水栓設置工 1箇所当たり単価表					PP用 制水弁/止水栓のみの取付 呼び径 φ 50mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
止水栓取付け工	PP用 止水栓のみの取付 呼び径50mm	箇所	1				第52号単価表	
合 計		箇所	1					

第17号 JS20630 J02		管明示テープ工(ポリエチレン管布設工) 100m当たり単価表						呼び径50mm 2-6-4	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				m	100				
単位当り				m	1				

第18号 JS20956 J02		仕切弁・空気弁ボックス撤去工 1箇所当たり単価表					ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版無し 2-9-5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					RA010	
合 計		箇所	1					

第19号 SZD321 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音						
特殊作業員							RA005
土木一般世話役							RA125
普通作業員							RA010
ブレード (コンクリートカッタ)	径 1 8 インチ (4 5 c m)						
ガソリン	レギュラー スタンド						TSX32
積算単価		式	1				

第20号 JS80030 J01		舗装版取壊し積込工 100m ² 当たり単価表					舗装厚0cm超え10cm以下 1-1-3	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					RA125	
普通作業員		人					RA010	
バックホウ運転		時間					第53号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m ²	100					
単位当り		m ²	1					

第21号 JS80000 J01							
バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表							
1-1-1							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					RA125
普通作業員		人					RA010
バックホウ運転		時間					第53号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第22号 JS80012 J01

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表

タンパ 締固め 砂

1-1-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					RA125
普通作業員		人					RA010
バックホウ運転		時間					第53号単価表
タンパ運転(賃料)	60～80kg	日					第54号単価表
砂	クッション用	m ³	126				TCE36
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	100				
単位当り		m ³	1				

第23号 JS80012 J02		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表					タンパ 締固め 発生土	
							1-1-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					RA125	
普通作業員		人					RA010	
バックホウ運転		時間					第53号単価表	
タンパ運転(賃料)	60～80kg	日					第54号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

発生土処理 1m3当たり単価表							
第24号 JS80020 J01		DID区間無し 路面状態良好 運搬距離13km 1-1-6					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	DID区間無し 運搬距離13km	m3	1				第55号単価表
合 計		m3	1				

第25号 S0020 J01		処分費 100m 3 当たり単価表						その他			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
その他				m 3	100						
合 計				m 3	100						
単位当り				m 3	1						

第26号 JS80020 J02							
アスファルト塊処理 1m3当たり単価表							
DID区間無し 路面状態良好 運搬距離7.3km 1-1-6							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	DID区間無し 運搬距離7.3km	m3	1				第56号単価表
合 計		m3	1				

第27号 S0020 J02 処分費 100m 3 当たり単価表 アスファルト							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト廃材処理費		m 3	100				T2604
合 計		m 3	100				
単位当り		m 3	1				

第28号 S0020 J03 処分費 100m 3 当たり単価表 舗装版切断汚泥							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重 1.20～1.10	m 3	100				
合 計		m 3	100				
単位当り		m 3	1				

第29号 JS80040 J02		路盤工 100㎡当たり単価表					舗装幅1.8m未満 再生クラッシャー RC-40 路盤厚55cm(4層) 1-1-4	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					RA010	
再生クラッシャー	R C - 4 0	m 3	69.85				TCF04	
タンパ運転(賃料)	60～80kg	日					第57号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		㎡	100					
単位当り		㎡	1					

第30号 JS80060 J01

舗装工(人力施工) 100m²当たり単価表車道及び路肩 t≤50
t=50mm エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)
1-1-8

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					RA125
特殊作業員		人					RA005
普通作業員		人					RA010
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)	t	12.573				
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126				TG402
振動ローラ運転	舗装用・ハンドガイド 普通型	日					第58号単価表
振動コンパクタ運転	前進型	日					第59号単価表
諸雑費		%					
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第31号 S0914 J01		交通誘導警備員の計上 1式当たり単価表					交通誘導警備員 B	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
交通誘導警備員 B		人・日	10				第60号単価表	
合 計		式	1					

第32号 JZ10020 J02							
PE用サドル分水栓 1組当たり単価表							
φ75×φ20 メーターユニオン/パッキン含む 滑り止め付き							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ75×φ20	個	1				FES031, 管材
PE用メーターユニオン	φ20 コア一体型	個	1				FKM001, 管材
パッキン	φ20	個	1				FP0001, 管材
合 計		組	1				

第33号 JZ00410 J02 止水栓 P × P 材料 1箇所当たり単価表 φ 20mm × φ 20mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓	φ 20	個	1				FS0001, 管材
PE用メーターユニオン	φ 20 コア一体型	個	2				FKM001, 管材
パッキン	φ 20	個	2				FP0001, 管材
合 計		箇所	1				

第34号 JS20610 J03		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表						呼び径20mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
合 計				m	10				
単位当り				m	1				

第35号 JS20610 J04		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表					呼び径13mm 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第36号 JS53204 J02		サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表					ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径20mm 1-4-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					

第37号 JS53300 J02		止水栓取付け工 1箇所当たり単価表					PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径20mm 1-4-4	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					

第38号 JS20612 J03		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表					呼び径20mm 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		口	1					

第39号 JS20612 J04		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表						呼び径13mm 2-6-1, 2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				口	1				

第40号 JS53600 J01		量水器取付け(ねじ込み接合) 1箇所当たり単価表						呼び径13mm 量水器のみの取付 1-4-7	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				

第41号 JS53600 J02		量水器取付け(ねじ込み接合) 1箇所当たり単価表					呼び径20mm 筐のみの取付 1-4-7	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					RA180	
普通作業員		人					RA010	
諸雑費		%						
合 計		箇所	1					

第42号 JS80040 J01		路盤工 100㎡当たり単価表					舗装幅1.8m未満 再生クラッシャー RC-40 路盤厚40cm(3層) 1-1-4	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					RA010	
再生クラッシャー	R C - 4 0	m 3	50.8				TCF04	
タンパ運転(賃料)	60～80kg	日					第57号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		㎡	100					
単位当り		㎡	1					

第43号 S0914 J02		交通誘導警備員の計上 1式当たり単価表					交通誘導警備員 B	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
交通誘導警備員 B		人・日	6				第60号単価表	
合 計		式	1					

消火栓設置工 1箇所当たり単価表

第44号 JS20930 J01

機械施工 地下式 単口消火栓

2-9-3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					RA180
普通作業員		人					RA010
トラック運転	クレーン装置付	時間					第51号単価表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				

第45号 JS20340 J02

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm
2-3-5

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					RA180
普通作業員		人					RA010
諸雑費		%					
合 計		口	1				

第46号 JS20950 J01		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表						鉄蓋 円形4号 2-9-5	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				個	1				

第47号 JS20952 J01		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表					レジンコンクリート製ボックス 円形4号 調整リンク 高さ50mm 2-9-5		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				個	1				

第48号 JS20952 J02		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表					レジンコンクリート製ボックス 円形4号 上部壁 高さ200mm 2-9-5		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				個	1				

第49号 JS20952 J03		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表					レジンコンクリート製ボックス 円形4号 下部壁 高さ200mm 2-9-5		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				個	1				

第50号 JS20952 J04		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表						レジンコンクリート製ボックス 円形4号 底版 高さ40mm 2-9-5	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					RA010
合 計				個	1				

第51号 SX115 J01		トラック運転		1時間当たり単価表			クレーン装置付	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
トラック [クレーン装置付]		時間					MA443	
運転手 (特殊)		人					RA070	
軽油		L	5.3				TSX24	
合 計		時間	1					

第52号 JS53300 J01		止水栓取付け工 1箇所当たり単価表						PP用 止水栓のみの取付 呼び径50mm 1-4-4	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				

第53号 JS80003 J01

バックホウ運転 1時間当たり単価表

1-1-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人					RA070
軽油		L	5.9				TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排ガス2次	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				

第54号 JS80014 J01		タンパ運転(賃料) 1日当たり単価表						60～80kg 1-1-2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員				人					RA005
ガソリン		レギュラー スタンド		L	5				TSX32
タンパ (ランマ) 賃料				供用日					
諸雑費				式	1				
合 計				日	1				

発生土運搬費 10m3当たり単価表							
第55号 JS80022 J03		DID区間無し 運搬距離13km 1-1-6					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第61号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第56号 JS80022 J06		アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表					DID区間無し 運搬距離7.3km 1-1-6	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第61号単価表	
合 計		m3	10					
単位当り		m3	1					

第57号 JS80014 J02

タンパ運転(賃料) 1日当たり単価表

60～80kg
1-1-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					RA005
ガソリン	レギュラー スタンド	L	4				TSX32
タンパ (ランマ) 賃料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第58号 SX582 J01		振動ローラ運転		1日当たり単価表		舗装用・ハンドガイド 普通型	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		供用日					MC246
特殊作業員		人					RA005
軽油		L	3				TSX24
合 計		日	1				

[illegible]

第60号 SA063 J01 交通誘導警備員B 1人・日当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員B		人					
合 計		人・日	1				

第61号 JS80026 J01		ダンプトラック運転 1日当たり単価表						割増なし 4t積級 良好 1-1-6	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）				人					RA075
軽油				L	32				TSX24
ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]				供用日					MA402
タイヤ損耗費		ダンプトラック		供用日					KP110
諸雑費				式	1				
合 計				日	1				

第62号 JS51000 J01		通水試験工 1日当たり単価表						給水車不要 5-1	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					RA180
普通作業員				人					RA010
器具損料及諸雑費				%					
合 計				日	1				



公 表 單 價 一 覽 表

工事名：令和7年度久野配水管布設替工事

[illegible]

数量計算書(管布設工・明示シート・明示シート・マーカーピン)

◎管布設工・明示シート

管 種	口径	施工延長	フランジタイプ°		受挿しタイプ°		両受タイプ°		管布設延長	明示シート延長
			弁延長	制水弁数	弁延長	制水弁数	弁延長	制水弁数		
DIP(GX)	φ 75	m－ (0.24 × + 0.49 × + 0.18 ×) =						m	m	
	φ 100	m－ (0.25 × + 0.49 × + 0.18 ×) =						m	m	
	φ 150	m－ (0.28 × + 0.55 × + 0.22 ×) =						m	m	
	φ 200	m－ (0.30 × + 0.61 × + 0.26 ×) =						m	m	
	φ 250	m－ (0.38 × + 0.68 × + 0.30 ×) =						m	m	
	φ 300	m－ (0.40 × + 0.70 × + 0.40 ×) =						m	m	
	φ 350	m－ (0.43 × +  ×  + 0.46 ×) =						m	m	
	φ 400	m－ (0.47 × +  ×  + 0.50 ×) =						m	m	
DIP(NS)	φ 450	m－ (0.50 ×  ×  ※バタライ弁 0.47 ×) =						m	m	
小 計		m							m	m

管 種	口径	施工延長	フランジタイプ°		PE挿し口タイプ°		幼ニカル受口タイプ°		管布設 延長	明示シート 延長			
			弁延長	制水弁数	弁延長	制水弁数	弁延長	制水弁数					
HPPE	φ 50	m	0.18	×	+	0.68	×	+	0.15	×	) =	m	m
	φ 75	120.0 m	0.24	×	+	0.78	×	2 +	0.65	×	) =	118.4 m	118.4 m
	φ 100	m	0.24	×	+	0.86	×	+	0.65	×	) =	m	m
	φ 150	m	0.28	×	+	1.02	×	+	0.25	×	) =	m	m
	φ 200	m	0.30	×	+	1.20	×	+	0.26	×	) =	m	m
小 計		120.0 m										118.4 m	118.4 m


管 種		口径	施工延長	フランジタイプ [°]		砲金タイプ [°]			管布設 延長	明示シート 延長		
				弁延長	制水弁数	弁延長	制水弁数					
PE (二層管)		φ 50	9.8 m	(0.18 ×	+	0.16 ×	1 +	×	) =	9.6 m	9.6 m	
		φ 30	m	(	×	+	0.11 ×	+	×	) =	m	m
		φ 20	m	(	×	+	0.11 ×	+	×	) =	m	m
排 泥 管	PE (二層管)	φ 50	m	(0.18 ×	+	0.16 ×	+	×	) =	m	m	
		φ 40	m	(	×	+	0.11 ×	+	×	) =	m	m
		φ 30	m	(	×	+	0.11 ×	+	×	) =	m	m
	VP	φ 50	m	(0.18 ×	+	0.16 ×	+	×	) =	m	m	
		φ 40	m	(	×	+	0.11 ×	+	×	) =	m	m
		φ 30	m	(	×	+	0.11 ×	+	×	) =	m	m
小計		9.8 m							9.6 m	9.6 m		
合計		129.8 m							128.0 m	128.0 m		

◎明示テープ


管 種	口径	直管の長さ (m)	直管1本当り (m)	施工延長 1m当り(m)	計 算 式	明示テープ 延長
DIP	φ75	4.0	1.31	0.33	m × 0.33 =	m
	φ100	4.0	1.67	0.42	m × 0.42 =	m
	φ150	5.0	3.18	0.64	m × 0.64 =	m
	φ200	5.0	4.14	0.83	m × 0.83 =	m
	φ250	5.0	5.12	1.02	m × 1.02 =	m
	φ300	6.0	6.09	1.01	m × 1.01 =	m
	φ350	6.0	7.05	1.17	m × 1.17 =	m
	φ400	6.0	8.03	1.34	m × 1.34 =	m
HPPE	φ50	5.0	1.19	0.24	m × 0.24 =	m
	φ75	5.0	1.70	0.34	118.4 m × 0.34 =	40.3 m
	φ100	5.0	2.36	0.47	m × 0.47 =	m
	φ150	5.0	3.40	0.68	m × 0.68 =	m
	φ200	5.0	4.73	0.95	m × 0.95 =	m
PE(二層管)	φ50	40.0	5.93	0.15	9.6 m × 0.15 =	1.4 m
合計						41.7 m

管明示テープ施工方法


直管1本当り4.0mの場合



直管1本当り5.0mの場合



直管1本当り6.0mの場合



※注意事項

- 1) 明示テープは、1箇所当り1.5周(1巻半)巻き付ける。
- 2) 明示テープの施工間隔は、上記施工方法のとおりとする。
- 3) ポリエチレンスリーブ被覆工を施工する場合は、管に明示テープを直接巻き付け、スリーブは専用テープ又は専用バンドで固定する。
- 4) 上記の施工方法は、直管1本当りの場合であり、曲管については、中間に1箇所、T字管・十字管については、その全口数(全方向数)施工する。
- 5) ポリエチレン管(PE、二層管)φ50については2.0mに1箇所、施工する。
- 6) ポリエチレン管(PE、二層管)φ40mm以下、排泥管については明示テープは不要とする。
- 7) φ400以上の場合、管に巻き付けると共に天端にも施工する。

◎マーカースピン

管 種	口径	計 算 式	マーカースピン個数
HPPE	φ75	25m毎(5)+ φ50サドル(1)	6 個

本管土工数量計算 集計表

[illegible]

土工数量計算書

(計画歩道)

HPPEφ75

土被り L= 0.850m

【A工区】

土工延長 L = 114.30m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 0.030 0.250 0.420 0.340 表層工 ※道路管理者施工 路盤工 RC40 ※道路管理者施工 発生土 砂 (クッション用) 掘削深 0.760 土被り 0.850				舗装版切断工 (t≤15cm)			m
				舗装版直接掘削・積込 (10cm<t≤15cm)			m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(0.760 - 0.000) × 0.600 × 114.300	52.121	m3
				人力床拵え工	0.600 × 114.300	68.580	m2
				砂埋戻工(BH0.28m ³)	(0.600 × 0.340 - 0.006) × 114.300	22.631	m3
				発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	0.600 × 0.420 × 114.300	28.804	m3
				ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	52.121 - 28.804	23.317	m3
				アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m3
				舗装版切断濁水運搬・ 処理 (2t車)			m3
				路盤工 (t=25cm) RC-40			m2

土工数量計算書

(市道B(車道))

HPPEφ75

土被り L = 0.850m

【A工区】

土工延長 L = 2.70m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 1.040 0.450 0.050 0.400 0.250 0.340 0.150 0.090 0.100 表層工 ※道路管理者施工 路盤工 RC40 ※道路管理者施工 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t≤15cm)			m
				舗装版直接掘削・積込 (t≤10cm)			m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(1.040 - 0.050) × 0.600 × 2.700	1.604	m3
				人力床拵え工	0.600 × 2.700	1.620	m2
				砂埋戻工(BH0.28m ³)	(0.600 × 0.340 - 0.006) × 2.700	0.535	m3
				発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	0.600 × 0.250 × 2.700	0.405	m3
				ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	1.604 - 0.405	1.199	m3
				アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m3
				舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)			m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40			m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50			m2

土工数量計算書

(市道(土砂))

HPPEφ75

土被り L = 0.850m

【A工区】

土工延長 L = 3.00m		種 別		数 量	単 位
		舗装版切断工 (t≤15cm)			m
		舗装版直接掘削・積込 (t≤10cm)			m ²
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(1.040 - 0.000) × 0.600 × 3.000	1.872	m ³
		人力床拵え工	0.600 × 3.000	1.800	m ²
		砂埋戻工(BH0.28m ³)	(0.600 × 0.340 - 0.006) × 3.000	0.594	m ³
		発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	0.600 × 0.700 × 3.000	1.260	m ³
		ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	1.872 - 1.260	0.612	m ³
		アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m ³
		舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)			m ³
		路盤工 (t=0cm) RC-40			m ²
		表層工 (t=0cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50			m ²

土工数量計算書

(市道(土砂))

PEφ50

土被り L = 0.850m

【B工区】

土工延長 L = 2.80m		種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 1.010 0.700 0.310 0.150 0.060 0.100 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850		舗装版切断工 (t≤15cm)			m
		舗装版直接掘削・積込 (t≤10cm)			m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(1.010 - 0.000) × 0.600 × 2.800	1.697	m3
		人力床拵え工	0.600 × 2.800	1.680	m2
		砂埋戻工(BH0.28m ³)	(0.600 × 0.310 - 0.003) × 2.800	0.512	m3
		発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	0.600 × 0.700 × 2.800	1.176	m3
		ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	1.697 - 1.176	0.521	m3
		アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m3
		舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)			m3
		路盤工 (t=0cm) RC-40			m2
		表層工 (t=0cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50			m2

土工数量計算書

(市道C(車道))

PEφ50

土被り L = 0.850m

【B工区】

土工延長 L = 7.00m				種 別		数 量	単 位
掘削深 1.010 掘削幅 0.600 土被り 0.850				舗装版切断工 (t≤15cm)	7.000 × 2.000	14.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t≤10cm)	0.600 × 7.000	4.200	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(1.010 - 0.050) × 0.600 × 7.000	4.032	m3
				人力床拵え工	0.600 × 7.000	4.200	m2
				砂埋戻工(BH0.28m ³)	(0.600 × 0.310 - 0.003) × 7.000	1.281	m3
				発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	0.600 × 0.100 × 7.000	0.420	m3
				ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	4.032 - 0.420	3.612	m3
				アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)	4.200 × 0.050	0.210	m3
				舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)	0.023 × 0.050 × 14.000	0.016	m3
				路盤工 (t=55cm) RC-40	0.600 × 7.000	4.200	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50	0.600 × 7.000	4.200	m2

土工数量計算書

(計画歩道)

土被り L= 0.850m

弁篋撤去

土工延長 L = 1.00m		種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 0.600 0.050 0.550 0.100 掘削深 0.700 表層工 ※道路管理者施工 路盤工 RC40 ※道路管理者施工 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850		舗装版切断工 (t≤15cm)			m
		舗装版直接掘削・積込 (t≤10cm)			m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(0.700 - 0.050) × 1.000 × 1.000	0.650	m3
		人力床拵え工	1.000 × 1.000	1.000	m2
		砂埋戻工(BH0.28m ³)	(1.000 × 0.000 - 0.000) × 1.000	0.000	m3
		発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	1.000 × 0.100 × 1.000	0.100	m3
		ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	0.650 - 0.100	0.550	m3
		アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m3
		舗装版切断濁水運搬・ 処理 (2t車)			m3
		路盤工 (t=55cm) RC-40			m2
		表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)~50			m2

土工数量計算書

(計 画 歩 道)

土被り L = 0.850m

分水止

土工延長 L = 1.00m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 1.000 掘削深 0.850 0.600 0.050 0.550 0.100 0.150 表層工 ※道路管理者施工 路盤工 RC40 ※道路管理者施工 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t ≤ 15cm)			m
				舗装版直接掘削・積込 (t ≤ 10cm)			m ²
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(0.850 - 0.050) × 1.000 × 1.000	0.800	m ³
				人力床拵え工	1.000 × 1.000	1.000	m ²
				砂埋戻工(BH0.28m ³)	(1.000 × 0.150 - 0.000) × 1.000	0.150	m ³
				発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	1.000 × 0.100 × 1.000	0.100	m ³
				ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	0.800 - 0.100	0.700	m ³
				アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m ³
				舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)			m ³
				路盤工 (t=55cm) RC-40			m ²
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50			m ²

給 水 一 覧 表

番号	名 称	管 種 口 径			市道 (歩道改良部)	市道 (車道改良部)	市道B (橋梁)	市道B (車道)	宅内土砂					計	区画線(m) 実線(白)	区画線(m) 実線(白)	備 考
		分岐口径	取出口径	既設管											W=15cm	W=45cm	
1		HPPE φ75	PE φ20	PE φ13	2.600	7.000	8.600	7.300	5.200					30.700			止水栓設置 既設管キャップ 量水器移設
計					2.600	7.000	8.600	7.300	5.200	0.000	0.000	0.000		30.700			

給水材料一覽表

[illegible]

給水労務一覽表

[illegible]

給水土工数量計算 集計表

[illegible]

土工数量計算書

(計 画 歩 道)

PE φ 20

土被り L= 0.850m

給水

土工延長 L = 2.60m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 0.697 0.030 0.250 0.420 0.277 0.150 0.027 0.100 表層工 ※道路管理者施工 路盤工 RC40 ※道路管理者施工 発生土 砂 (クッション用)  土被り 0.850				舗装版切断工 (t ≤ 15cm)			m
				舗装版直接掘削・積込 (10cm < t ≤ 15cm)			m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m³)	(0.697 - 0.000) × 0.600 × 2.600	1.087	m3
				人力床拵え工	0.600 × 2.600	1.560	m2
				砂埋戻工(BH0.28m³)	(0.600 × 0.277 - 0.001) × 2.600	0.430	m3
				発生土埋戻工 (BH0.28m³)	0.600 × 0.420 × 2.600	0.655	m3
				ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	1.087 - 0.655	0.432	m3
				アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m3
				舗装版切断濁水運搬・ 処理 (2t車)			m3
				路盤工 (t=25cm) RC-40			m2

土工延長 L = 4.00m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 0.977 0.600 0.050 0.550 0.100 0.277 0.150 0.027 0.100 表層工 ※道路管理者施工 路盤工 RC40 ※道路管理者施工 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t≤15cm)			m
				舗装版直接掘削・積込 (t≤10cm)			m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(0.977 - 0.050) × 0.600 × 4.000	2.225	m3
				人力床拵え工	0.600 × 4.000	2.400	m2
				砂埋戻工(BH0.28m ³)	(0.600 × 0.277 - 0.001) × 4.000	0.661	m3
				発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	0.600 × 0.100 × 4.000	0.240	m3
				ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	2.225 - 0.240	1.985	m3
				アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m3
				舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)			m3
				路盤工 (t=55cm) RC-40			m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50			m2

土工数量計算書

(市道C(既設車道))

PEφ20

土被り L= 0.850m

給水

土工延長 L = 3.00m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 0.977 0.600 0.050 0.550 0.100 0.277 0.150 0.027 0.100 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t≤15cm)	3.000 × 2.000	6.000	m
				舗装版直接掘削・積込 (t≤10cm)	0.600 × 3.000	1.800	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m³)	(0.977 - 0.050) × 0.600 × 3.000	1.669	m3
				人力床拵え工	0.600 × 3.000	1.800	m2
				砂埋戻工(BH0.28m³)	(0.600 × 0.277 - 0.001) × 3.000	0.496	m3
				発生土埋戻工 (BH0.28m³)	0.600 × 0.100 × 3.000	0.180	m3
				ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	1.669 - 0.180	1.489	m3
				アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)	1.800 × 0.050	0.090	m3
				舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)	0.023 × 0.050 × 6.000	0.007	m3
				路盤工 (t=55cm) RC-40	0.600 × 3.000	1.800	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50	0.600 × 3.000	1.800	m2

土工数量計算書

(市道B(車道))

PEφ20

土被り L = 0.850m

給水

土工延長 L = 7.30m				種 別		数 量	単 位
掘削幅 0.600 掘削深 0.977 0.450 0.050 0.400 0.250 0.150 0.277 0.027 0.100 表層工 路盤工 RC40 良質発生土 砂 (クッション用) 土被り 0.850				舗装版切断工 (t≤15cm)	7.300 × 2.000	14.600	m
				舗装版直接掘削・積込 (t≤10cm)	0.600 × 7.300	4.380	m2
				バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(0.977 - 0.050) × 0.600 × 7.300	4.060	m3
				人力床拵え工	0.600 × 7.300	4.380	m2
				砂埋戻工(BH0.28m ³)	(0.600 × 0.277 - 0.001) × 7.300	1.206	m3
				発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	0.600 × 0.250 × 7.300	1.095	m3
				ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	4.060 - 1.095	2.965	m3
				アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)	4.380 × 0.050	0.219	m3
				舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)	0.023 × 0.050 × 14.600	0.017	m3
				路盤工 (t=40cm) RC-40	0.600 × 7.300	4.380	m2
				表層工 (t=5cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50	0.600 × 7.300	4.380	m2

土工数量計算書

(宅 内 土 砂)


給水

土被り L = 0.600m

土工延長 L = 5.20m		種 別		数 量	単 位
		舗装版切断工 (t ≤ 15cm)			m
		舗装版直接掘削・積込 (t ≤ 10cm)			m2
		バックホウ掘削積込 (BH0.28m ³)	(0.600 - 0.000) × 0.600 × 5.200	1.872	m3
		人力床拵え工	0.600 × 5.200	3.120	m2
		砂埋戻工(BH0.28m ³)	(0.600 × 0.177 - 0.001) × 5.200	0.547	m3
		発生土埋戻工 (BH0.28m ³)	0.600 × 0.423 × 5.200	1.320	m3
		ダンプトラック土砂運搬 (4tダンプ)	1.872 - 1.320	0.552	m3
		アスファルト殻運搬・処理 (4tダンプ)			m3
		舗装版切断濁水運搬・ 処理(2t車)			m3
		路盤工 (t=0cm) RC-40			m2
		表層工 (t=0cm) エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50			m2

平面図


S=1 : 1000

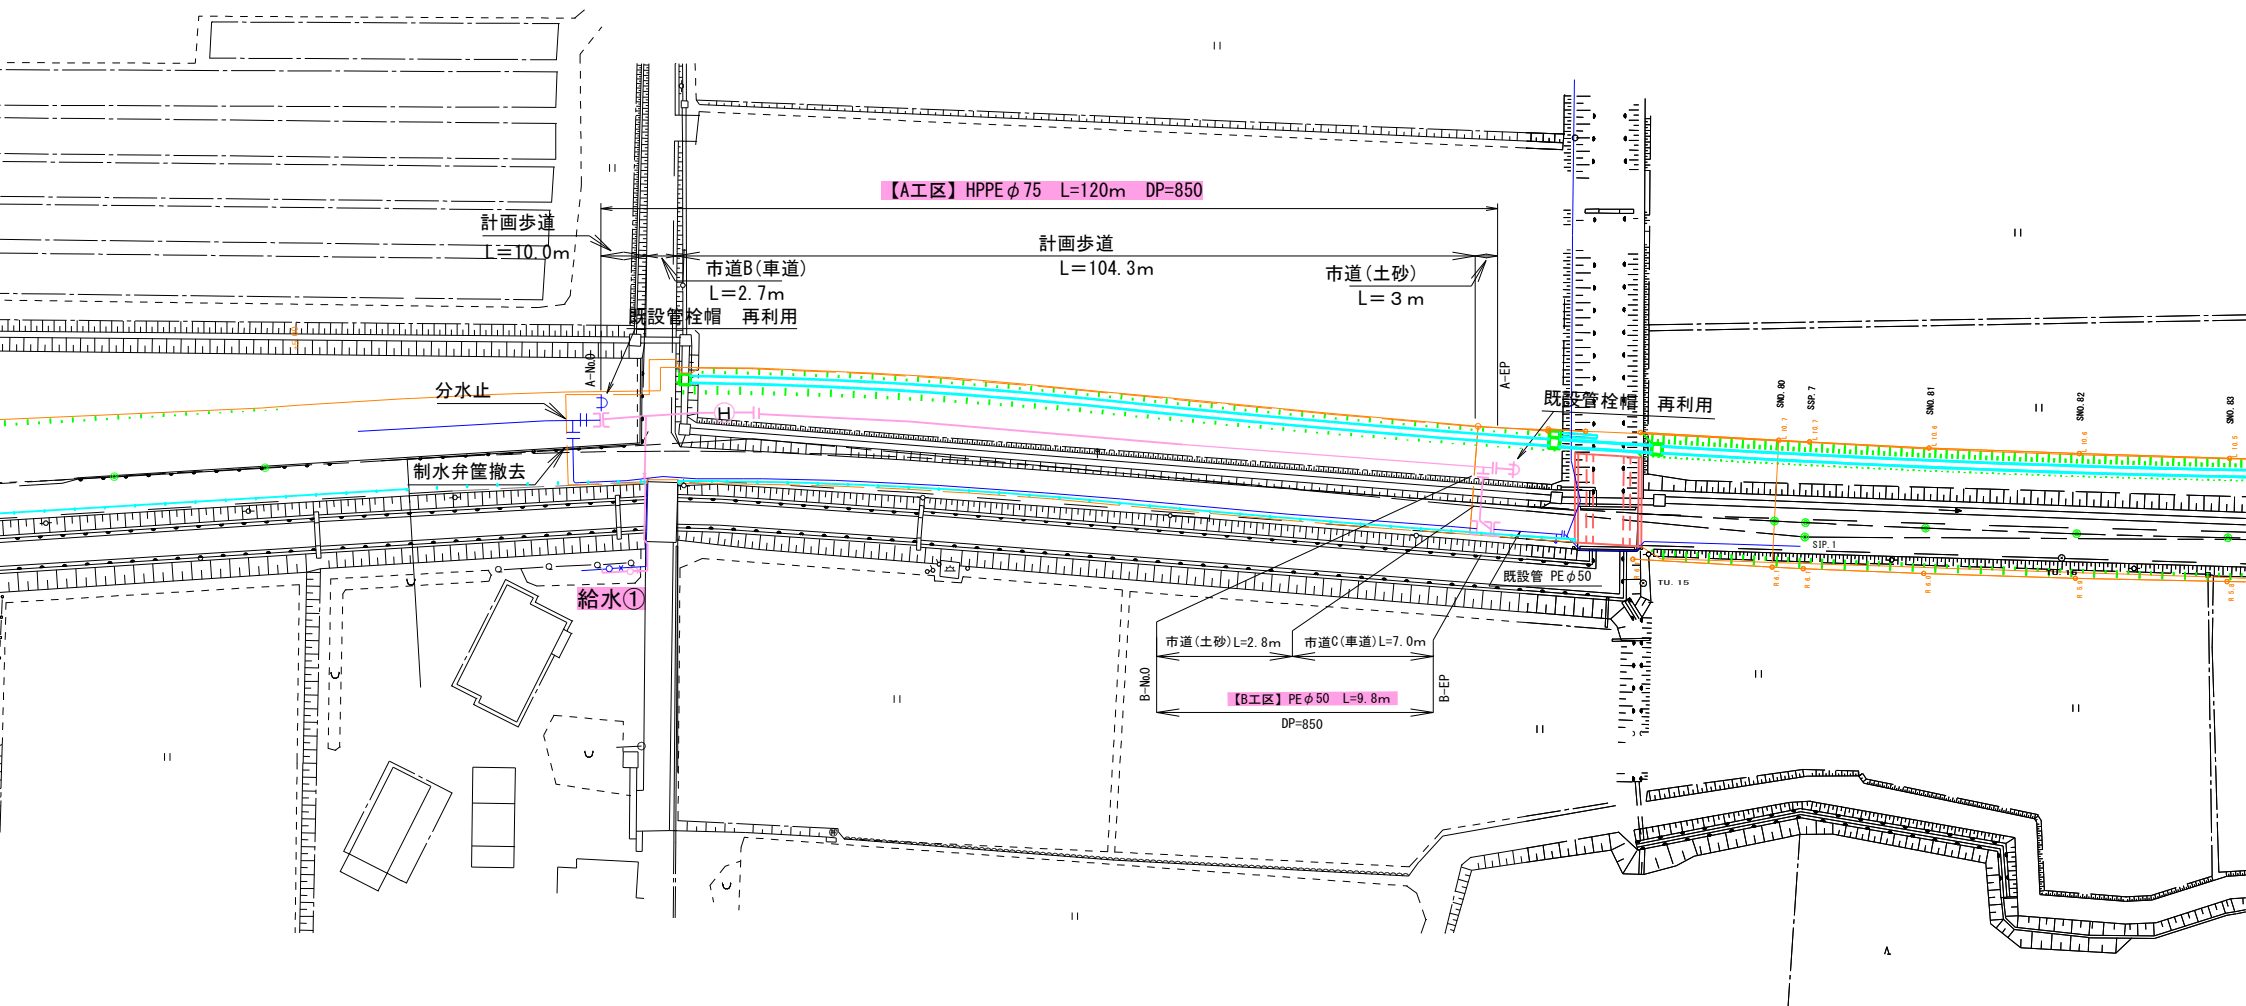




配管図

S=1 : Free

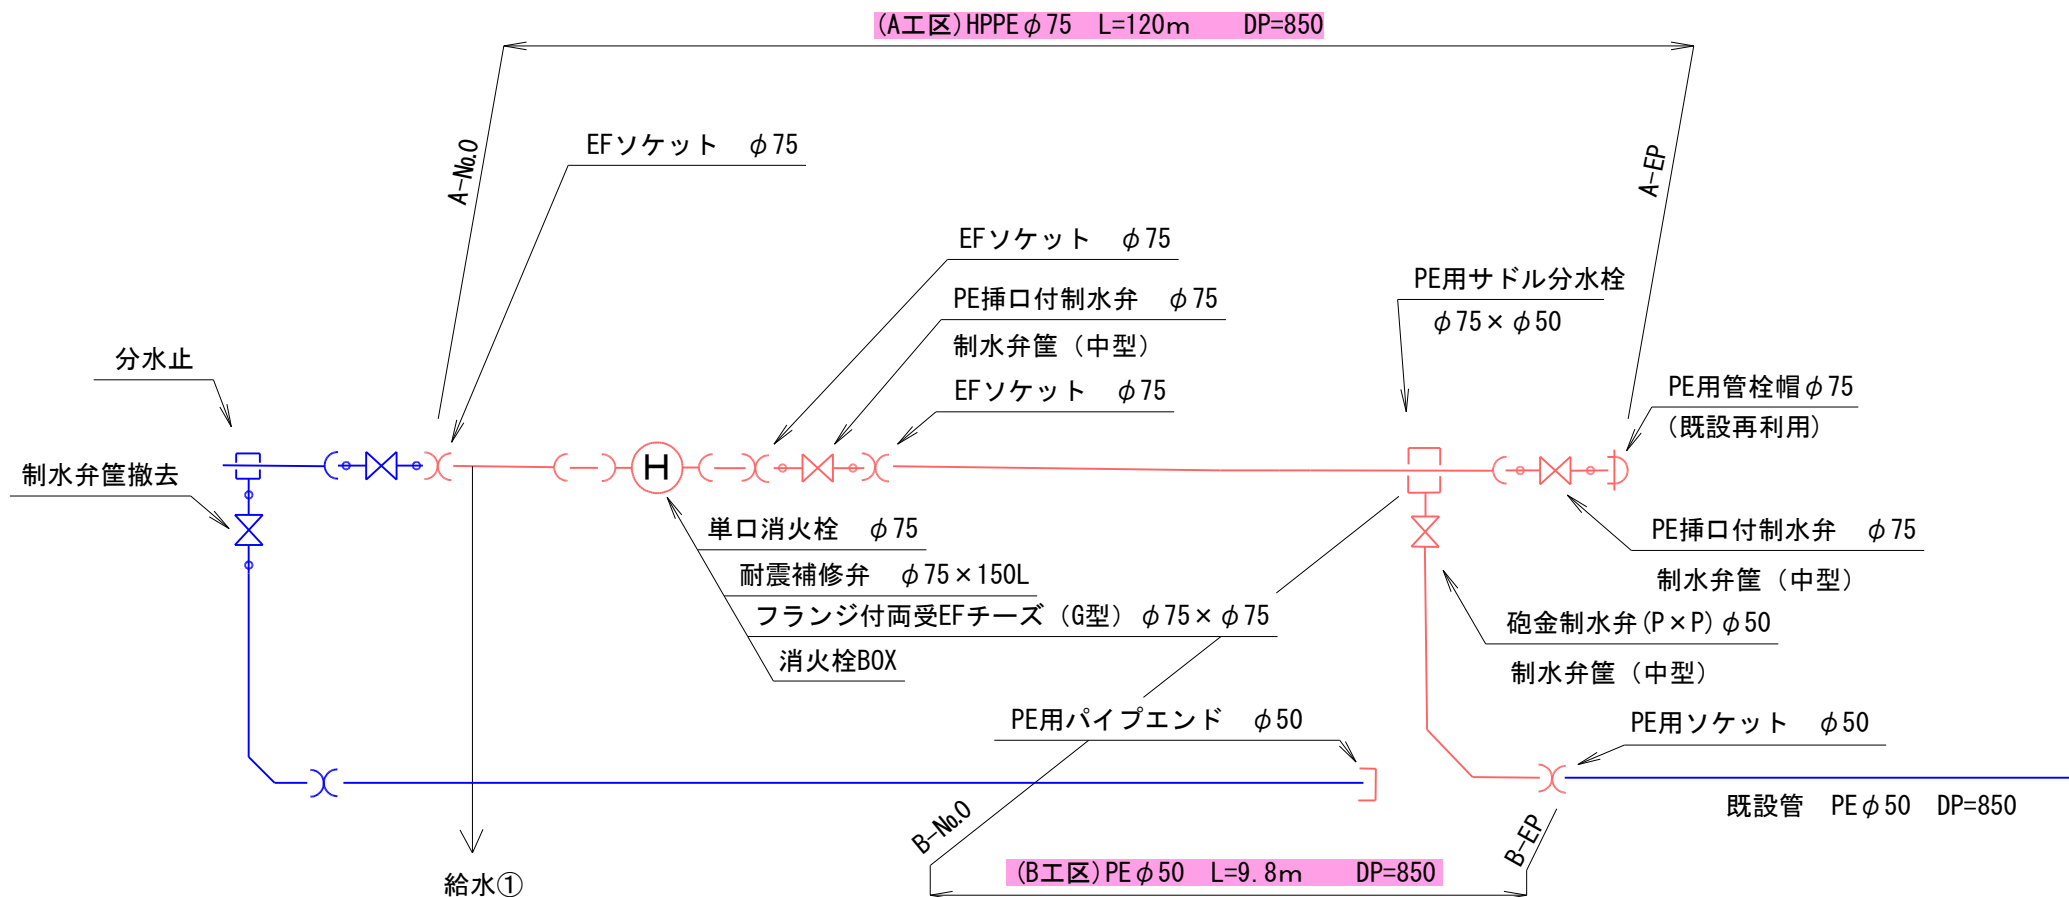


止水栓設置施工図


P×P φ 20

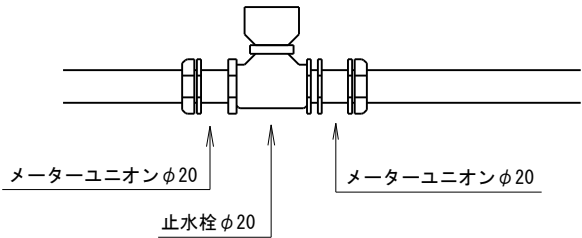


P×P φ 20×φ 13

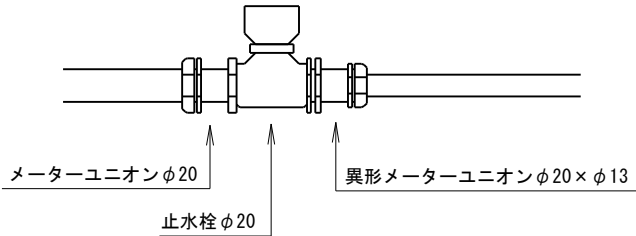

P×V φ 20

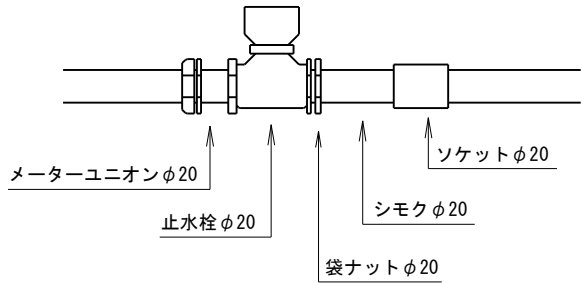


P×V φ 20×φ 13

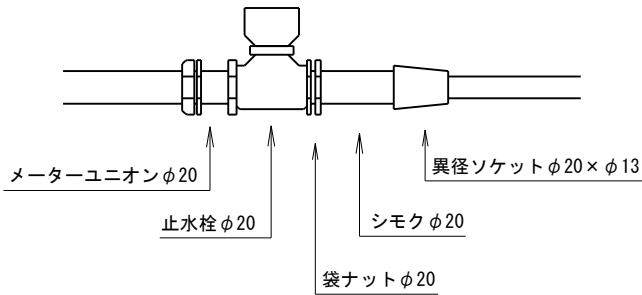


砲金制水弁設置施工図


P × P φ 50

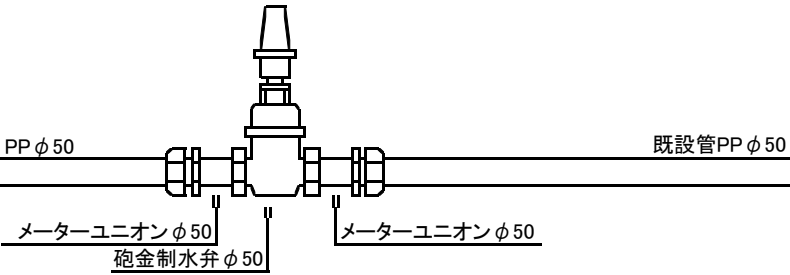


P × P φ 50 × φ 30

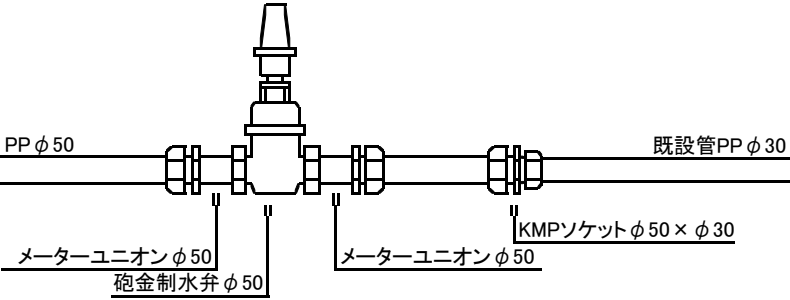


P × P φ 50 × φ 40

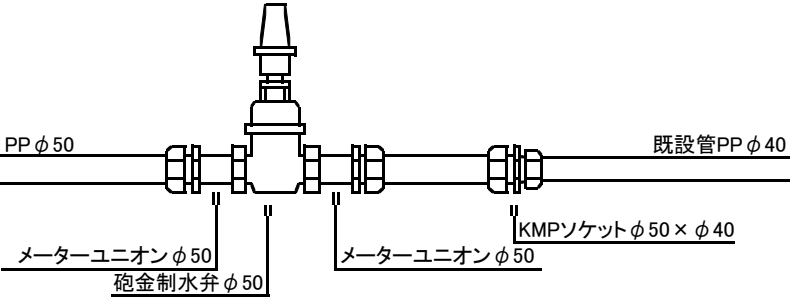


P × V φ 50

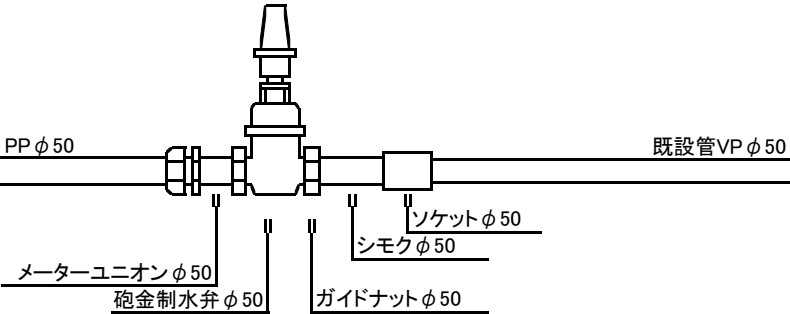

P × V φ 50 × 30

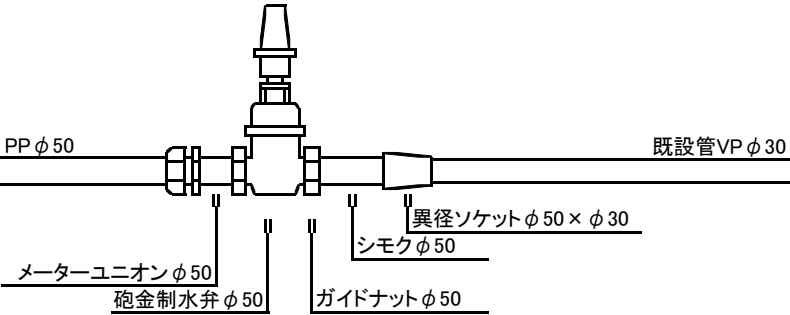

P × V φ 50 × 40

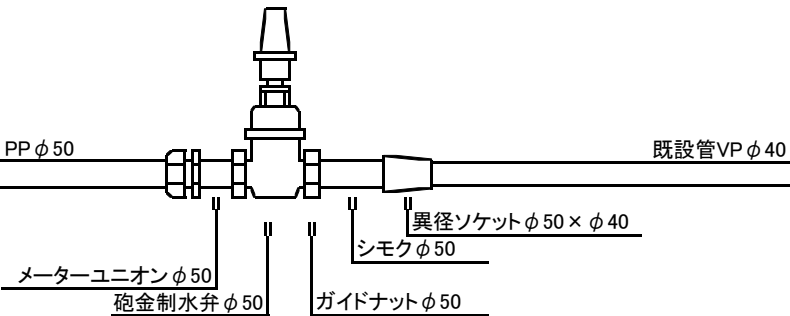

位置図

