


7 ガス・水道

17表 上水道の給水量と給水人口の推移

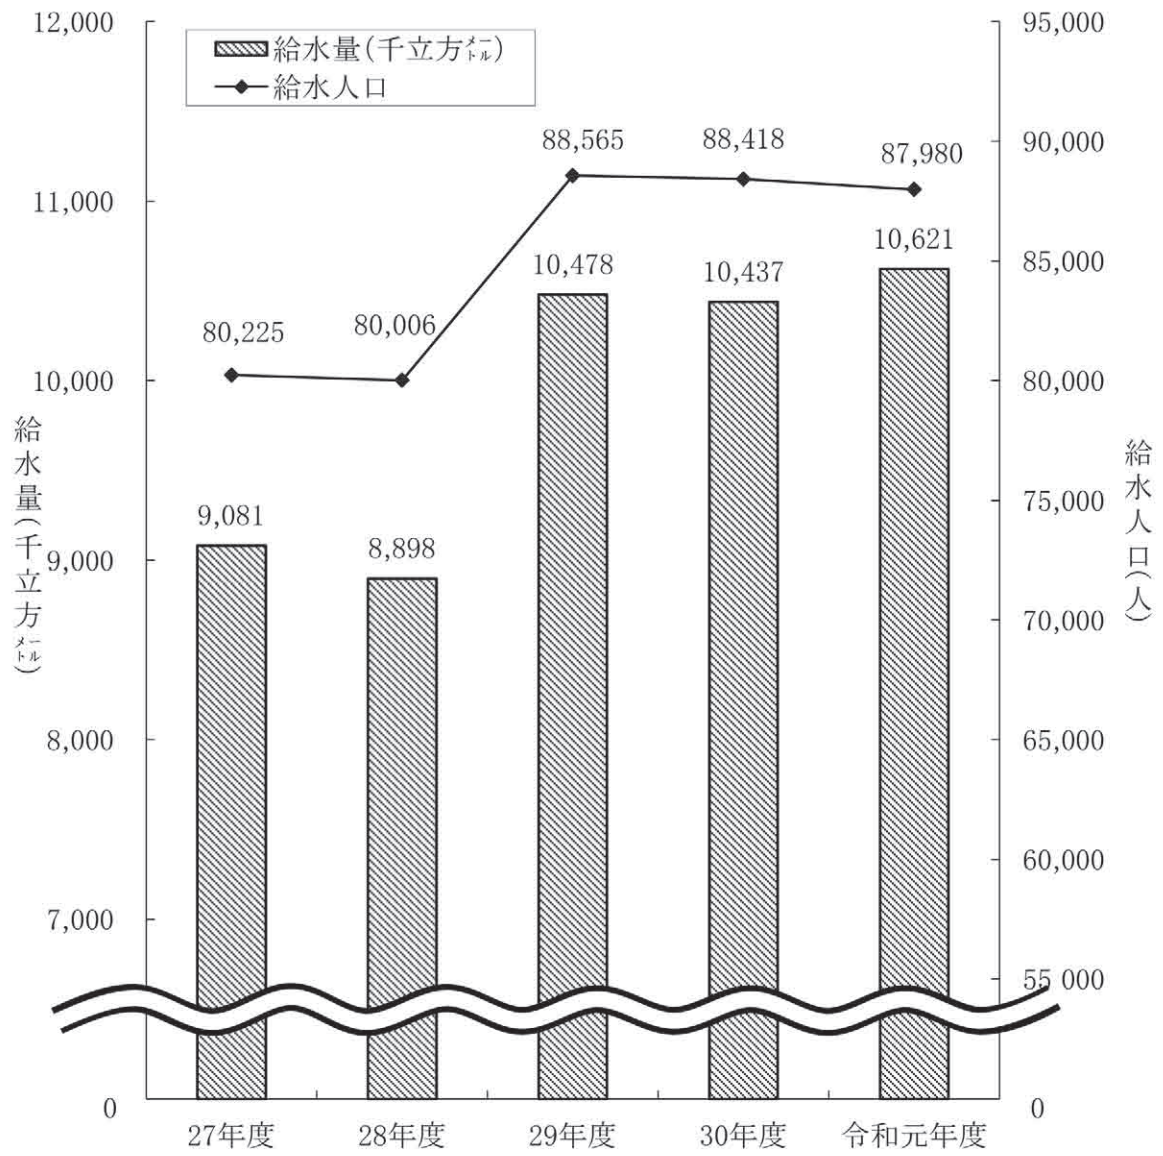

7-1 都市ガス消費量

(単位:立方メートル・戸)

(各年12月31日現在)

年次	ガス生産量 (受入量)	需要戸数	ガス消費量				
			総数	商業用	家庭用	その他	工業用
平成 27	15,211,450	7,224	15,283,531	242,143	1,821,833	416,721	12,802,834
28	16,295,550	7,558	16,241,372	228,918	1,847,916	423,838	13,740,700
29	16,518,146	7,660	16,415,366	236,419	1,949,570	441,648	13,787,729
30	15,463,240	7,730	15,429,393	232,299	1,790,688	426,684	12,979,722
令和元	15,232,730	7,784	15,108,385	229,557	1,869,730	421,768	12,587,330
平成31 1月	1,569,150	7,751	1,573,188	26,480	218,366	42,268	1,286,074
2	1,476,370	7,754	1,466,770	24,354	204,476	49,833	1,188,107
3	1,503,560	7,744	1,460,973	23,347	205,497	46,921	1,185,208
4	1,272,590	7,726	1,297,721	21,455	202,987	36,145	1,037,134
令和元 (2019)	1,089,900	7,715	1,175,446	17,334	180,423	25,906	951,783
6	1,122,550	7,719	1,092,732	14,561	133,077	23,050	922,044
7	1,198,640	7,718	1,214,816	13,957	119,825	28,566	1,052,468
8	997,670	7,720	996,553	18,666	113,823	41,038	823,026
9	1,105,760	7,725	1,123,036	18,338	89,713	40,238	974,747
10	1,221,860	7,745	1,194,606	15,607	96,013	33,599	1,049,387
11	1,286,150	7,782	1,213,845	14,847	137,713	20,785	1,040,500
12	1,388,530	7,784	1,298,699	20,611	167,817	33,419	1,076,852

資料:北日本ガス株調

(注) 熱量変更に伴い、ガス生産量をガス受入量に変更した

7-2 上水道の

年 度	給水量 (千立方 メートル)	給水件数 (件)	有収水 量(千立 方メー トル)	口 径 別 使 用 水 量							
				口 径 1 3 mm		口 径 2 0 mm		口 径 2 5 mm		口 径 3 0 mm	
				件数(件)	数量(千 立方メー トル)	件数(件)	数量(千 立方メー トル)	件 数 (件)	数量(千 立方メー トル)	件 数 (件)	数量(千 立方メー トル)
平成27年度	9,081	348,565	7,413	188,424	2,791	148,702	3,356	6,904	282	1,690	213
28	8,898	352,925	7,481	188,692	2,785	152,713	3,423	6,941	285	1,733	214
29	10,478	318,195	8,287	170,588	3,151	137,301	3,738	6,124	311	1,529	223
30	10,437	199,397	8,298	106,959	3,136	85,942	3,769	3,825	301	963	222
令和元年度	10,621	202,338	8,200	107,669	3,033	87,851	3,771	4,091	304	967	210
31年 3月	897	33,395	1,300	17,802	482	14,490	592	652	48	160	33
4	812	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0
令和 元年 5	880	33,614	1,376	17,931	508	14,566	633	665	52	159	35
6	869	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
7	910	33,747	1,382	17,982	509	14,613	631	695	50	163	35
8	868	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
9	906	33,776	1,422	18,004	530	14,652	654	665	52	161	37
10	936	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0
11	884	33,883	1,303	17,999	480	14,722	603	707	49	162	34
12	896	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2年 1	861	33,923	1,401	17,951	512	14,808	656	707	53	162	37
2	902	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0

※平成29年4月1日に上水道事業と簡易水道事業を統合した
 ※平成29年10月1日以降、料金改定あり、また旧鹿沼市エリアの検針を隔月とした
 資料:鹿沼市水道事業のあらまし
 (注1) 四捨五入の関係で合計値が一致しないことがある
 (注2) 簡易水道・専用水道等は含まない

給水状況

(各年度(月)末現在)

(有収水量)								1日平均給水量(立方メートル)	世帯		人口	
口径40mm		口径50mm		口径75mm		口径100mm			給水世帯数	1世帯当り年間給水量(立方メートル)	給水人口	1人当り年間給水量(立方メートル)
件数(件)	数量(千立方メートル)	件数(件)	数量(千立方メートル)	件数(件)	数量(千立方メートル)	件数(件)	数量(千立方メートル)					
1,460	235	1,093	383	264	147	28	7	24,812	29,237	311	80,225	113
1,477	233	1,082	389	263	146	24	7	24,378	29,541	301	80,006	111
1,353	249	1,030	458	240	151	30	6	28,708	33,027	317	88,565	118
884	256	662	461	144	147	18	6	28,594	33,395	313	88,418	118
922	257	676	482	144	136	18	7	29,097	33,781	315	87,980	121
152	41	112	81	24	22	3	1	施設状況				
0	0	0	0	0	0	0	0					
154	42	112	83	24	22	3	1	施設	施設能力/日		井戸数	
0	0	0	0	0	0	0	0	第1浄水場	7,810 立方メートル	6井		
0	0	0	0	0	0	0	0	第2浄水場	3,480 立方メートル	11井		
154	44	113	83	24	28	3	1	第3浄水場	5,770 立方メートル	5井		
0	0	0	0	0	0	0	0	第4浄水場	8,800 立方メートル	3井		
0	0	0	0	0	0	0	0	第5浄水場	6,000 立方メートル	2井		
0	0	0	0	0	0	0	0	下沢浄水場	880 立方メートル	1井		
155	44	112	82	24	23	3	1	野尻浄水場	525 立方メートル	1井		
0	0	0	0	0	0	0	0	口栗野第1浄水場	578 立方メートル	1井		
0	0	0	0	0	0	0	0	口栗野第2浄水場	1,332 立方メートル	2井		
0	0	0	0	0	0	0	0	粕尾第2浄水場	700 立方メートル	1井		
153	41	113	75	24	21	3	1	清洲第1浄水場	255 立方メートル	1井		
0	0	0	0	0	0	0	0	清洲第2浄水場	1,206 立方メートル	1井		
0	0	0	0	0	0	0	0	永野浄水場	706 立方メートル	2井		
154	45	114	78	24	20	3	1	(平成29年3月28日認可)				
0	0	0	0	0	0	0	0	導配水管延長	788,748.84m			